



NAVHOVAL	ING. ADAMÍK				Měřtko:	N		Listů:	12
VYPRACOVAL	ING. ADAMÍK				Změna/Datum:	7/2020		List:	1
KONTROLOVAL	ING. ŠURANSKÝ				Stupeň	DPS		AWC:	
VEDOUcí ÚKOLU	ING. ŠURANSKÝ				Zak.číslo:	849 239 50		V.č.:	
INVESTOR	SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno	B-Projekting			AKCE: SAKO Brno, a.s.- DOTŘÍĐOVACÍ LINKA SO 02 HALA DOTŘÍĐOVACÍ LINKY 15 - ELEKTROINSTALACE				
		OBSAH: ROZVADĚČ RH							
					A.K.:	19-40/047		EO 102	

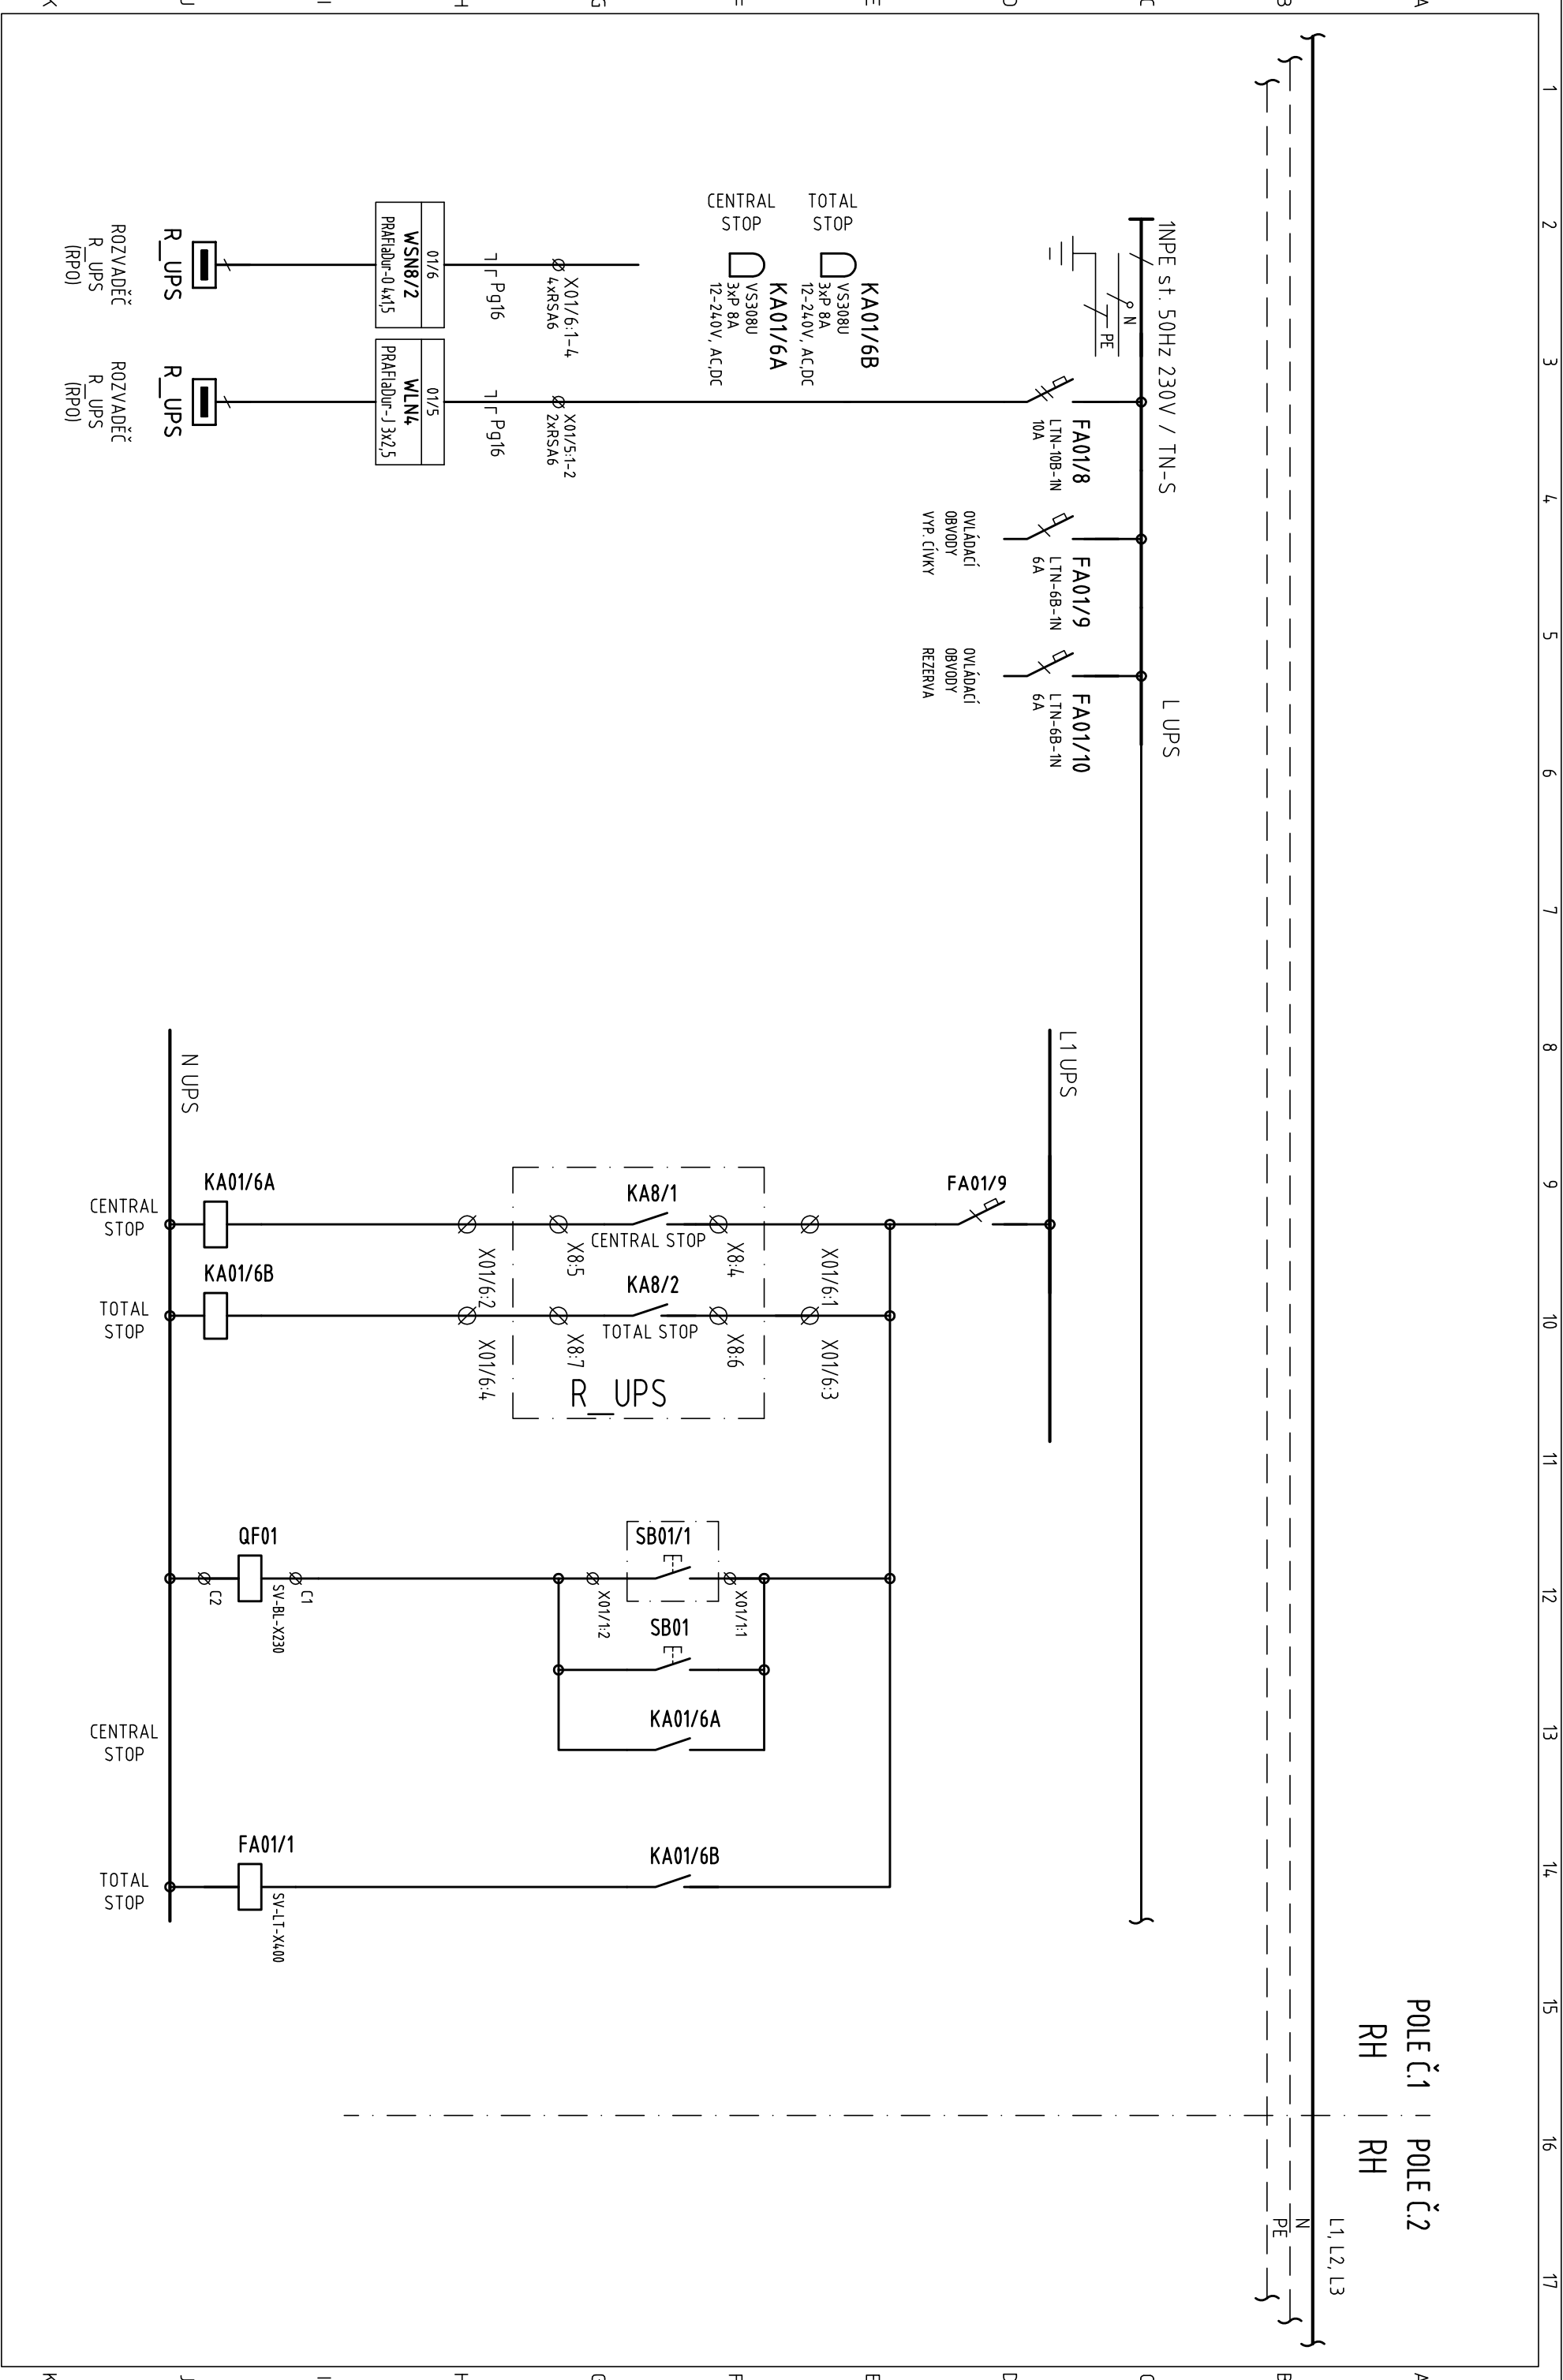


1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

NAVRHOVAL	ING. ADAMÍK
VYPRACOVAL	ING. ADAMÍK
KONTROLOVAL	ING. ŠURANSKÝ
VEDOUČÍ ÚKOLU	ING. ŠURANSKÝ
INVESTOR	SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno





AKCE:	SAKO Brno, a.s. - DOTŘÍDOVACÍ LINKA
	SO 02 HALA DOTŘÍDOVACÍ LINKY
	15 - ELEKTROINSTALACE
OBSAH:	ROZVADĚČ RH


Měřitko:	N	Lisť:	12'
Změna/Datum:	7/2020	Lisť:	2
Stupeň	DPS	AWC:	
Zak. číslo:	849 239 50	V.č.:	
A.K.:	19-40/047		E0 102

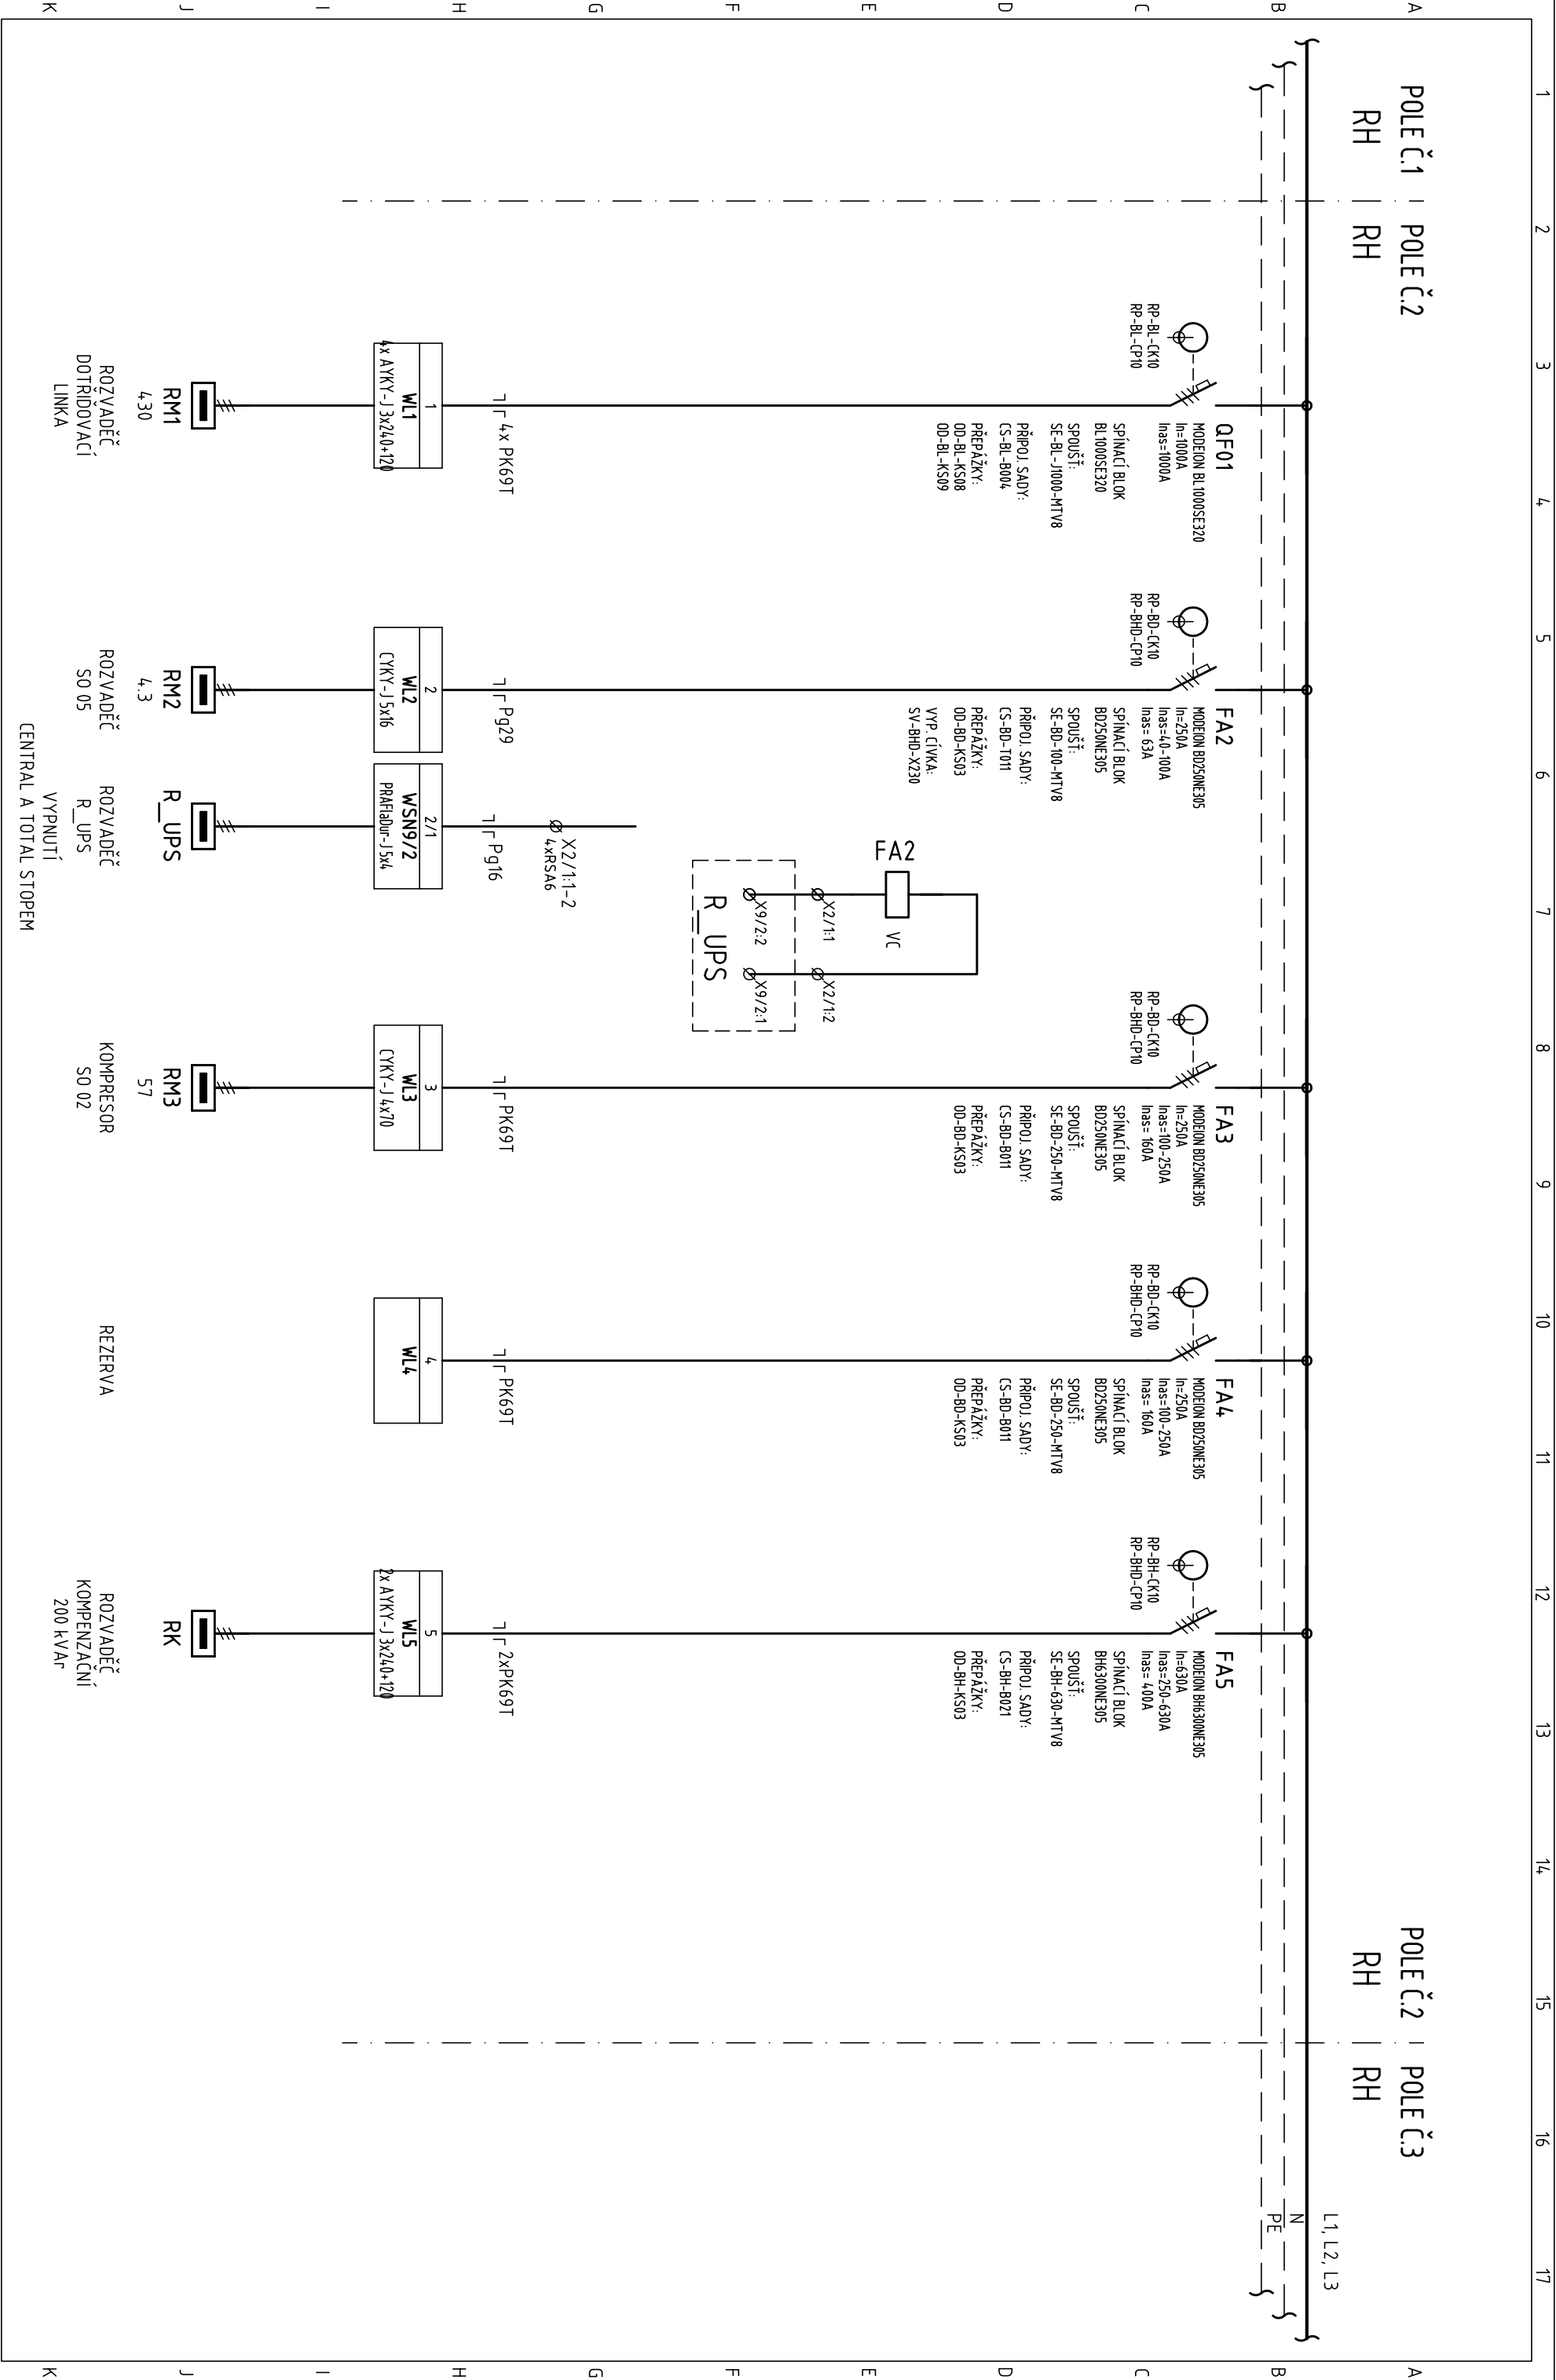


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
NAVrhoVAL	ING. ADAMÍK						AKCE: SAKO Brno, a.s. - DOTŘÍDOVACÍ LINKA SO 02 HALA DOTŘÍDOVACÍ LINKY 15 - ELEKTROINSTALACE							Měřitko:	N	12'
VYPRACOVAL	ING. ADAMÍK													Změna/Datum:	7/2020	Líst: 3
KONTROLOVAL	ING. ŠURANSKÝ													Stupeň	DPS	AWC:
VEDOUcí ÚKOLU	ING. ŠURANSKÝ													Zak.číslo:	849 239 50	V.č.: VČ:
INVESTOR	SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno						OBSAH:	ROZVADĚČ RH						A.K.:	19-40/047	E0 102

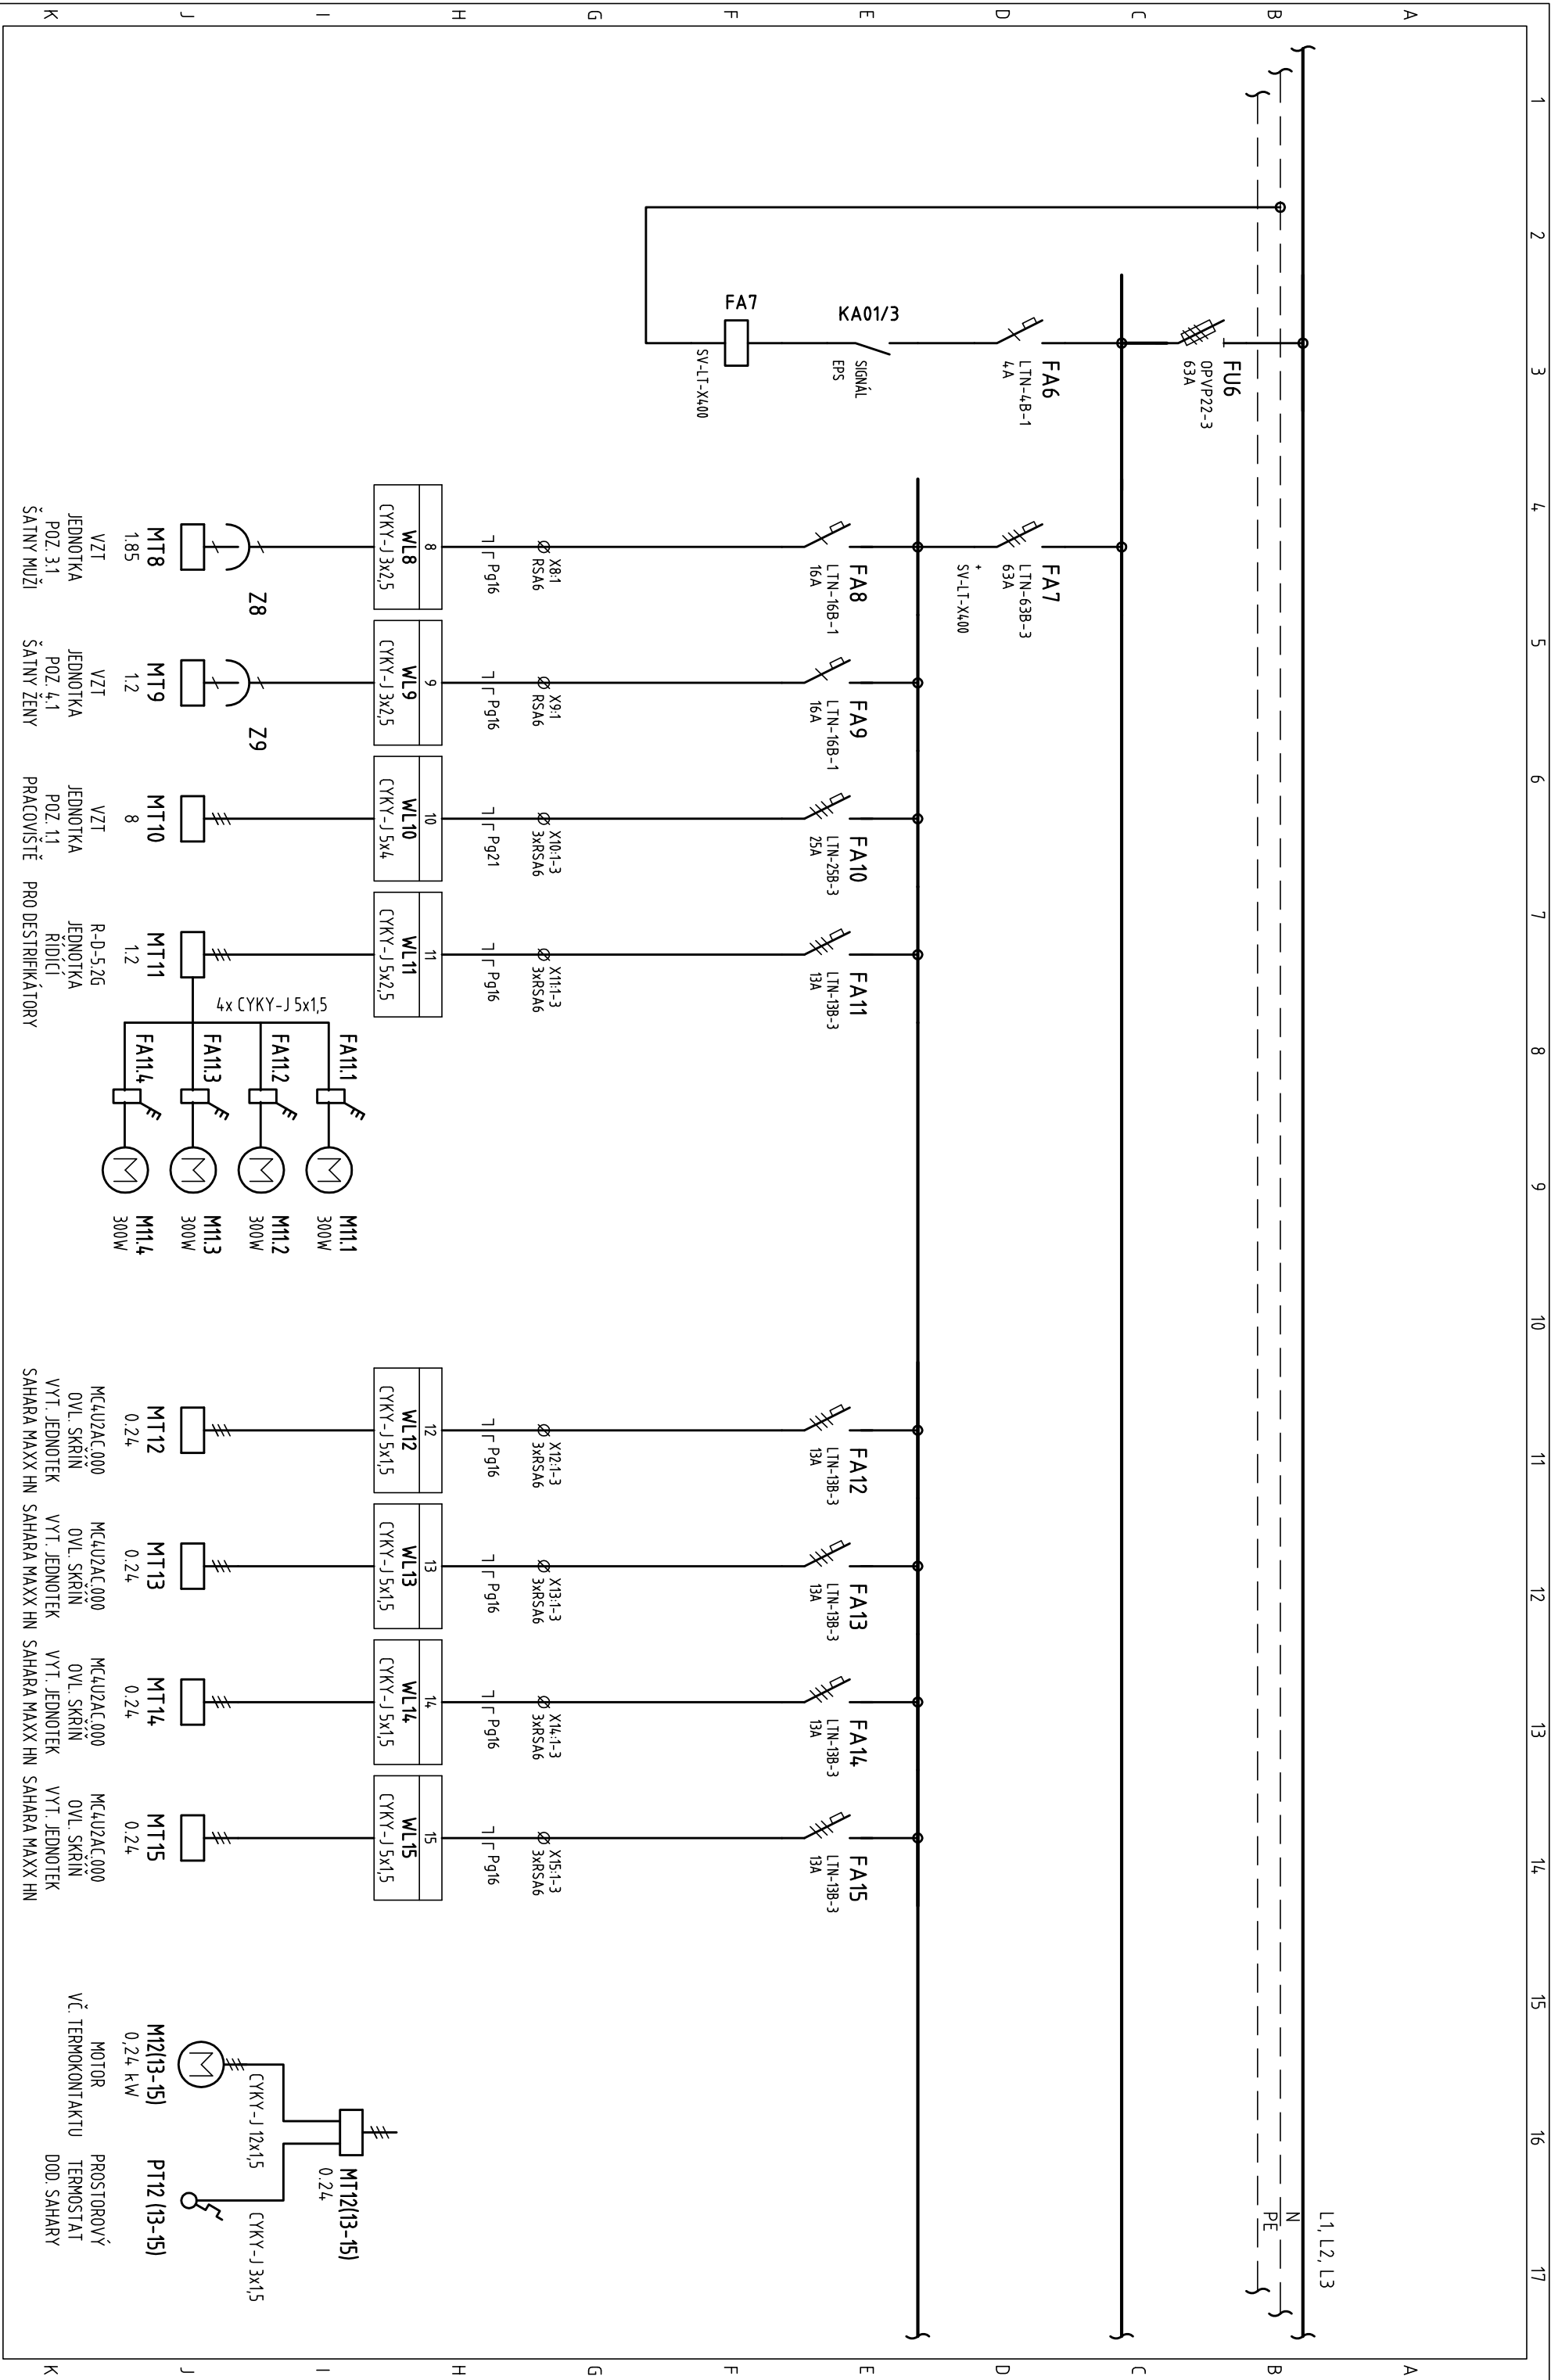


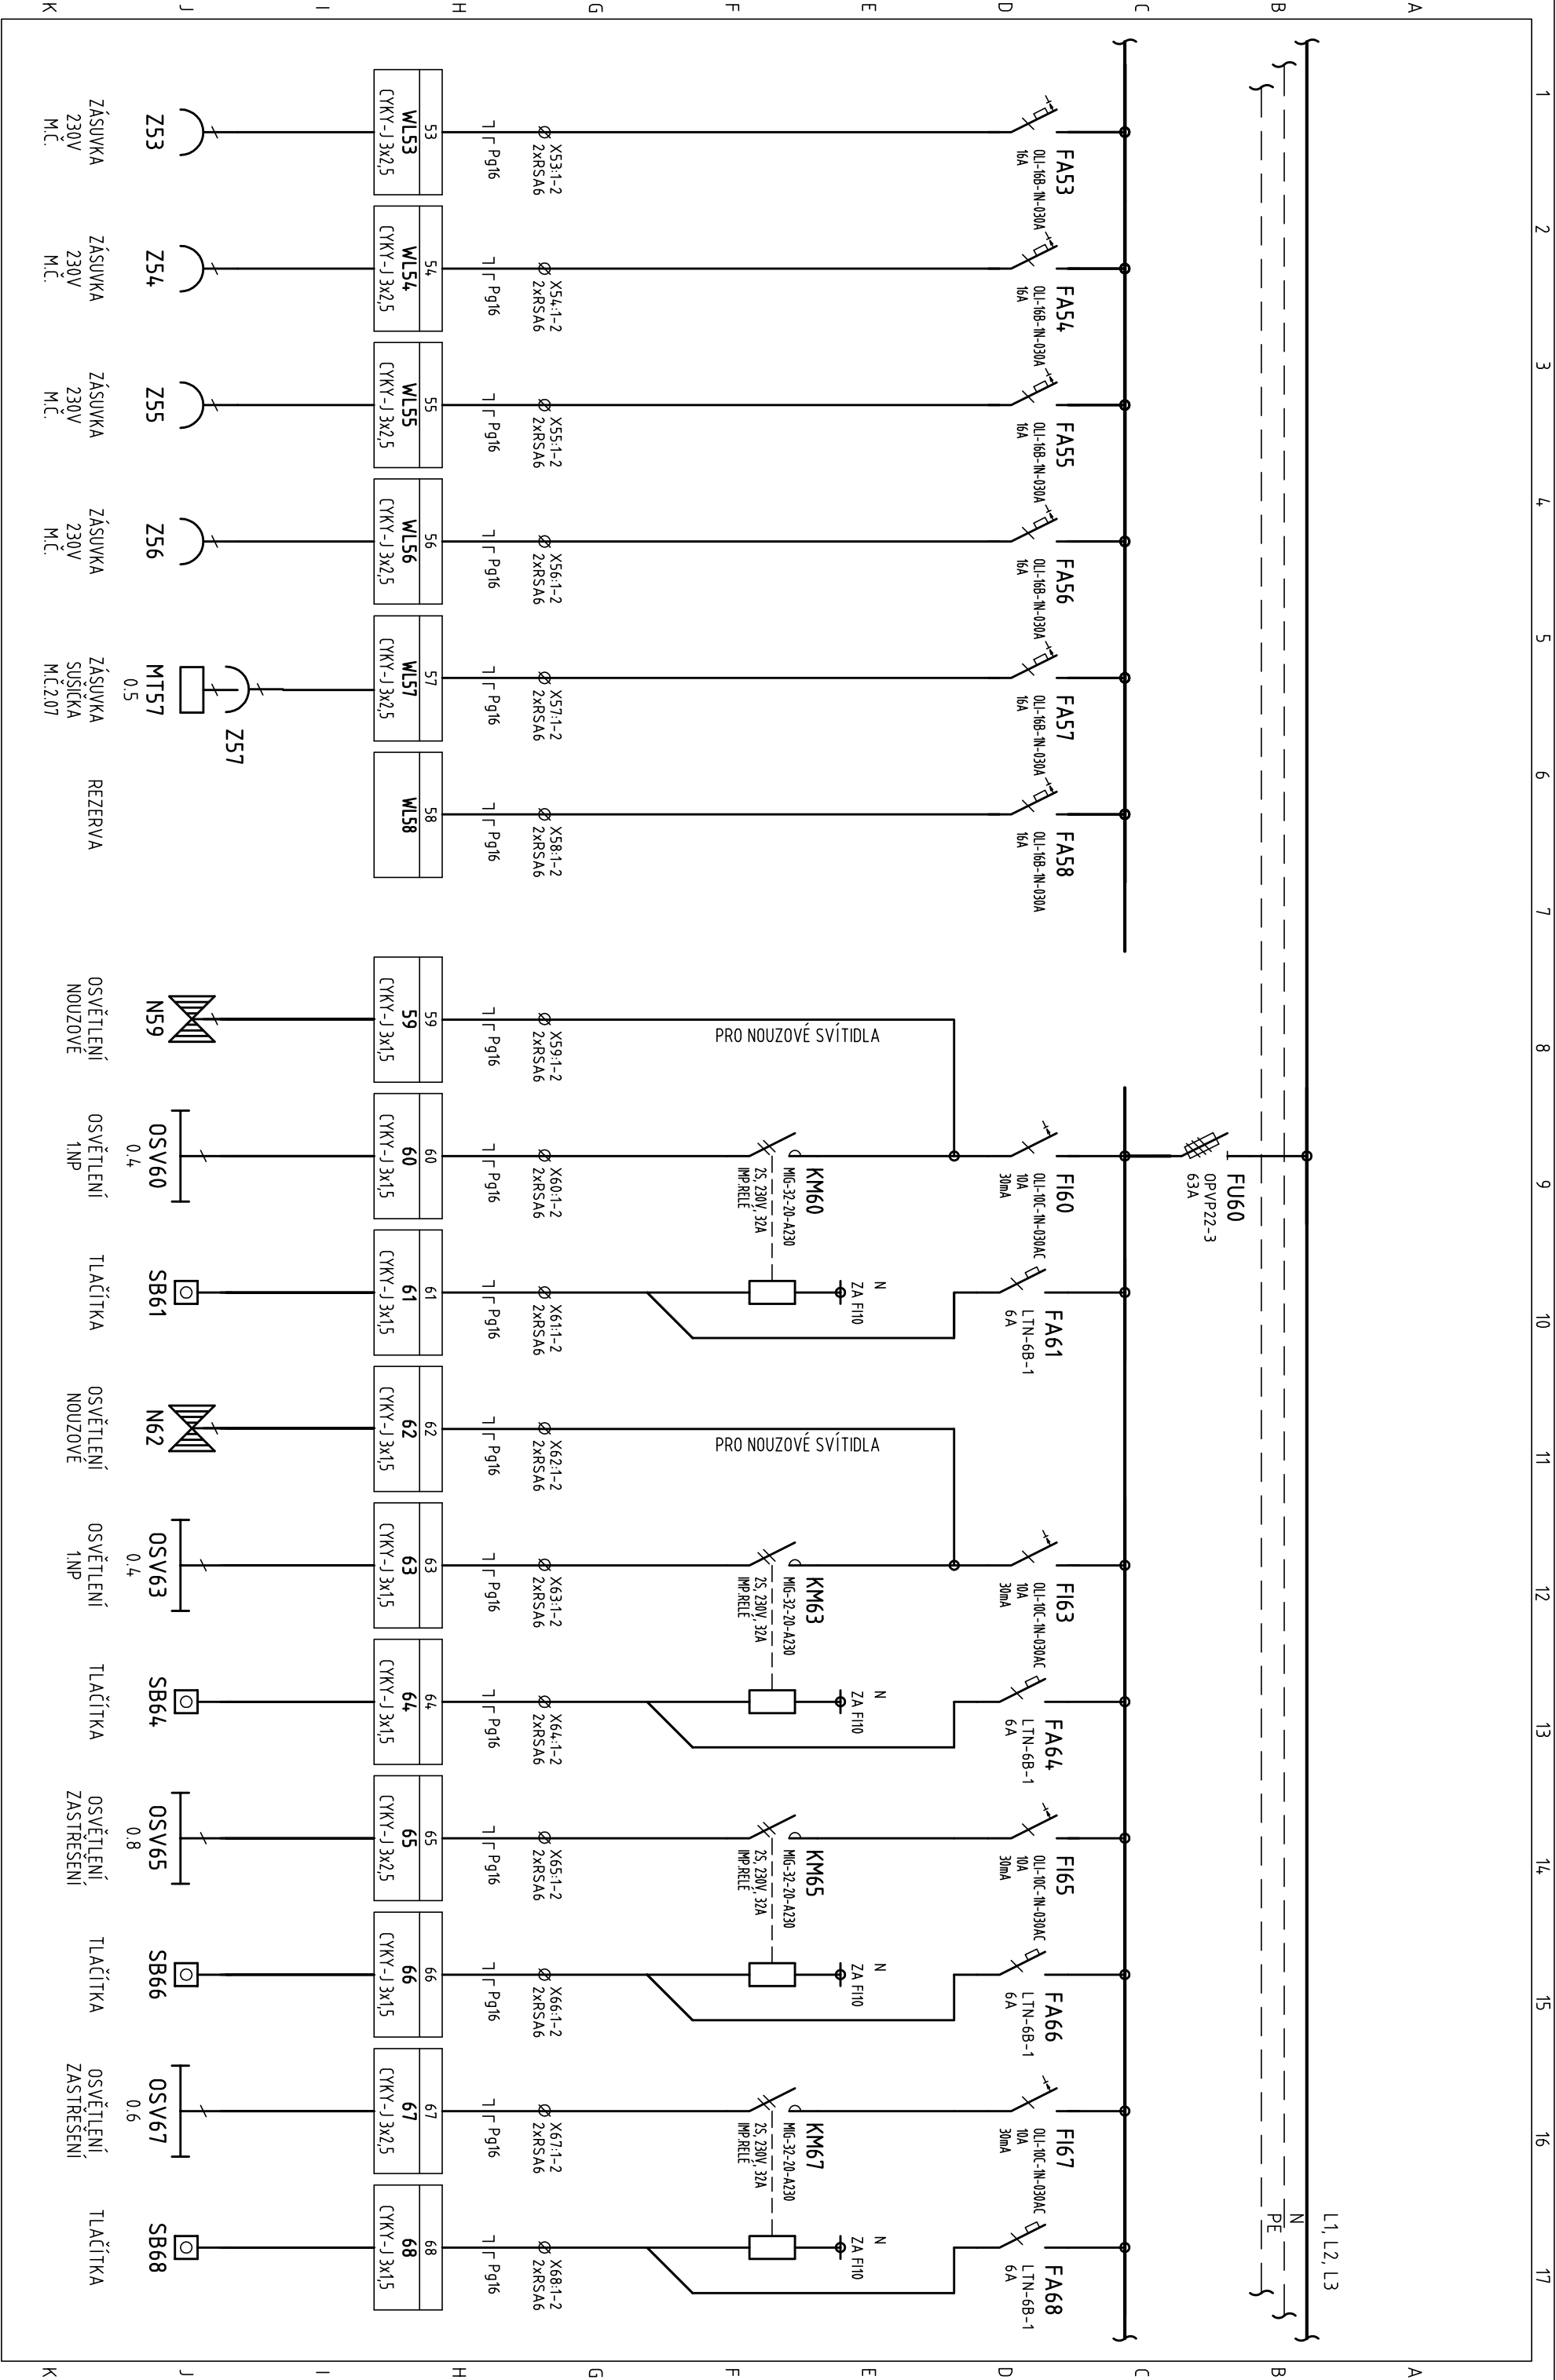
NAVHOVOVAL	ING. ADAMÍK	 B-Projekt	AKCE: SAKO Brno, a.s. - DOTŘÍDOVACÍ LINKA SO 02 HALA DOTŘÍDOVACÍ LINKY 15 - ELEKTROINSTALACE	MĚŘÍTKO: N	LISÍŤ: 12'				
VYPRACOVAL	ING. ADAMÍK					Změna/Datum: 7/2020	LISÍŤ: 4		
KONTROLOVAL	ING. ŠURANSKÝ							Stupeň: DPS	AWC:
VEDOUČÍ ÚKOLU	ING. ŠURANSKÝ								
INVESTOR	SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno							OBSAH: ROZVADĚČ RH	A.K.: EO 102

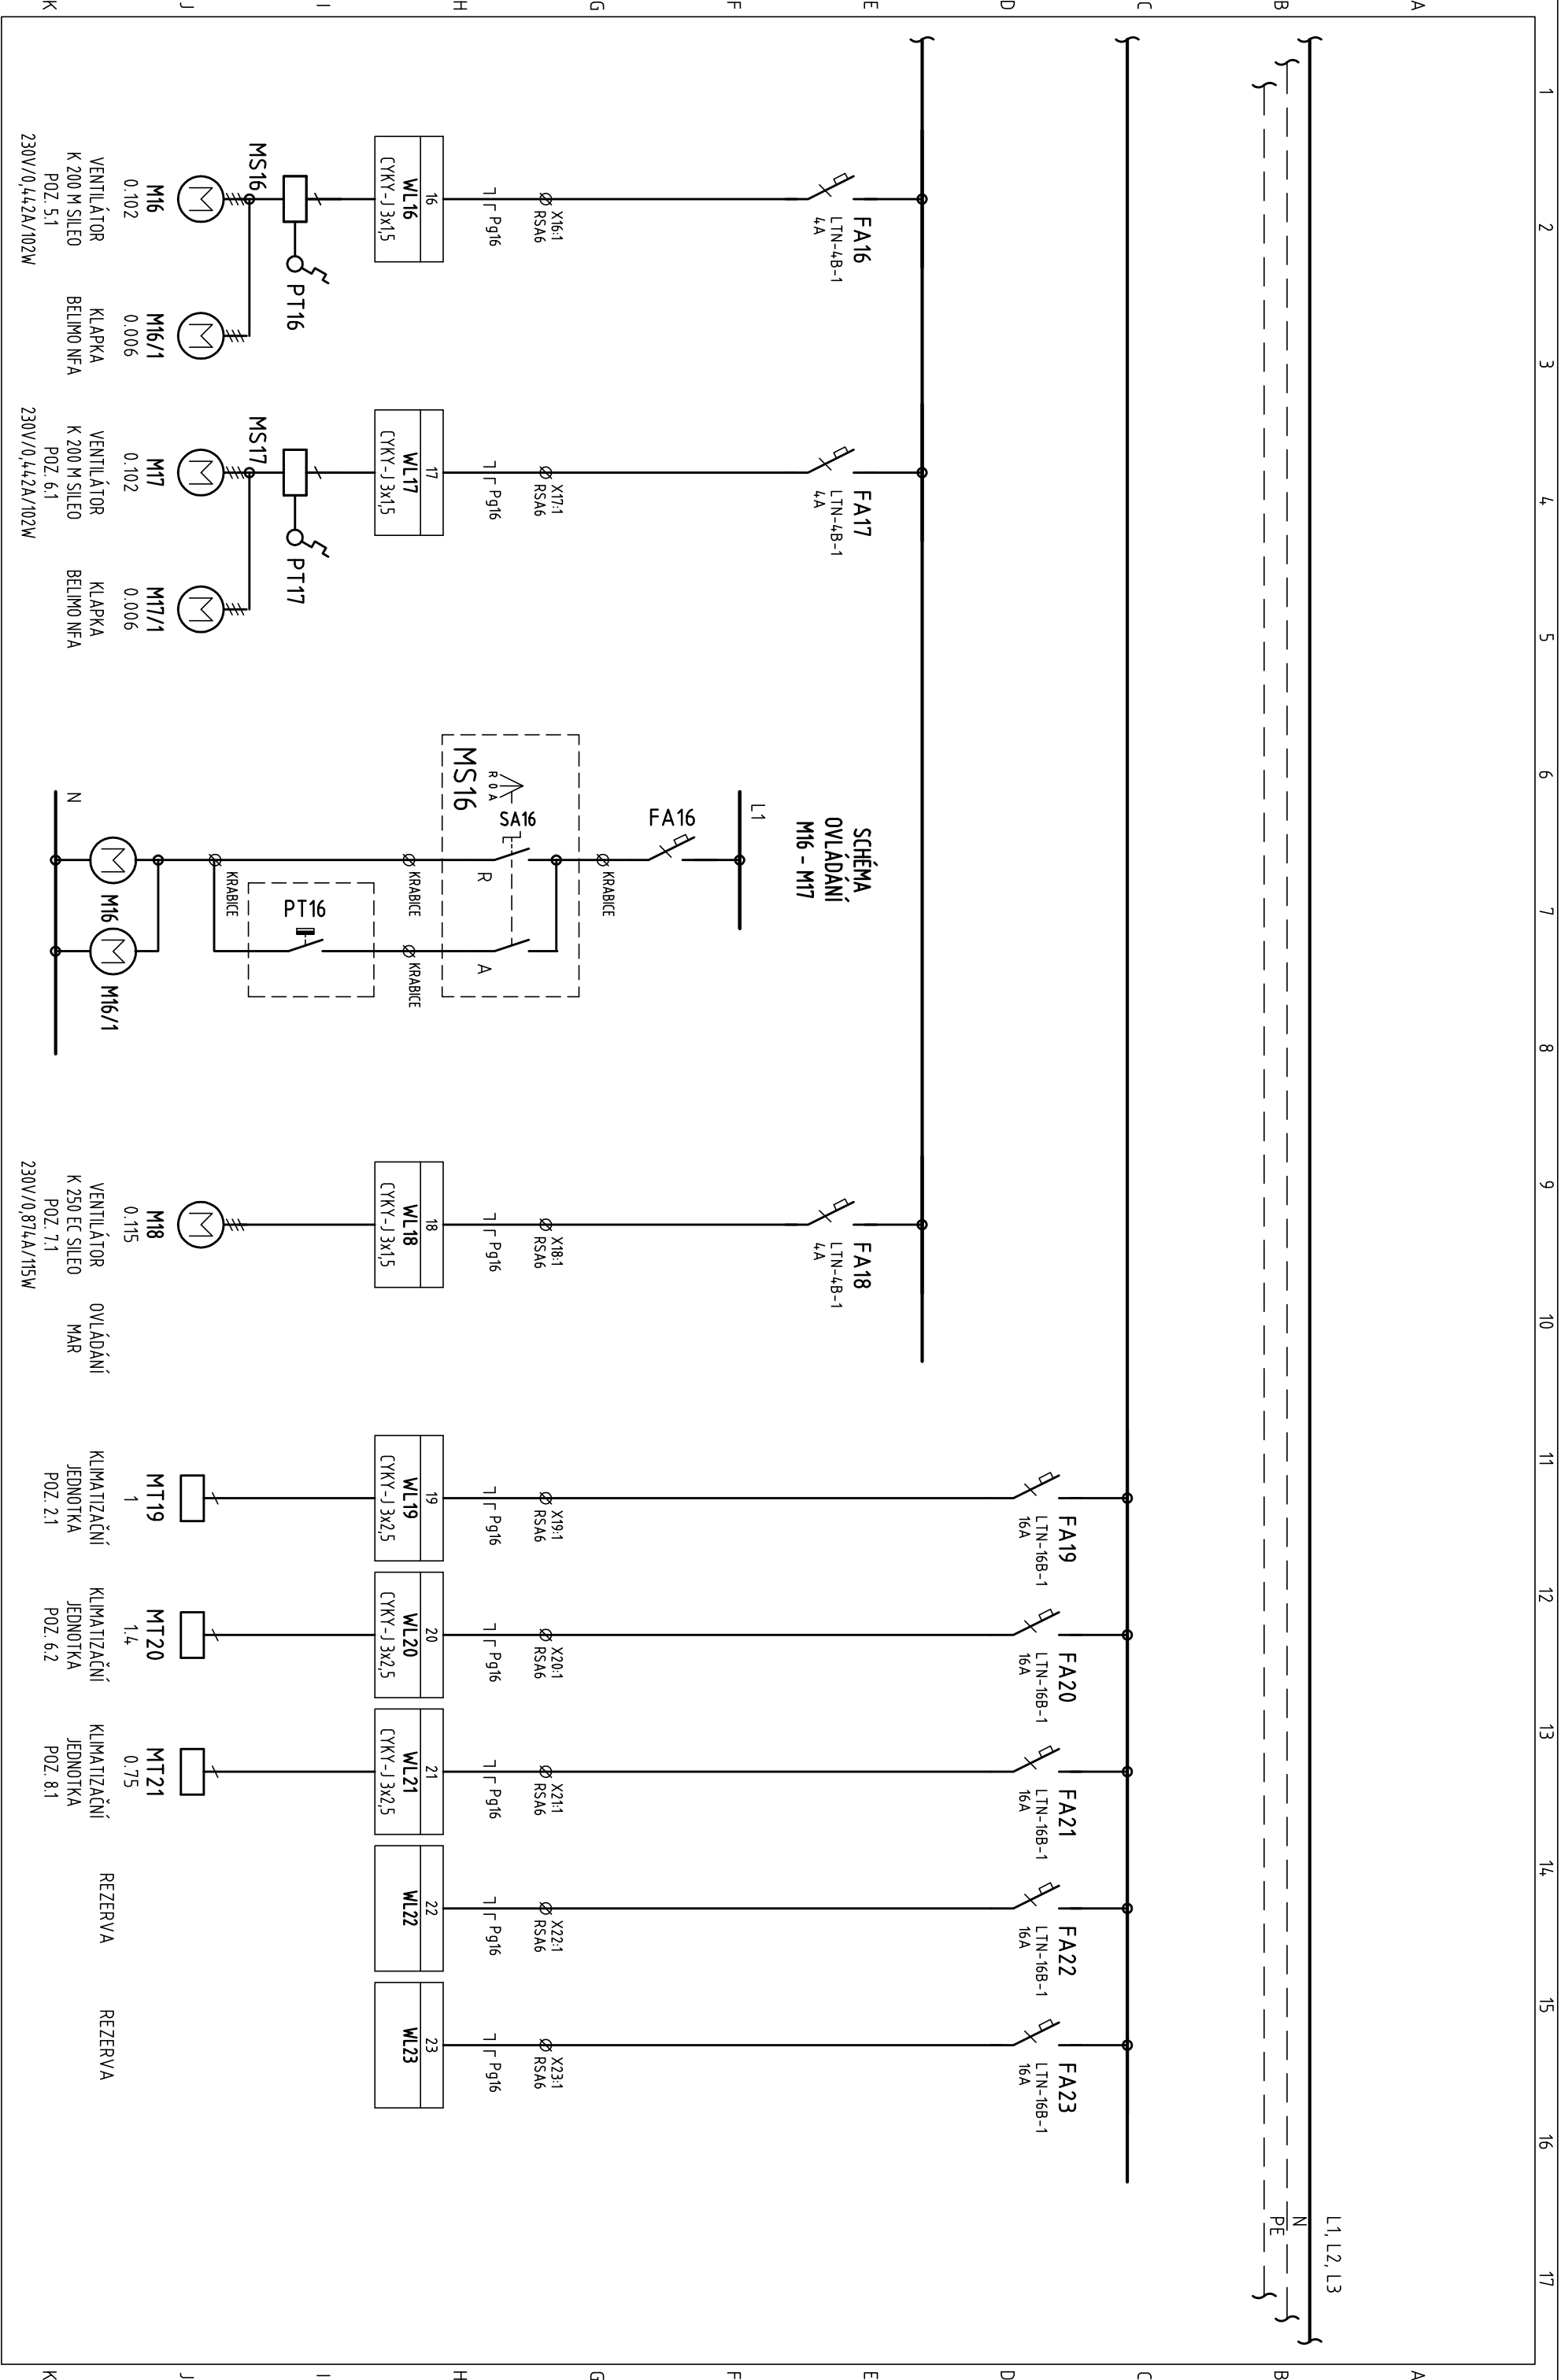



NAVRHOVAL	ING. ADAMÍK					AKCE: SAKO Brno, a.s.- DOTŘÍDOVACÍ LINKA S0 02 HALA DOTŘÍDOVACÍ LINKY 15 - ELEKTROINSTALACE		Měřitko:	N		Lisť:	12'
VYPRACOVAL	ING. ADAMÍK							Změna/Datum:	7/2020		Lisť:	5
KONTROLOVAL	ING. ŠURANSKÝ							Stupeň	DPS		AWC:	
VEDOUČÍ ÚKOLU	ING. ŠURANSKÝ							Zak.číslo:	849 239 50		V.č.:	
INVESTOR	SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno							A.K.:	19-40/047			EO 102

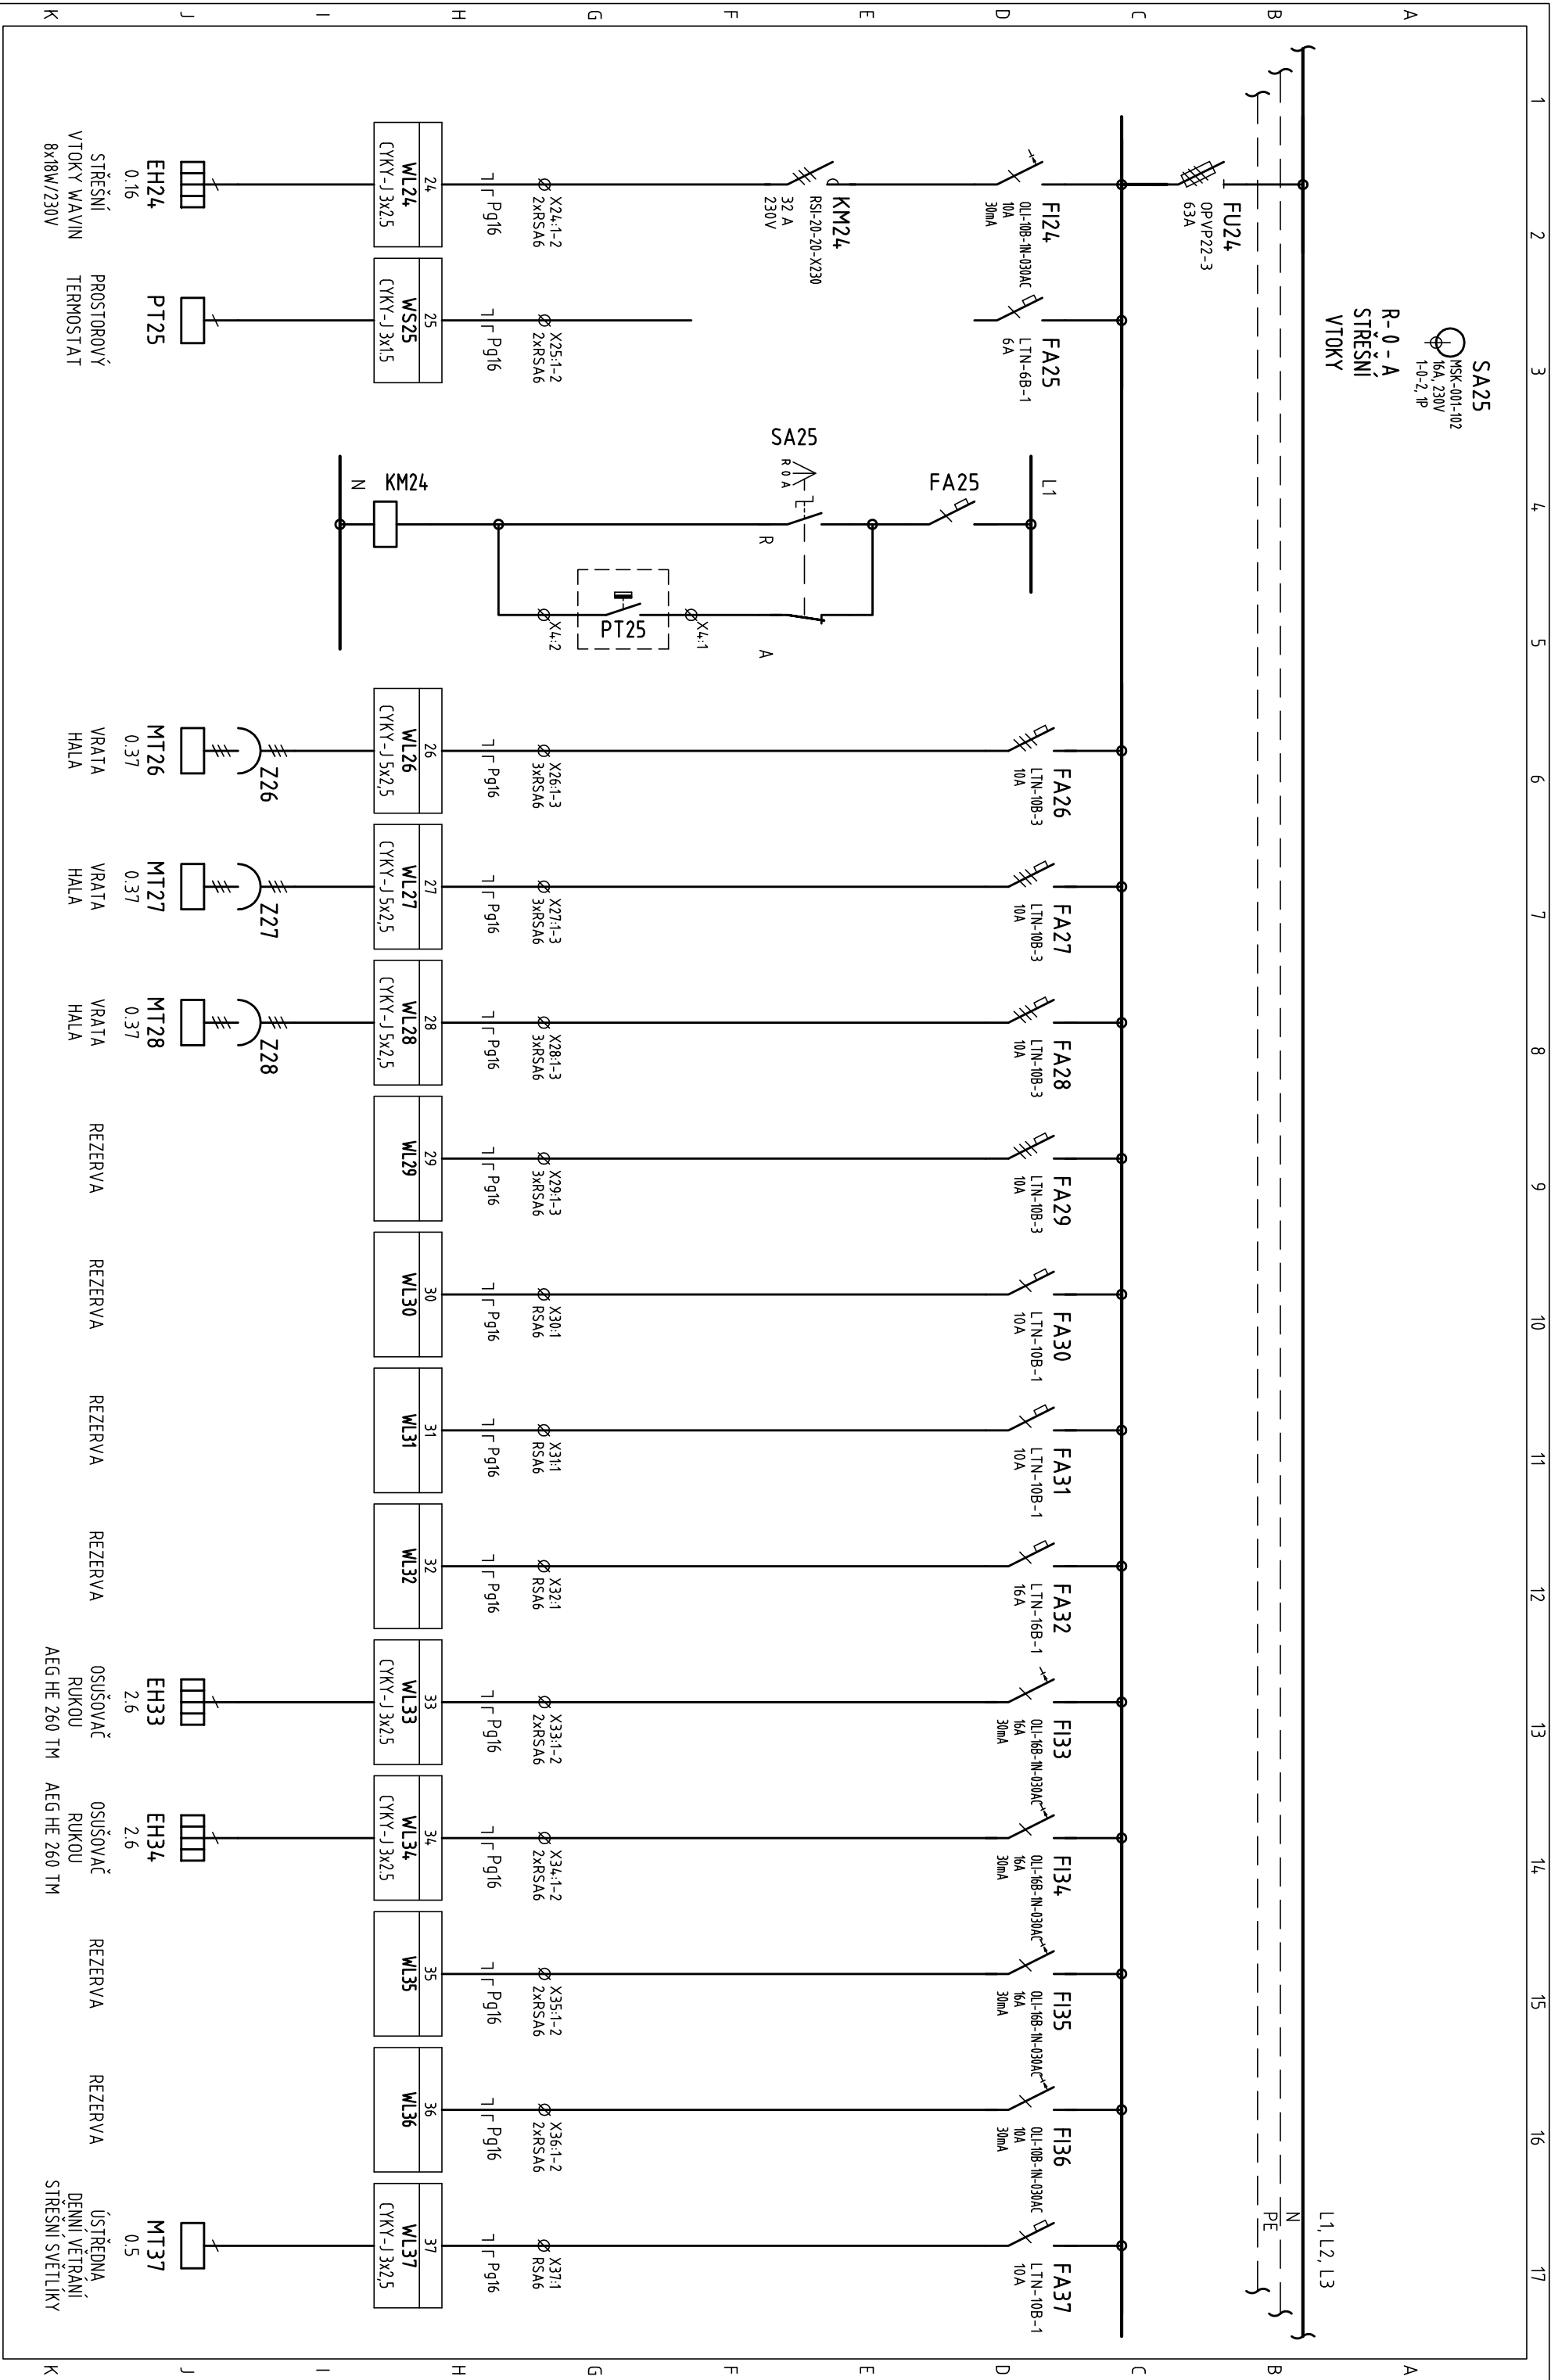


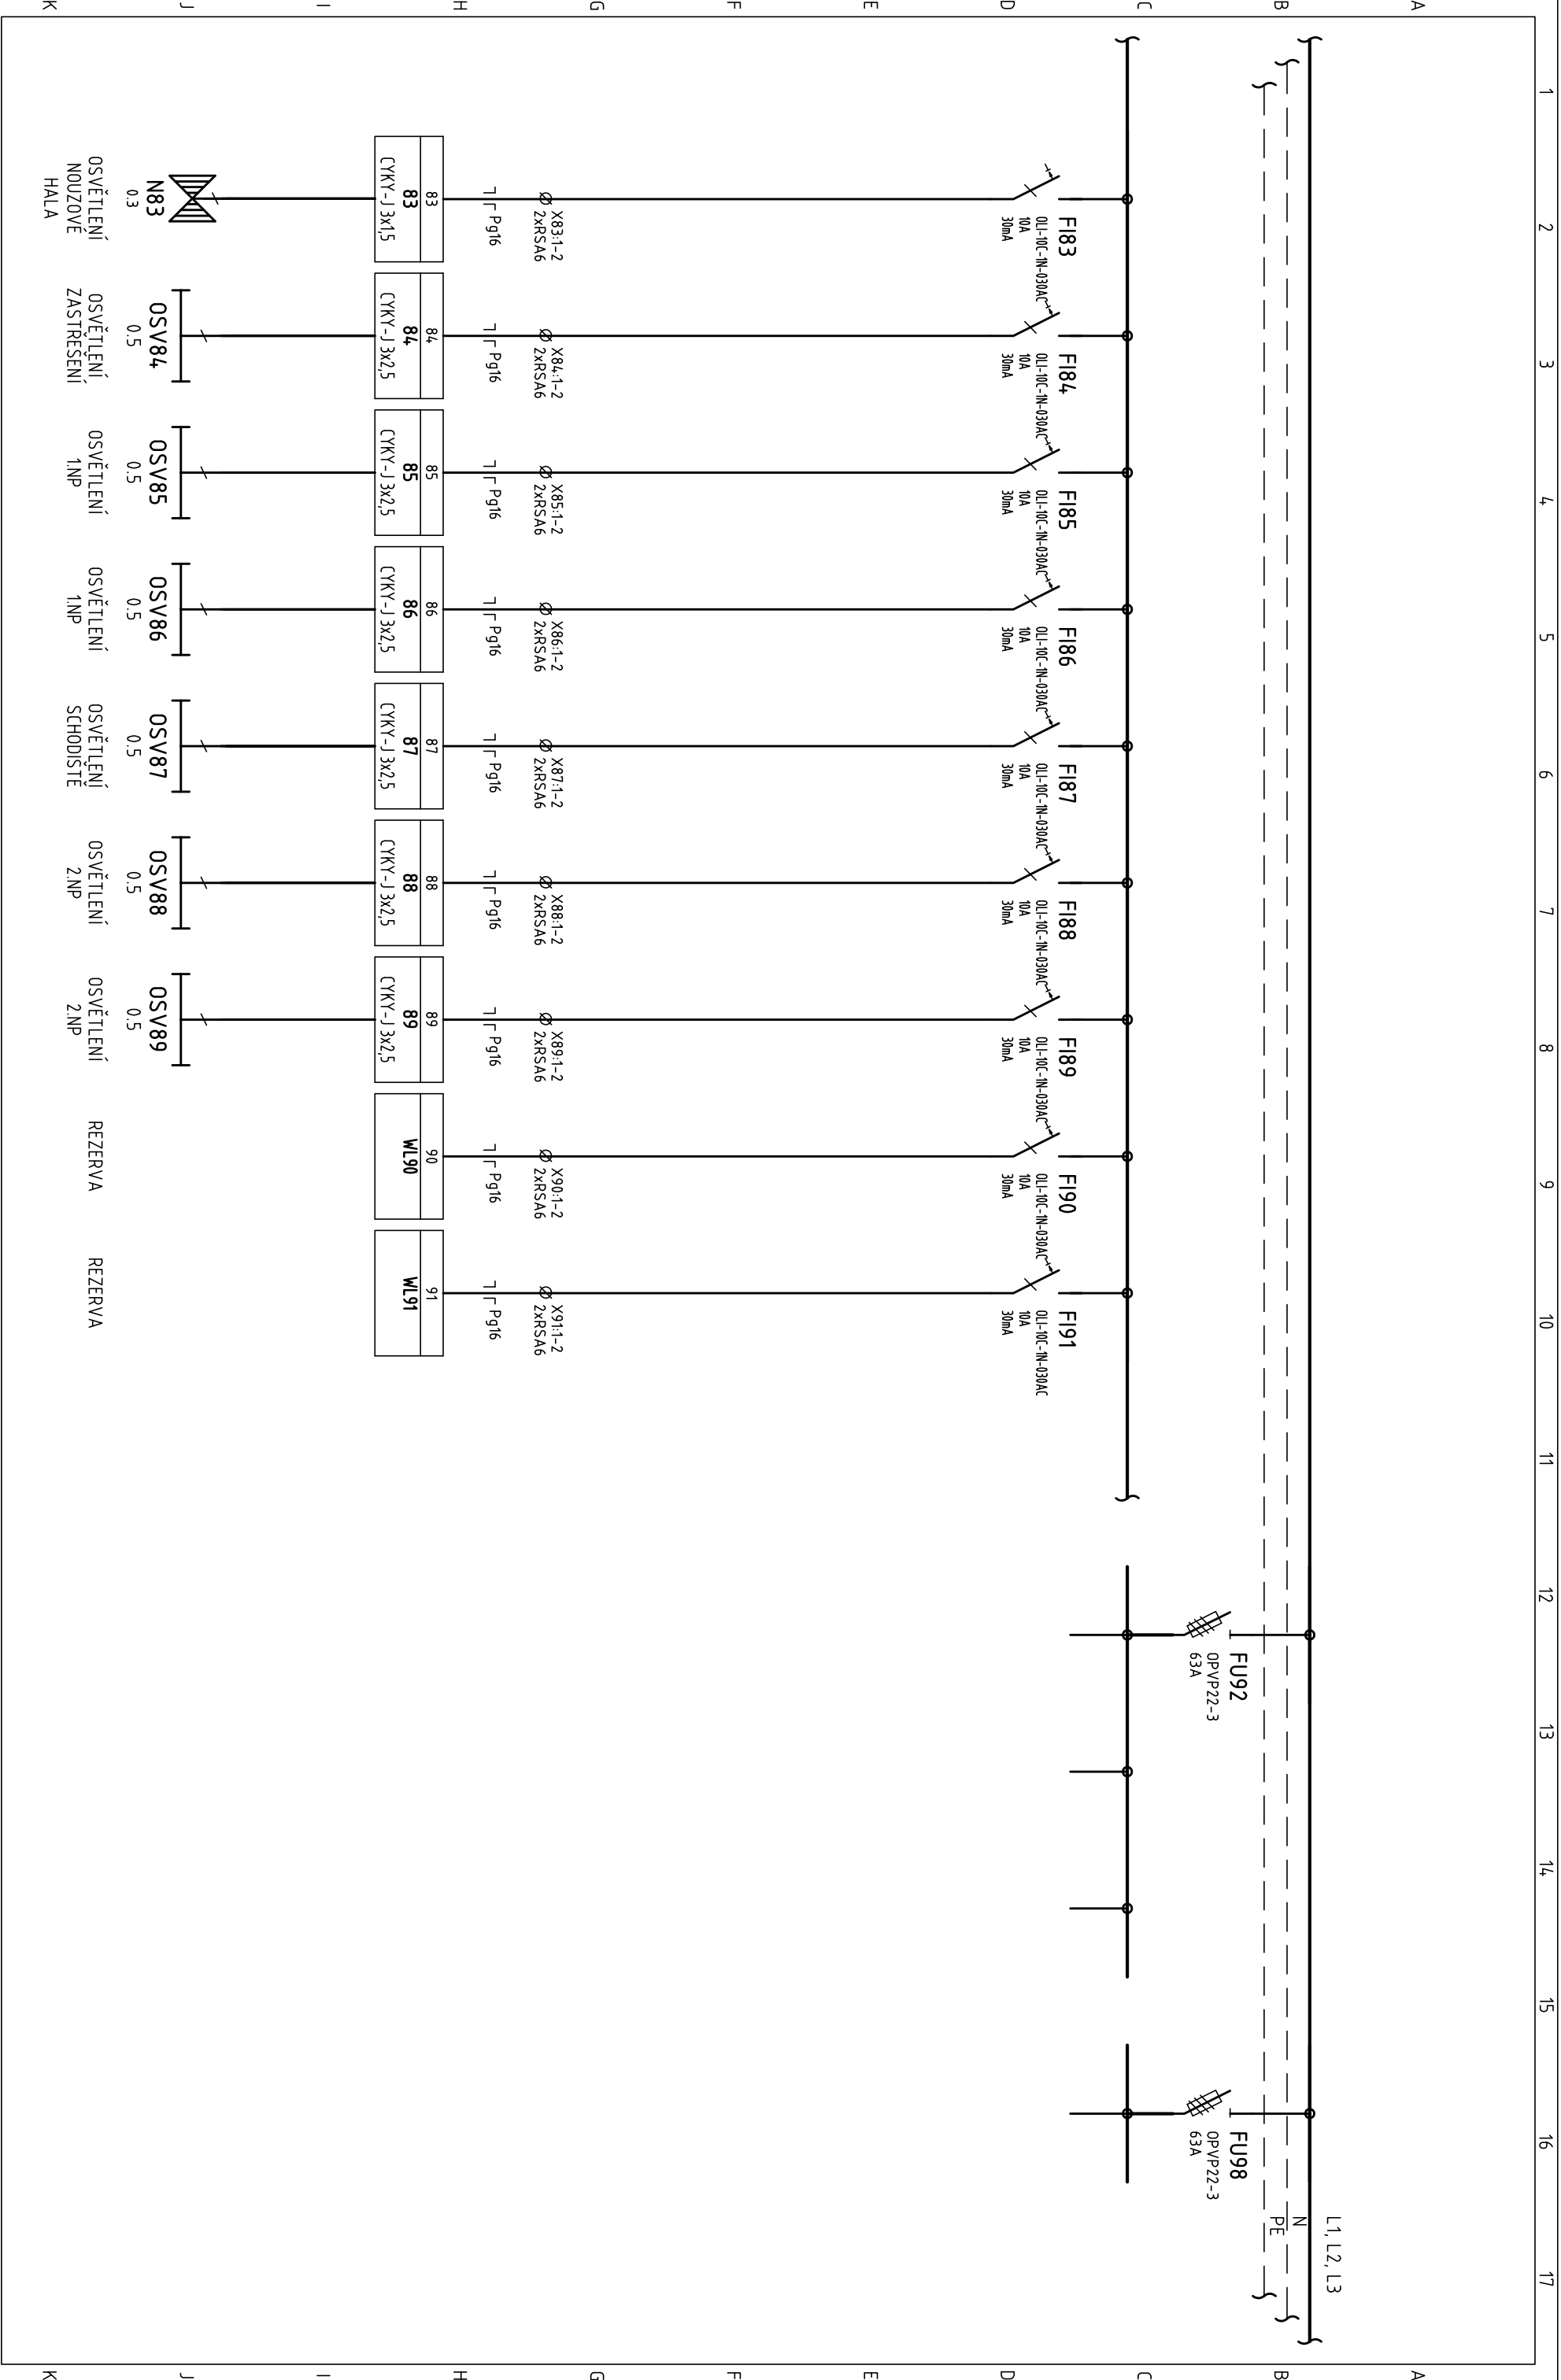
NAVHOVOVAL	ING. ADAMÍK		 B-Projekt	AKCE: SAKO Brno, a.s. - DOTŘÍDOVACÍ LINKA SO 02 HALA DOTŘÍDOVACÍ LINKY 15 - ELEKTROINSTALACE	Měřitko: N	Listů: 12				
VYPRACOVAL	ING. ADAMÍK						Změna/Datum: 7/2020	List: 6		
KONTROLOVAL	ING. ŠURANSKÝ								Stupeň: DPS	AWC:
VEDOUČÍ ÚKOLU	ING. ŠURANSKÝ									
INVESTOR	SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno								OBSAH: ROZVADĚČ RH	AK: EO 102




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
NAVRHOVAL	ING. ADAMÍK						AKCE: SAKO Brno, a.s. - DOTŘÍDOVACÍ LINKA SO 02 HALA DOTŘÍDOVACÍ LINKY 15 - ELEKTROINSTALACE							Měřitko: N		Lisť: 12'
VYPRACOVAL	ING. ADAMÍK													Změna/Datum: 7/2020		Lisť: 8
KONTROLOVAL	ING. ŠURANSKÝ													Stupeň: DPS		AWC:
VEDOUČÍ ÚKOLU	ING. ŠURANSKÝ													Zak. číslo: 849 239 50		V.č.:
INVESTOR	SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno						OBSAH:	ROZVADĚČ RH							19-40/047	EO 102

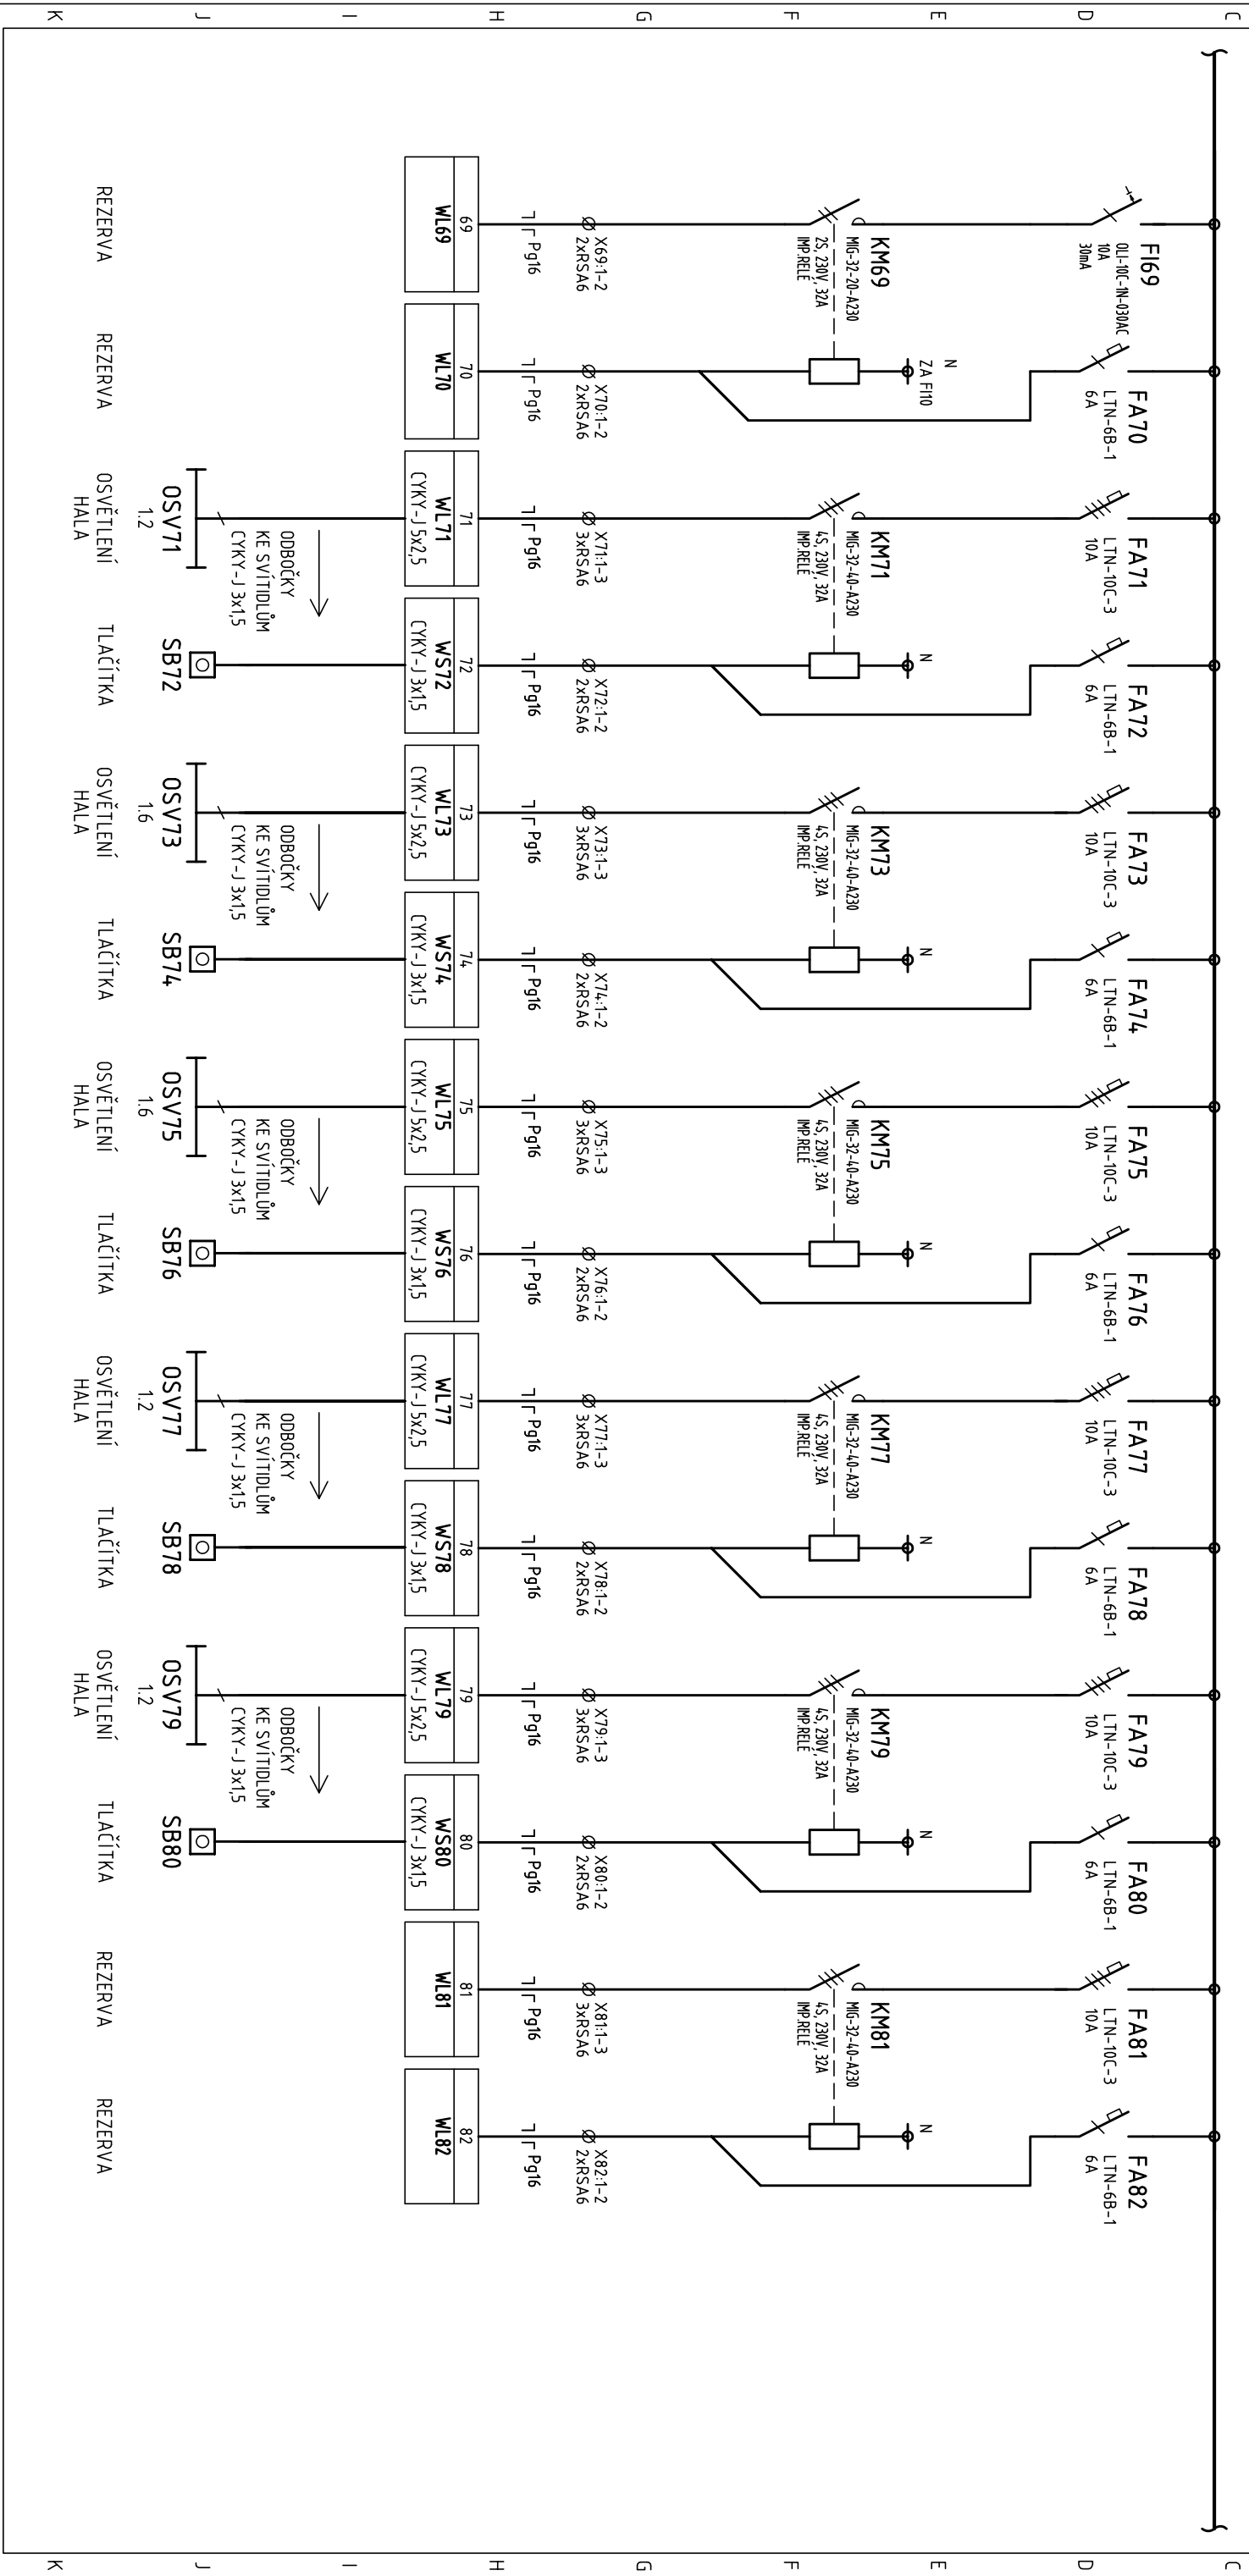

NAVHOVOVAL	ING. ADAMÍK		 B-Projekt	AKCE: SAKO Brno, a.s. - DOTŘÍDOVACÍ LINKA SO 02 HALA DOTŘÍDOVACÍ LINKY 15 - ELEKTROINSTALACE	OBSAH: ROZVADĚČ RH	Měřitko:	N	Lisť: 12'
VYPRACOVAL	ING. ADAMÍK					Změna/Datum:	7/2020	Lisť: 9
KONTROLOVAL	ING. ŠURANSKÝ					Stupeň	DPS	AWC:
VEDOUČÍ ÚKOLU	ING. ŠURANSKÝ					Zak číslo:	849 239 50	V. č.:
INVESTOR	SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno					A.K.:	19-40/047	EO 102



1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
NAVRHOVAL	ING. ADAMÍK				AKCE: SAKO Brno, a.s.- DOTŘÍDOVACÍ LINKA							Měřitko:	N	Lisť: 12'
VYPRACOVAL	ING. ADAMÍK											Změna/Datum:	7/2020	List: 10
KONTROLOVAL	ING. ŠURANSKÝ											Stupeň	DPS	AWC:
VEDOUČÍ ÚKOLU	ING. ŠURANSKÝ											Zak.číslo:	849 239 50	V.č.:
INVESTOR	SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno					OBSAH:	ROZVADĚČ RH					A.K.:	19-40/047	E0 102



VÝROBCE ROZVADĚČE JE POVINEN PROVÉST "OVĚŘENÍ NÁVRHU ROZVADĚČE"
DLE SOUBORU NOREM ČSN EN 61439

	1	2	3	4	5
NAVrhoVAL		ING. ADAMIř			
VYPRACOVAL		ING. ADAMIř			
KONTROL OVAL		ING. řURANSKÝ			
VEDOUcí UKOLU		ING. řURANSKÝ			
INVESTOR		SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno			

B-Projekting

8	9	10	11
AKCE:	SAKO Brno, a.s. - DOTŘÍDŮVACÍ LINKA		
	SO 02 HALA DOTŘÍDŮVACÍ LINKY		
	15 - ELEKTROINSTALACE		
OBSAH:	ROZVADĚČ RH		

ROZVADEČ RH

TYP PROVEDENÍ:

KRYTÍ V UZAVŘENÉM STAVU:

KRYTÍ V OTEVŘENÉM STAVU:

RÖZMÉRY:

HL01/1 HL01/2

HL01/1 HL01/2

SB01

QF-01

2000

OVLADACI NAPETI:

230V

OCHRANA:

AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE

ROZVODNÁ SOUSTAVA:

3NPE, ~50Hz, 230V/400V, TN-C-S

POZNÁMKA:

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:

AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE

ROZVODNÁ SOUSTAVA:

3 NPE $\sim 50\text{Hz}$ 230/400V TN-C-S

	15	16	17
Měřtko:	N		Listů: 12
Změna/Datum:	7/2020		List: 12
Stupeň	DPS		AWC:
Zakázka:	849 239 50		V.č.:
A.K.:	19-40/047		E0 102