






R
UP
S


1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
NAVRHOVAL	ING. ADAMÍK				<div><div>B-Projecting</div><div></div></div>	AKCE: SAKO Brno, a.s.- DOTŘÍDOVACÍ LINKA SO 02 HALA DOTŘÍDOVACÍ LINKY 15 - ELEKTROINSTALACE	OBSAH: ROZVADĚČ R UPS																
VYPRACOVAL	ING. ADAMÍK																						
KONTROLOVAL	ING. ŠUPRANSKÝ																						
VEDOUČÍ ÚKOLU	ING. ŠUPRANSKÝ																						
INVESTOR	SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno																						
<div><div>B-Projecting</div><div></div></div>																							
AKCE: SAKO Brno, a.s.- DOTŘÍDOVACÍ LINKA																							
SO 02 HALA DOTŘÍDOVACÍ LINKY																							
15 - ELEKTROINSTALACE																							
OBSAH: ROZVADĚČ R UPS																							

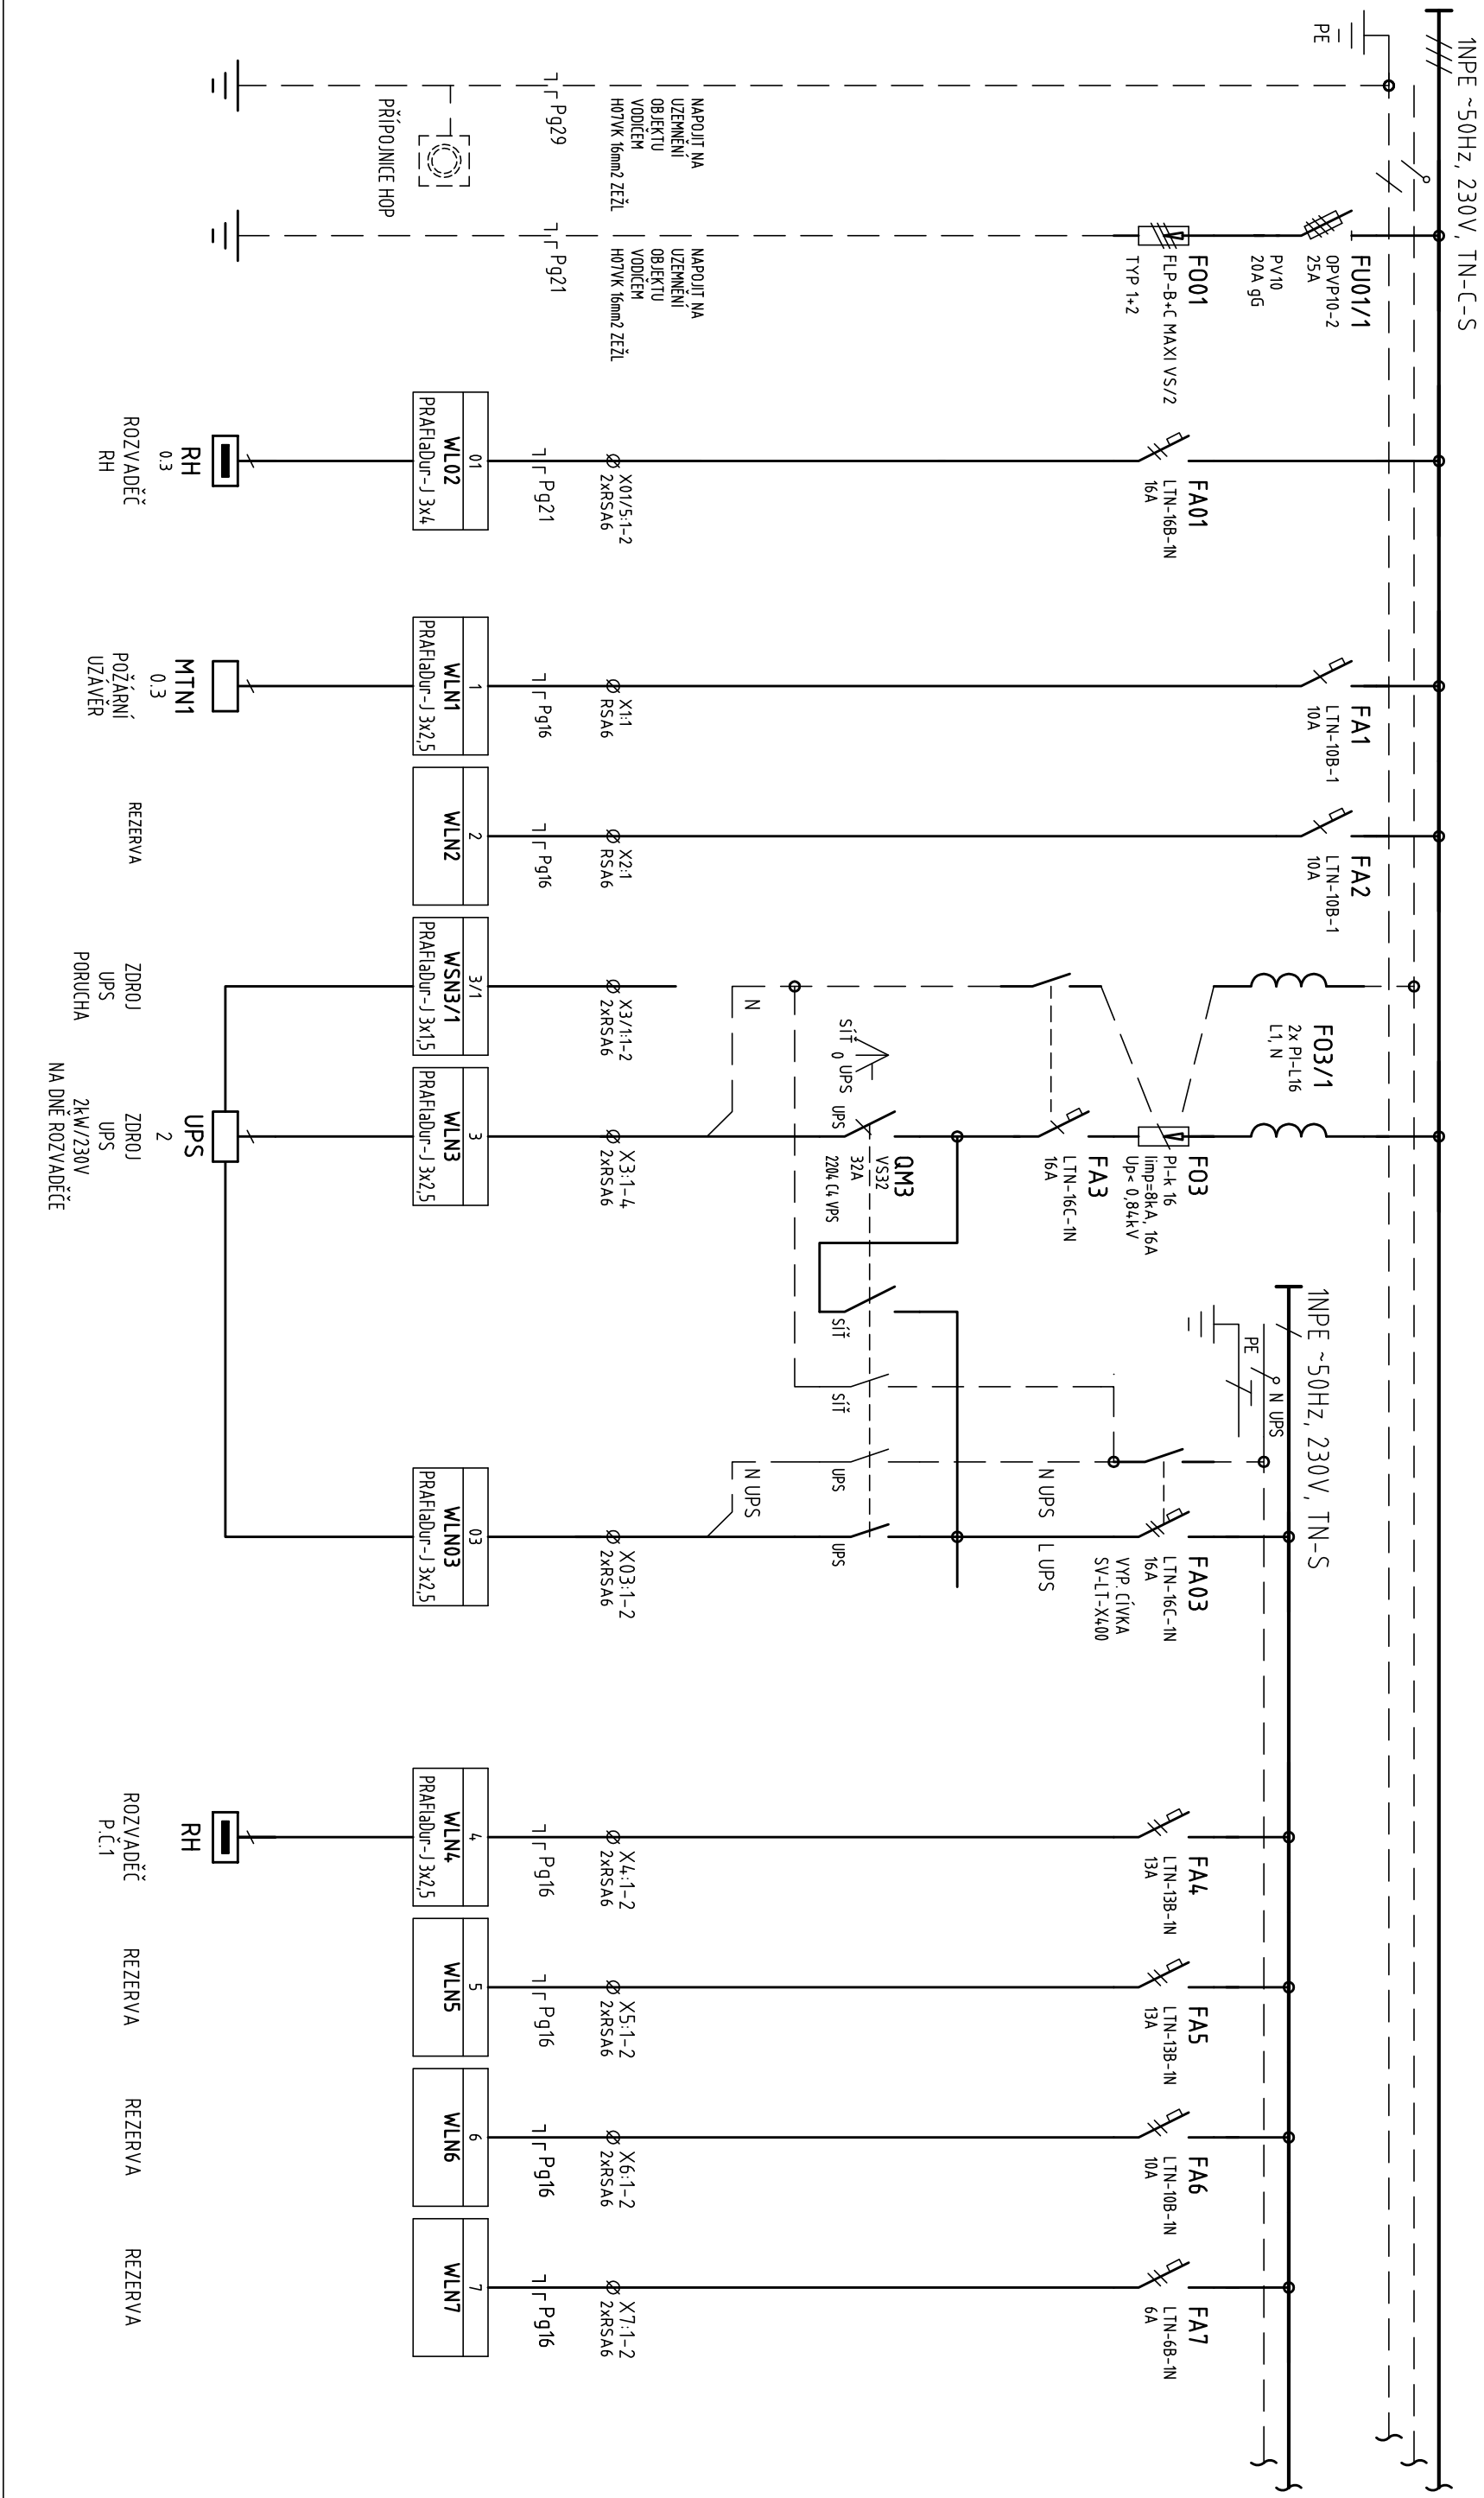


NAVRHOVAL	ING. ADAMÍK			MěřítHo:	N	Listů:	5'
VYPRACOVAL	ING. ADAMÍK			Změna/Datum:	7/2020	List:	2
KONTROLOVAL	ING. ŠURANSKÝ			Stupeň	DPS	AWG:	
VEDOUcí ÚKOLU	ING. ŠURANSKÝ			Zak.číslo:	849 239 50	V.č.:	
INVESTOR	SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno	B-Projekting		OBSAH:	RozvADěČ R UPS		E0 103

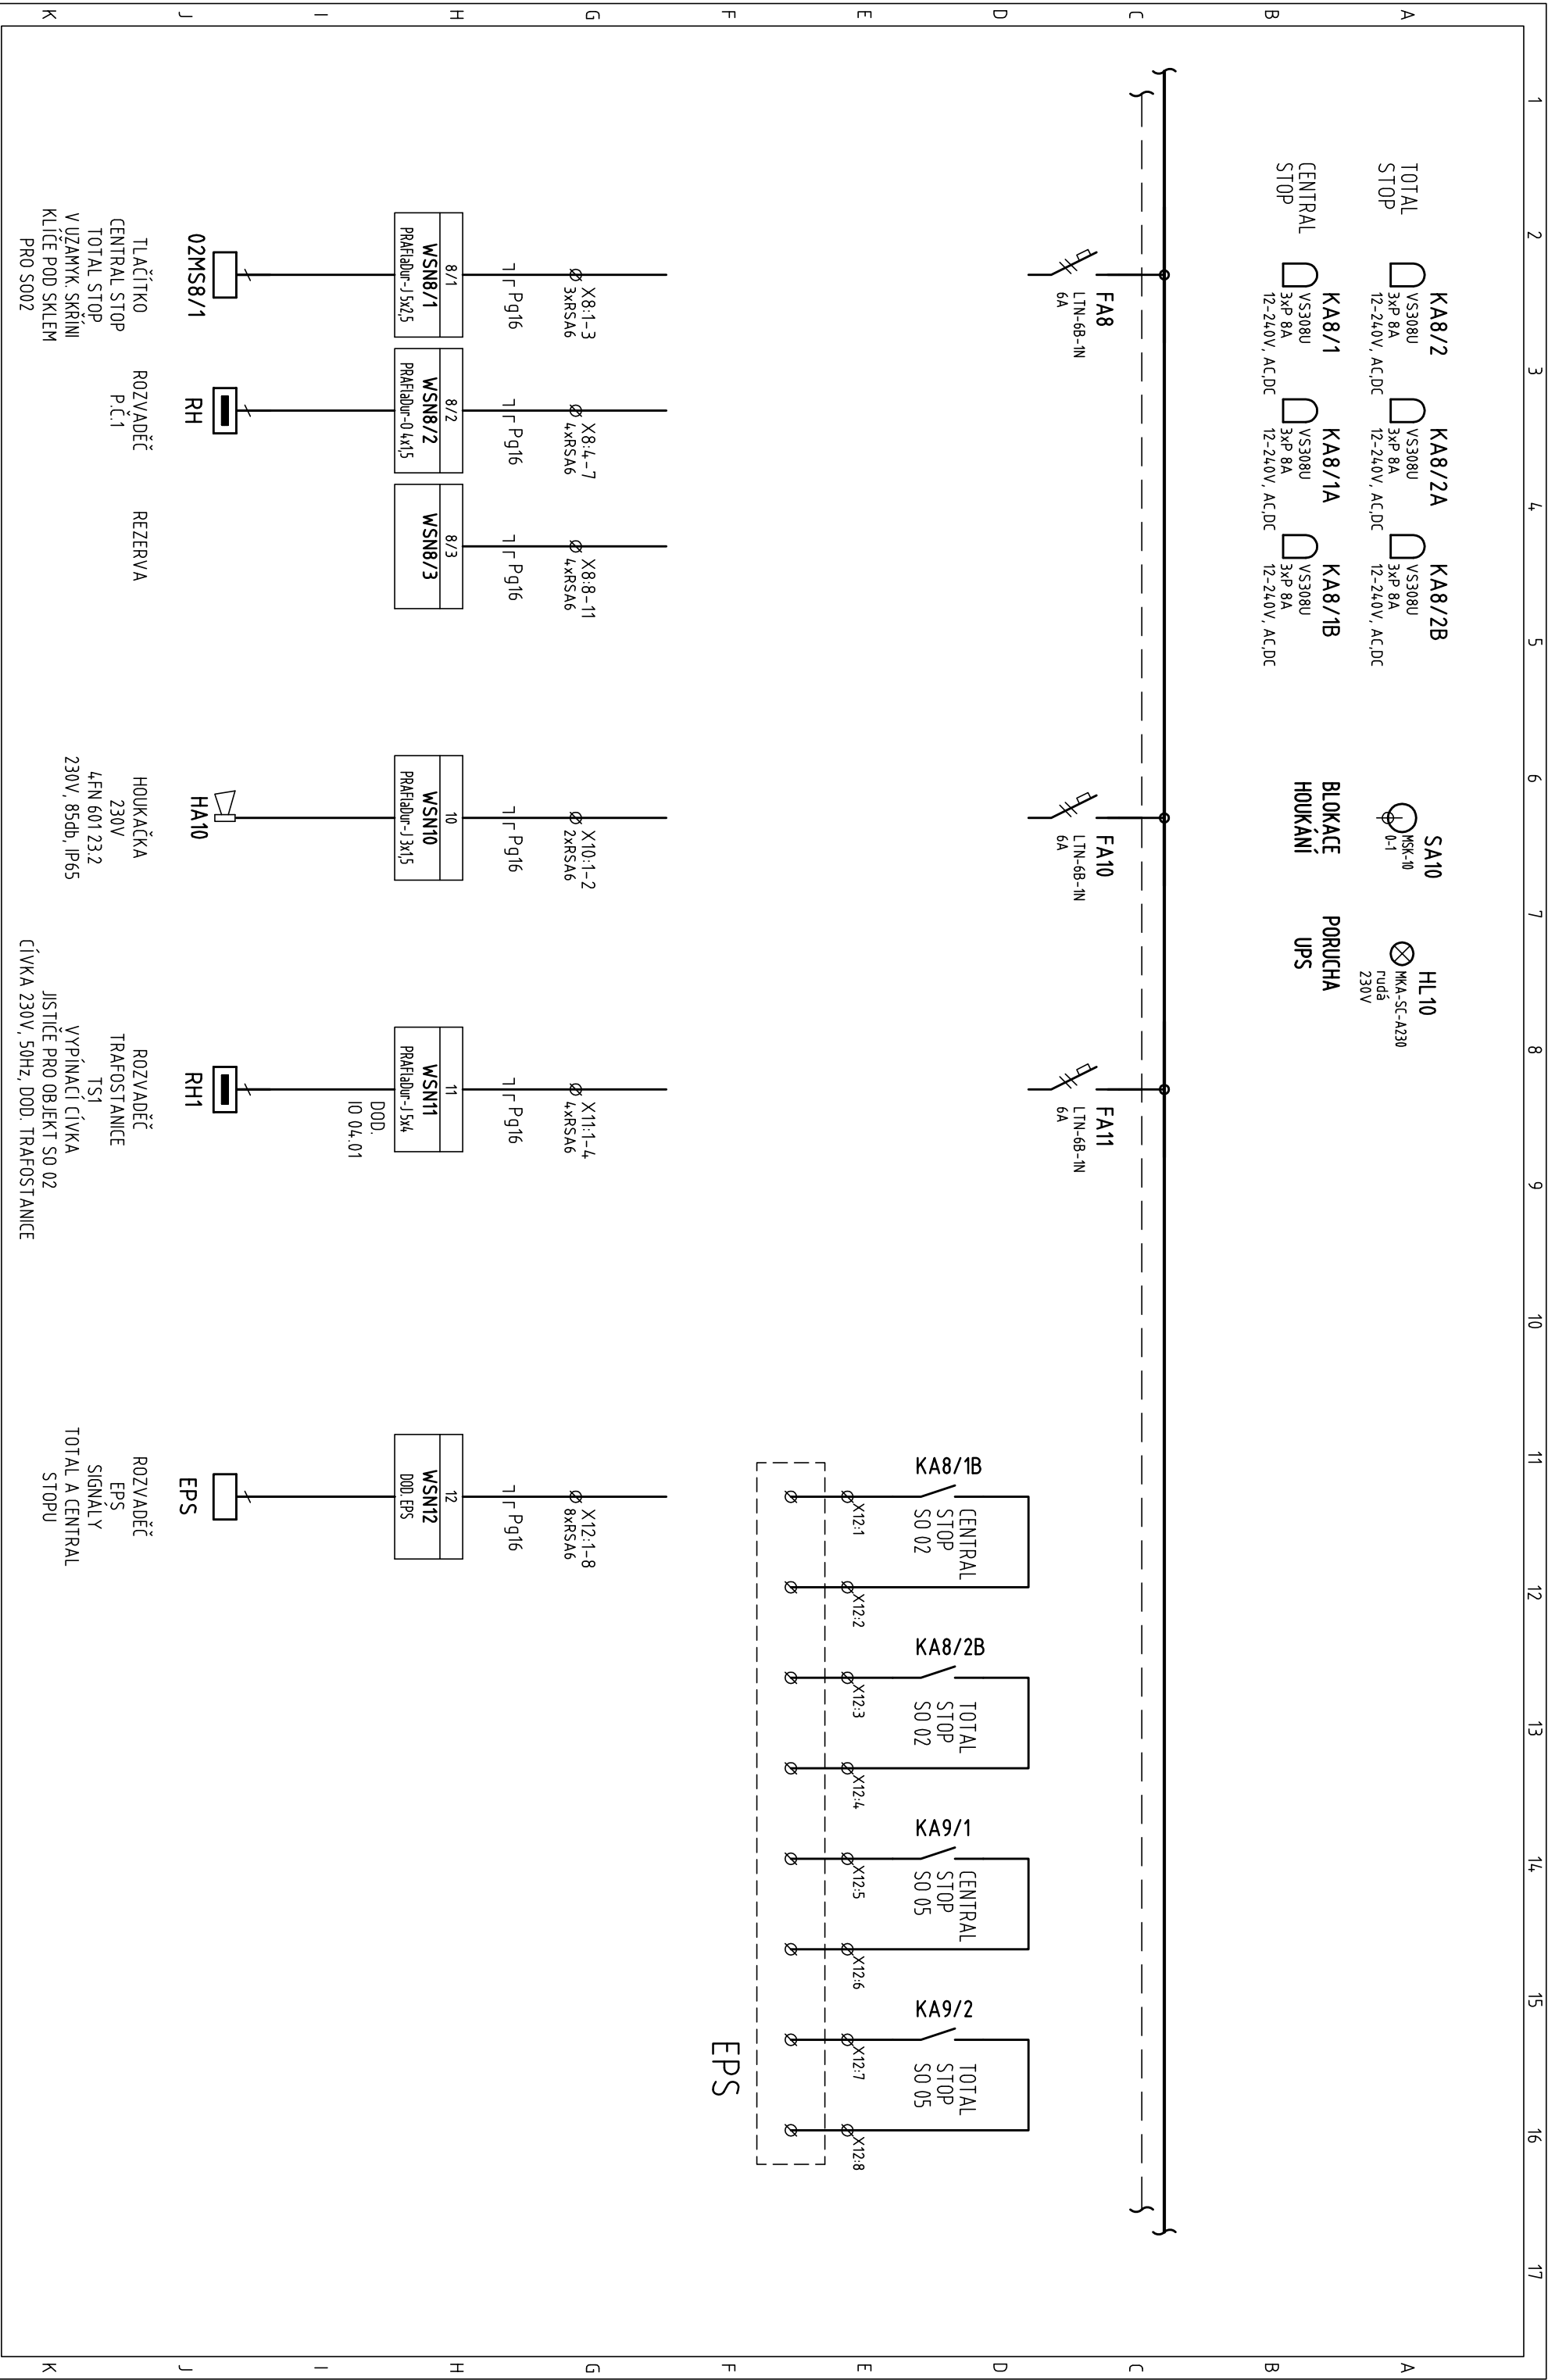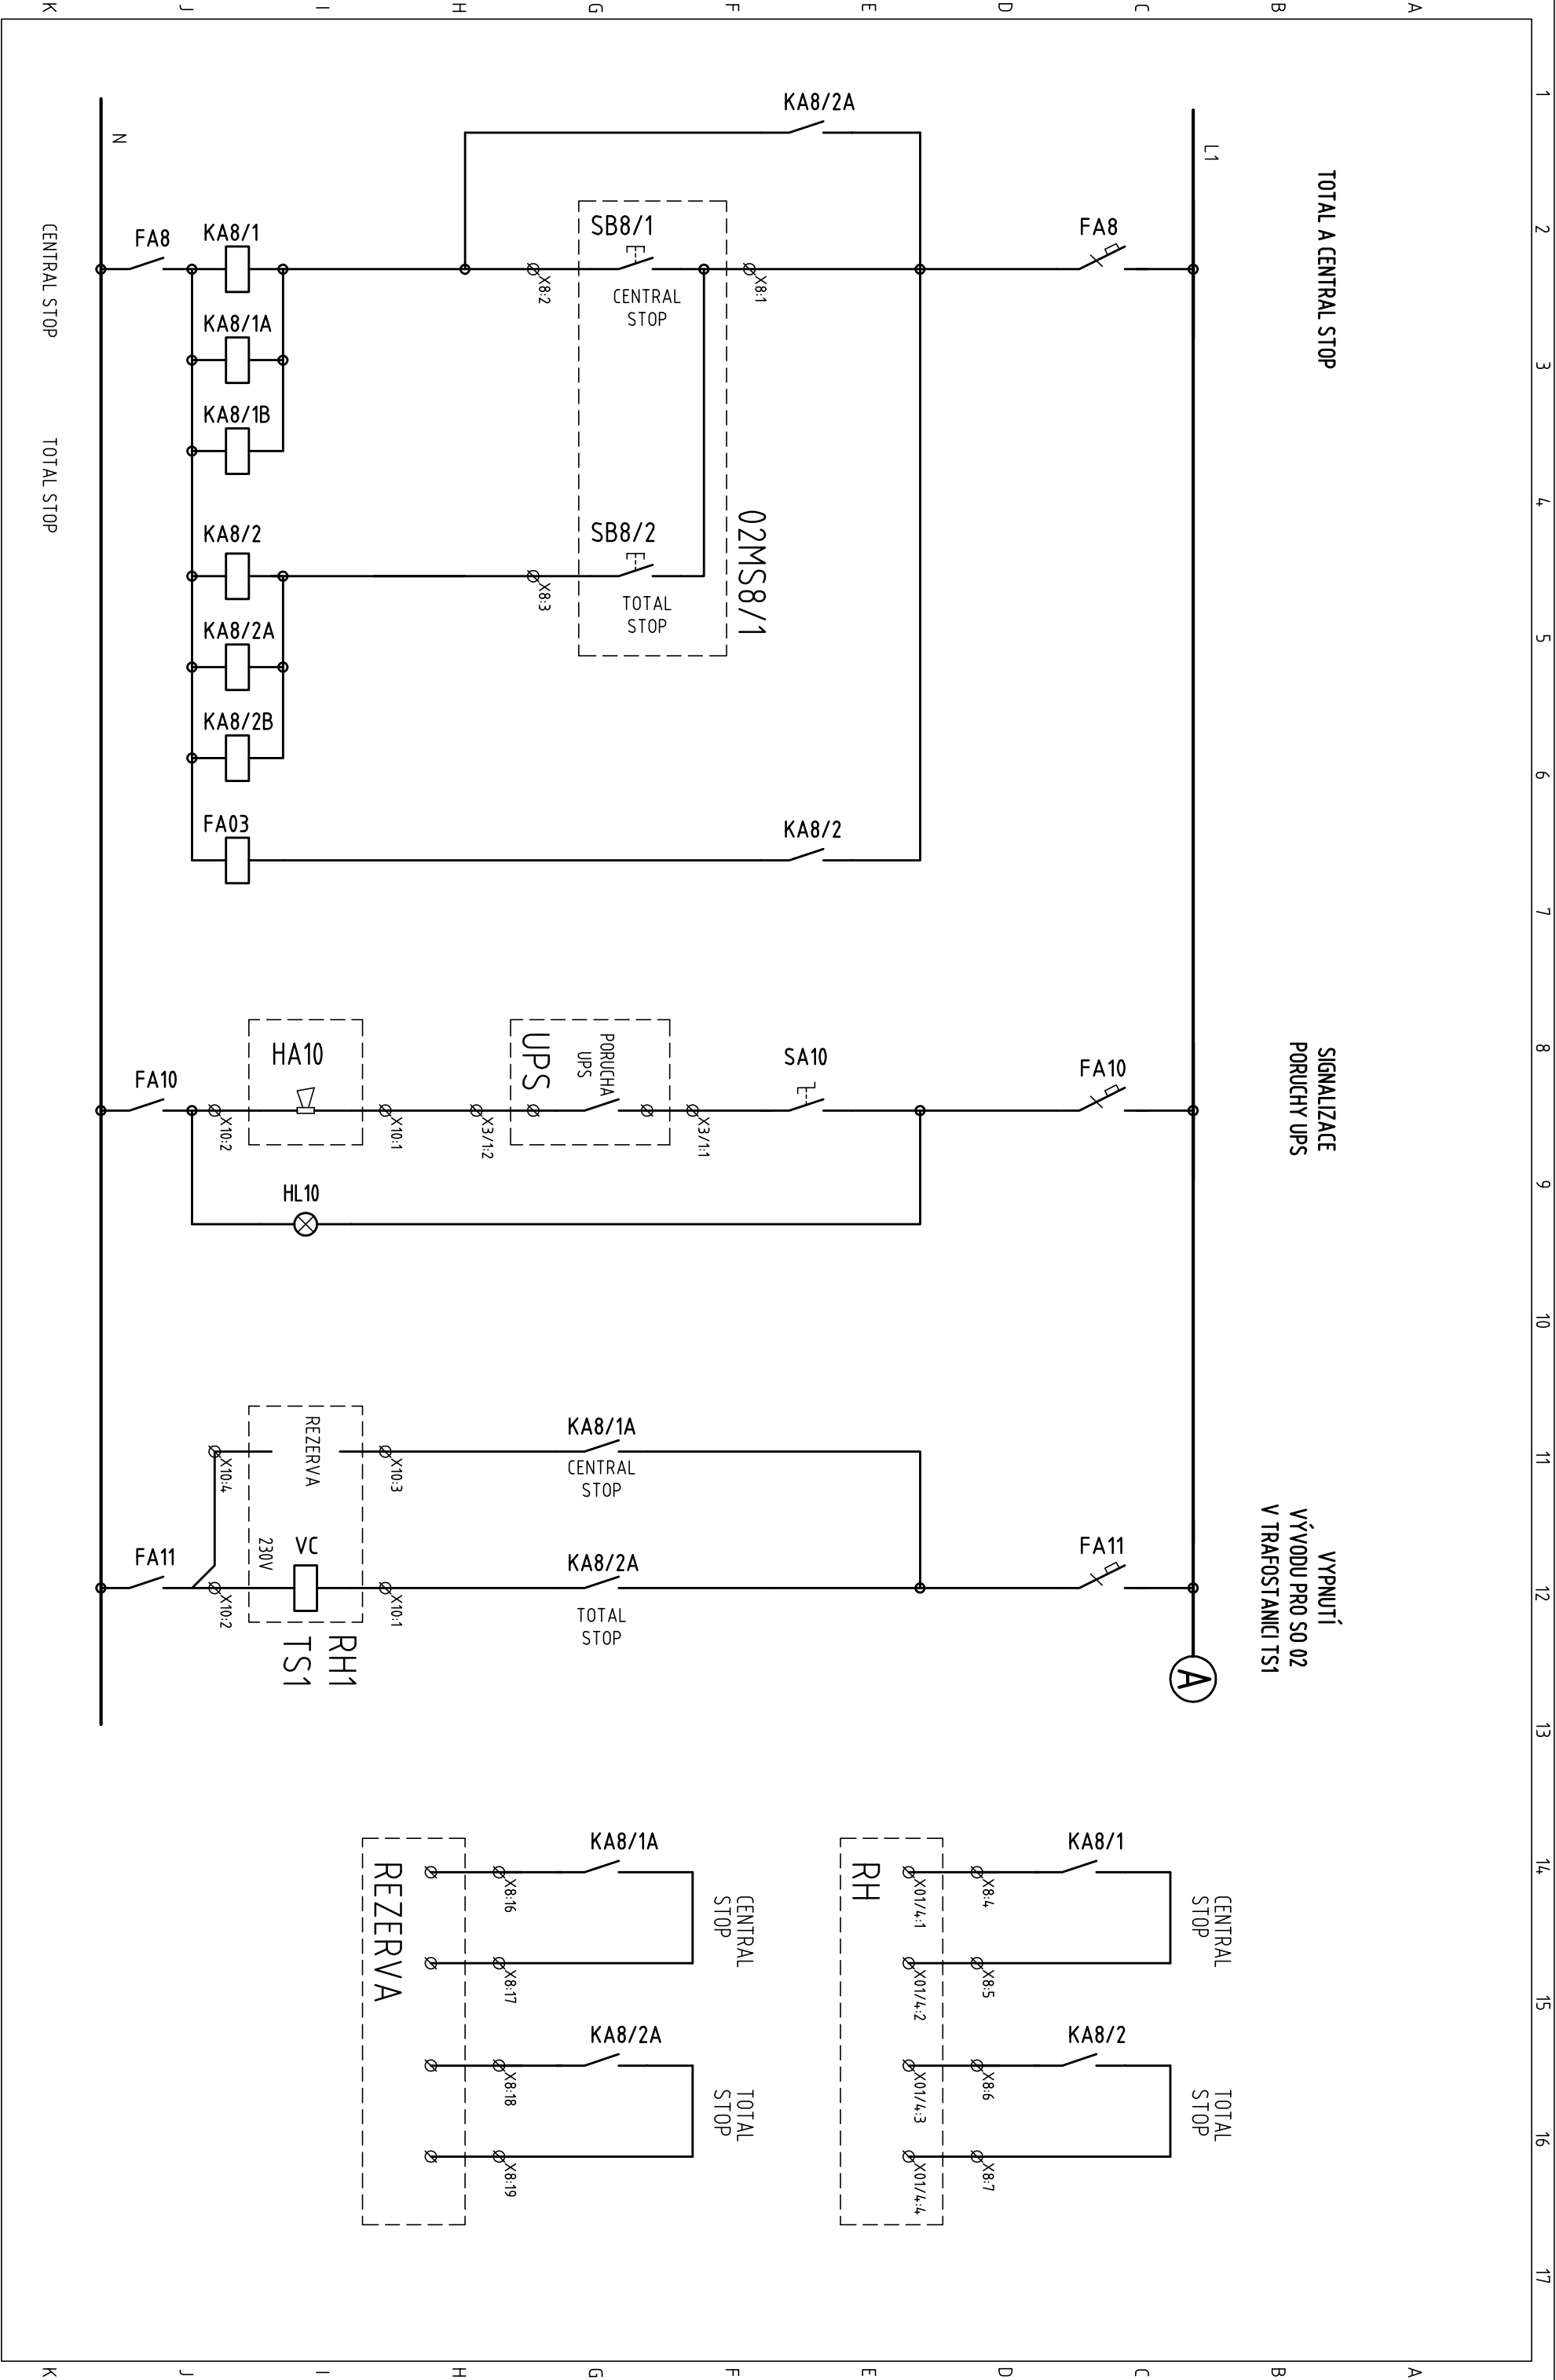


NAVRHOVAL	ING. ADAMÍK	
VYPRACOVAL	ING. ADAMÍK	
KONTROLOVAL	ING. ŠURANSKÝ	
VEDOUČÍ ÚKOLU	ING. ŠURANSKÝ	
INVESTOR	SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno	

<div>B-Projekting</div> <div></div>		
AKCE:	SAKO Brno, a.s. - DOTŘÍDOVACÍ LINKA	
	SO 02 HALA DOTŘÍDOVACÍ LINKY	
	15 - ELEKTROINSTALACE	
OBSAH:	ROZVADĚČ R UPS	

Měřitko:	N	Lisťů:	5'
Změna/Datum:	7/2020	Lisť:	3
Stupeň	DPS	AWC:	
Zak.číslo:	849 239 50	V.č.:	
A.K.:	19-4.0/04.7		E0 103



ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



ROZVADĚČ R UPS

TYP PROVEDENÍ:

SKŘÍŇOVÝ CELSION TYP CS 123-30 L
+ PODSTAVEC PRO CS 123-30 L

KRYTÍ V UZAVŘENÉM STAVU:

IP54

KRYTÍ V OTEVŘENÉM STAVU:

IP20

ROZMĚRY VNĚJŠÍ (VxSxH):

2050x972x500mm

ROZMĚRY VNITŘNÍ (VxSxH):

1800x750x366mm

NÁTĚR:

STANDART

OBSLUHA:

PRAC.POUČENÍ

PŘÍVOD(Y):

SHORA

VÝVOD(Y):

NAHORU

INST.VYKON:

0,5 kw

SOUČ.BOST:

1

VÝPOČ.VYKON:

0,5

SOUH.ZKRAT.PROUD:

<10 kA

DYN.ZKRAT.PROUD:

<14 kA

OMEZ.ZKRAT.PROUD:

- kA

JMEN.PROUD PŘÍPOJNIC:

16A

JMEN.DYN.PROUD.PŘÍPOJIC:

-

OVLÁDACÍ NAPĚTÍ:

1NPE~ 50Hz 230V / TN-S

OCHRANA:

AUTOMATICKÝM ODPJOJENÍM OD ZDROJE

ROZVODNÁ SOUSTAVA:

3NPE,~50Hz,230V/400V, TN-S

POZNÁMKA:

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:

AUTOMATICKÝM ODPJOJENÍM OD ZDROJE

ROZVODNÁ SOUSTAVA:

1NPE,~50Hz,230V/400V, TN–S

NAVrhoVAL	ING. ADAMÍK	3	4	5
VYPRACOVAL	ING. ADAMÍK			
KONTROLOVAL	ING. ŠURANSKÝ			
VEDOUcí ÚKOLU	ING. ŠURANSKÝ			
INVESTOR	SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno			

B-Projekting								8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
AKCE: SAKO Brno, a.s.- DOTŘÍDOVACÍ LINKA								Měřitko: N								Listů: 5	
SO 02 HALA DOTŘÍDOVACÍ LINKY								Změna/Datum: 7/2020								List: 5	
15 - ELEKTROINSTALACE								Stupeň: DPS								AWC:	
OBSAH: ROZVADĚČ R UPS								Zak.číslo: 849 239 50								V.č.:	
								A.K.:								19-40/047	
																EO 103	