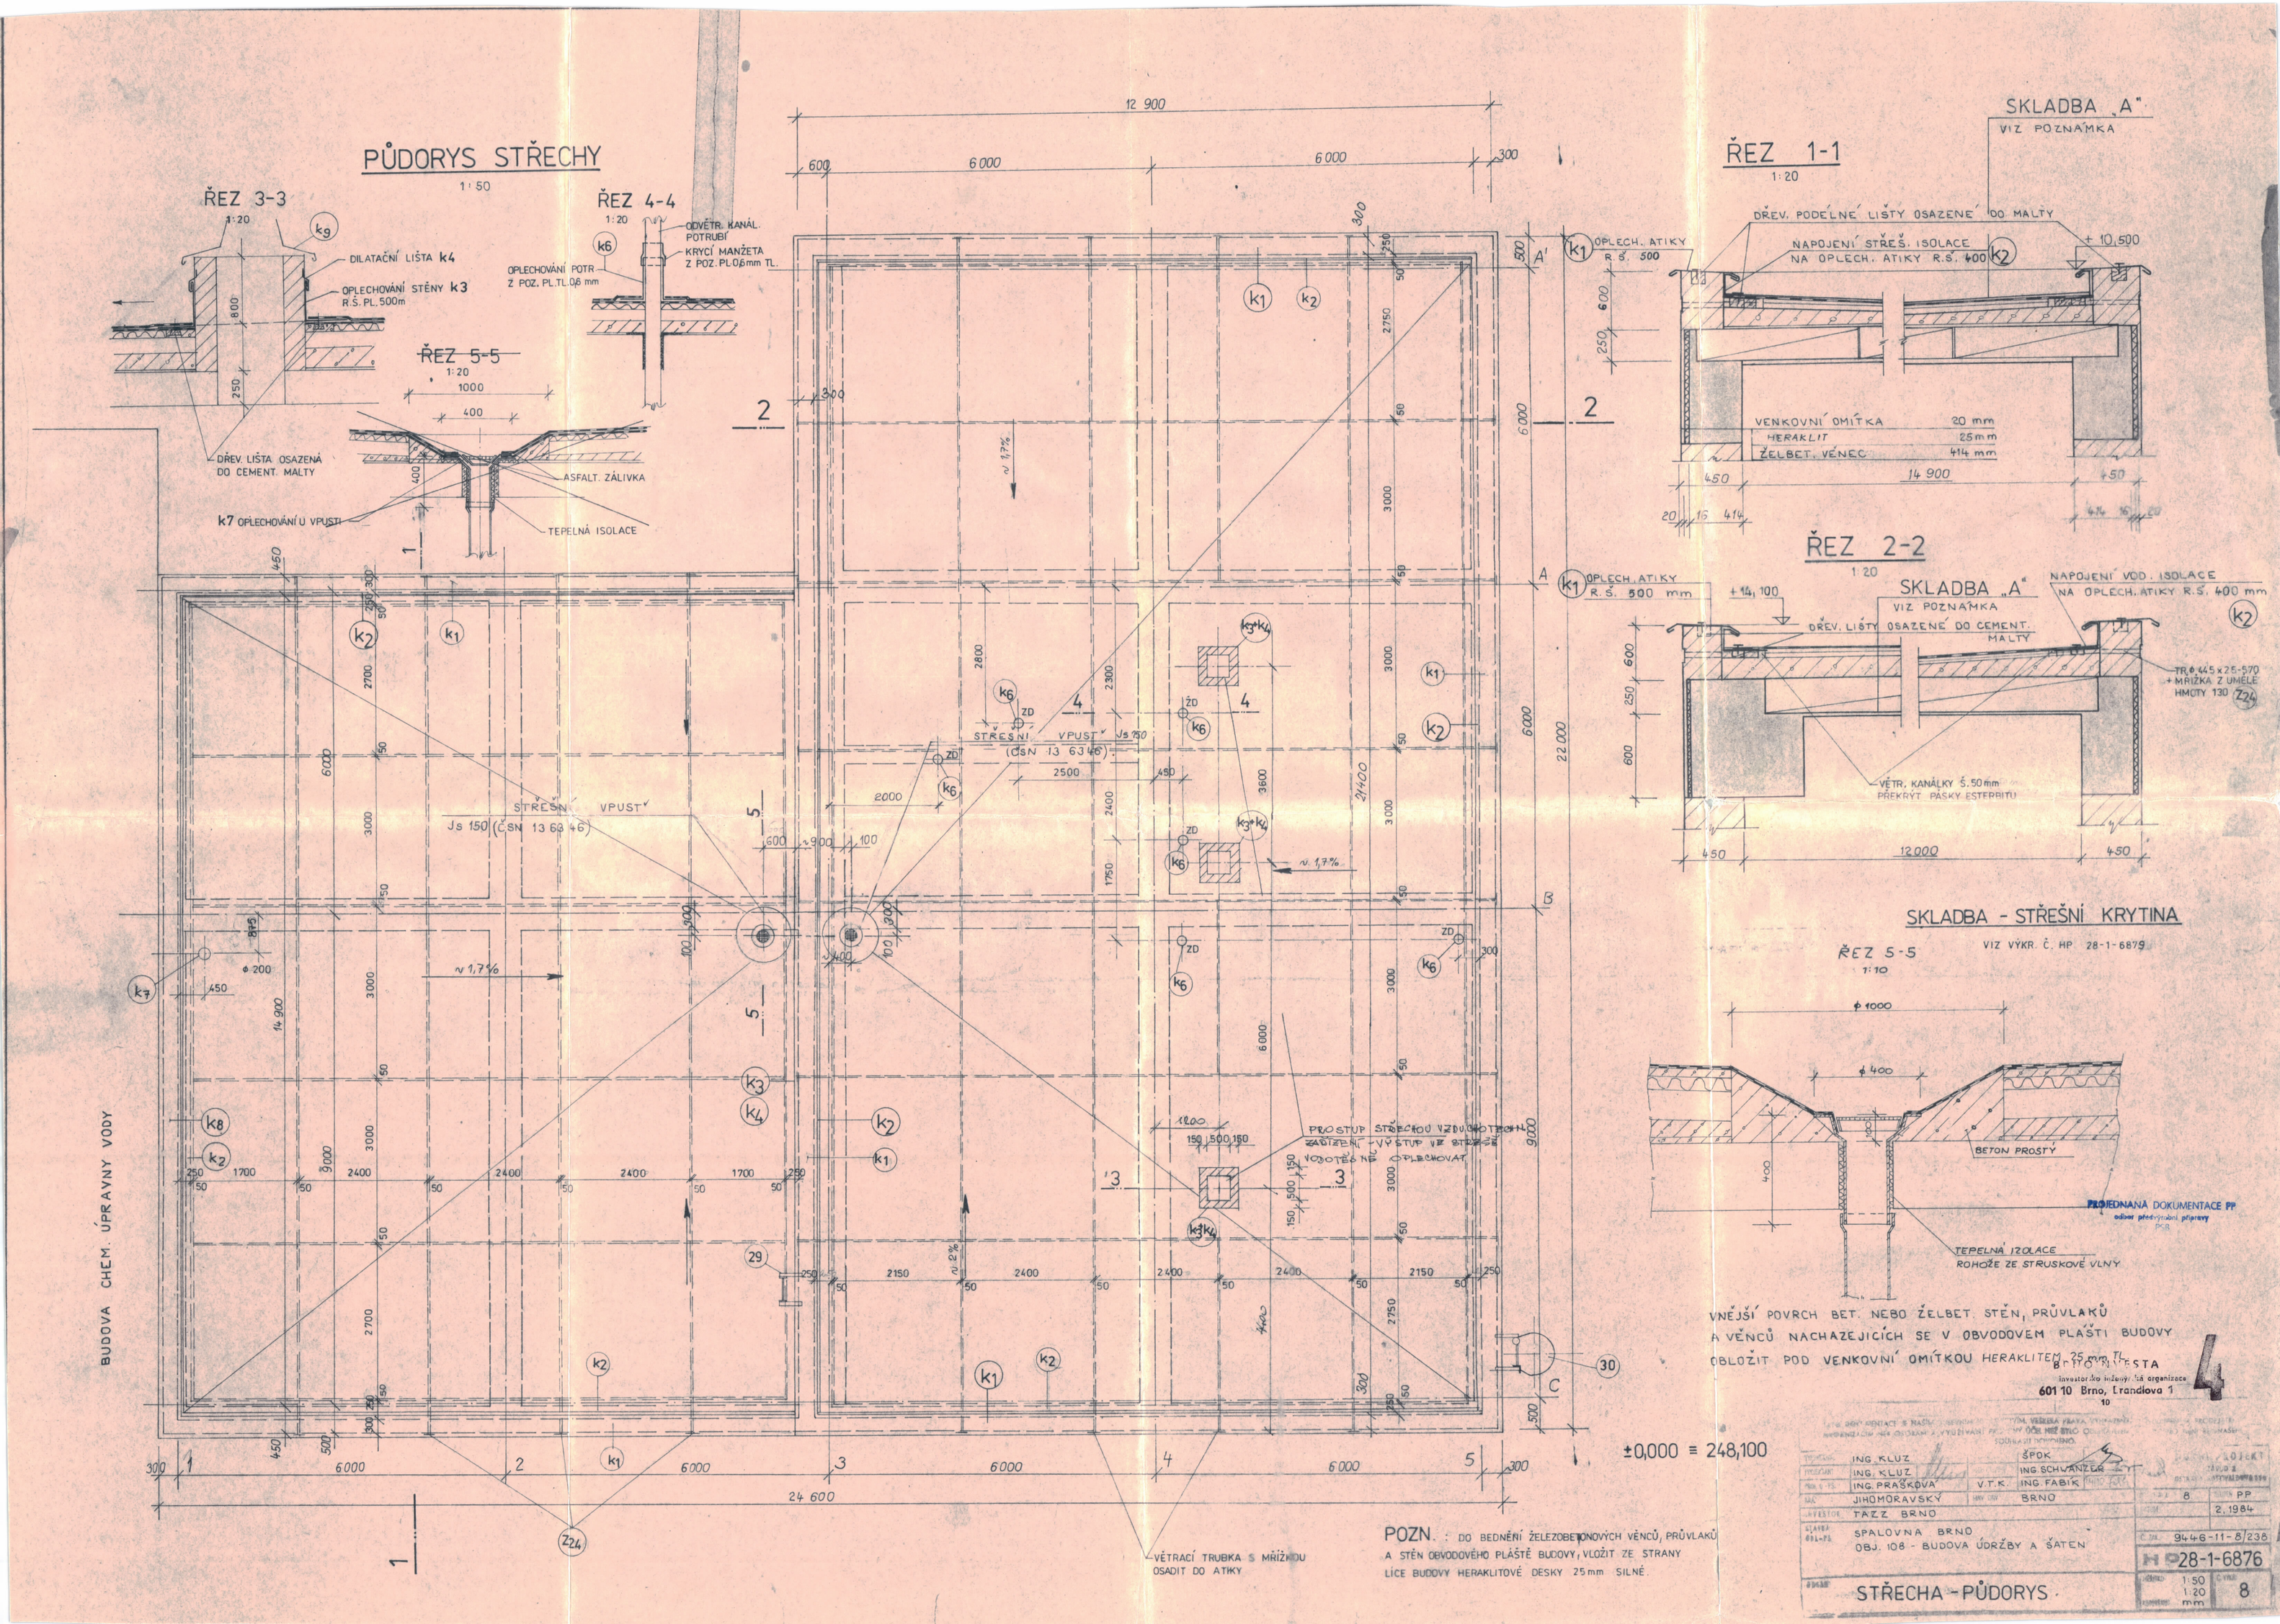
PŮDORYS STŘECHY
1:50
ŘEZ 3-3
1:20
DILATAČNÍ LIŠTA k4
OPLECHOVÁNÍ STĚNY k3
R.Š. PL. 500m
DŘEV. LIŠTA OSAZENÁ DO CEMENT. MALTY
ŘEZ 4-4
1:20
ODVĚTR. KANÁL. POTRUBÍ
KRYCÍ MANŽETA Z POZ. PL. 0,6 mm TL.
OPLECHOVÁNÍ POTR. Z POZ. PL. TL. 0,6 mm
ŘEZ 5-5
1:20
ASFALT. ZÁLIVKA
k7 OPLECHOVÁNÍ U VPUSTI
TEPELNÁ ISOLACE
STŘEŠNÍ VPUSTĚ Js 150 (ČSN 13 63 46)
PROSTUP STŘECHOU VZDUCHOTECHN. ZAŘÍZENÍ - VÝSTUP VE STŘEŠE VODOTĚSNĚ OPLECHOVAT
VĚTRACÍ TRUBKA S MŘÍŽKOU OSADIT DO ATIKY
BUDOVA CHEM. ÚPRAVNY VODY
12 900
24 600
ŘEZ 1-1
1:20
SKLADBA „A"
VIZ POZNÁMKA
DŘEV. PODÉLNÉ LIŠTY OSAZENÉ DO MALTY
NAPOJENÍ STŘEŠ. ISOLACE NA OPLECH. ATIKY R.Š. 400
OPLECH. ATIKY R.Š. 500
VENKOVNÍ OMÍTKA 20 mm
HERAKLIT 25 mm
ŽELBET. VĚNEC 414 mm
14 900
ŘEZ 2-2
1:20
SKLADBA „A"
VIZ POZNÁMKA
NAPOJENÍ VOD. ISOLACE NA OPLECH. ATIKY R.Š. 400 mm
DŘEV. LIŠTY OSAZENÉ DO CEMENT. MALTY
VĚTR. KANÁLKY Š. 50 mm PŘEKRÝT PÁSKY ESTERBITU
12 000
SKLADBA - STŘEŠNÍ KRYTINA
VIZ VÝKR. Č. HP 28-1-6879
ŘEZ 5-5
1:10
BETON PROSTÝ
TEPELNÁ IZOLACE ROHOŽE ZE STRUSKOVÉ VLNY
PROJEDNANÁ DOKUMENTACE PP
odbor předvýrobní přípravy
VNĚJŠÍ POVRCH BET. NEBO ŽELBET. STĚN, PRŮVLAKŮ A VĚNCŮ NACHAZEJICÍCH SE V OBVODOVÉM PLÁŠTI BUDOVY OBLOŽIT POD VENKOVNÍ OMÍTKOU HERAKLITEM 25 mm TL.
±0,000 ≡ 248,100
POZN.: DO BEDNĚNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH VĚNCŮ, PRŮVLAKŮ A STĚN OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY, VLOŽIT ZE STRANY LÍCE BUDOVY HERAKLITOVÉ DESKY 25 mm SILNÉ.
BRNO INVESTA
investorsko inženýrská organizace
601 10 Brno, Brandlova 1
ING. KLUZ
ING. KLUZ
ING. PRAŠKOVÁ
JIHOMORAVSKÝ
TAZZ BRNO
SPALOVNA BRNO
OBJ. 108 - BUDOVA ÚDRŽBY A ŠATEN
ŠPOK
ING. SCHWANZER
ING. FABÍK
BRNO
8
PP
2.1984
9446-11-8/238
HP 28-1-6876
STŘECHA - PŮDORYS
1:50
1:20
mm
8