ŘEZ A-Á

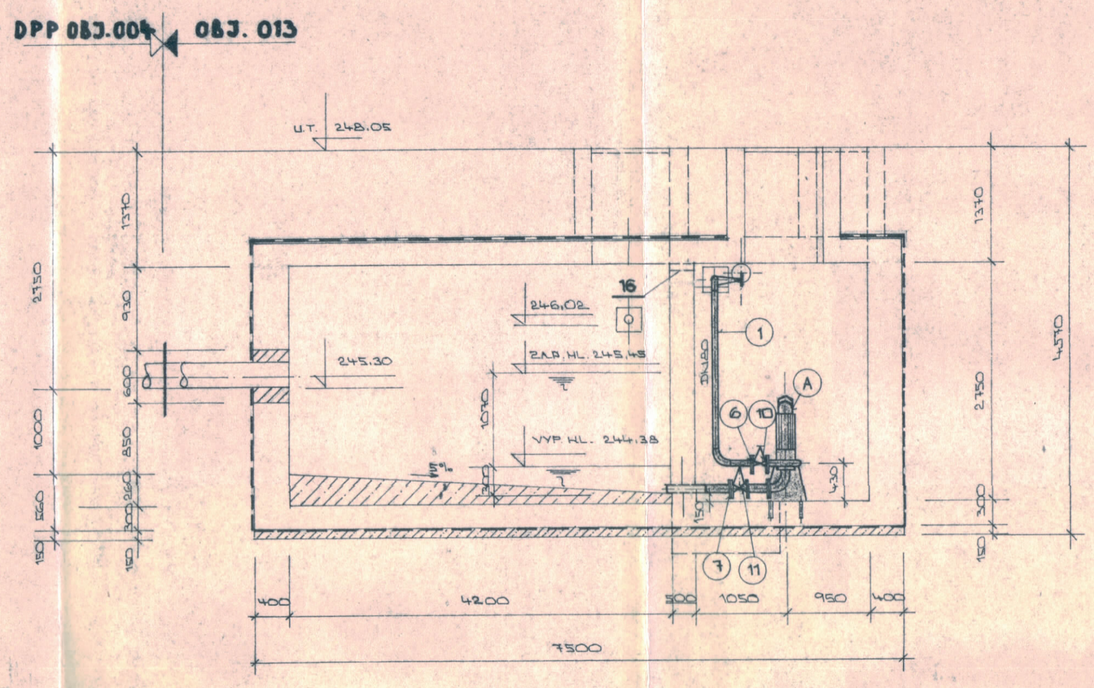

ŘEZ B-B́

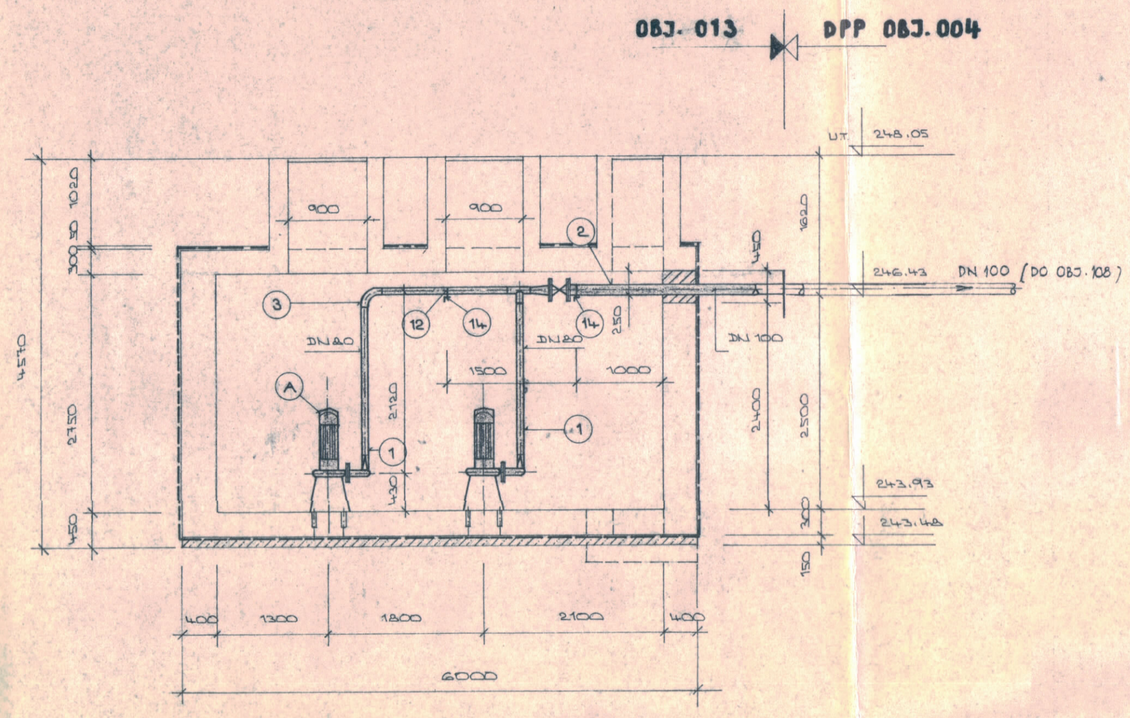

PŮDORYS

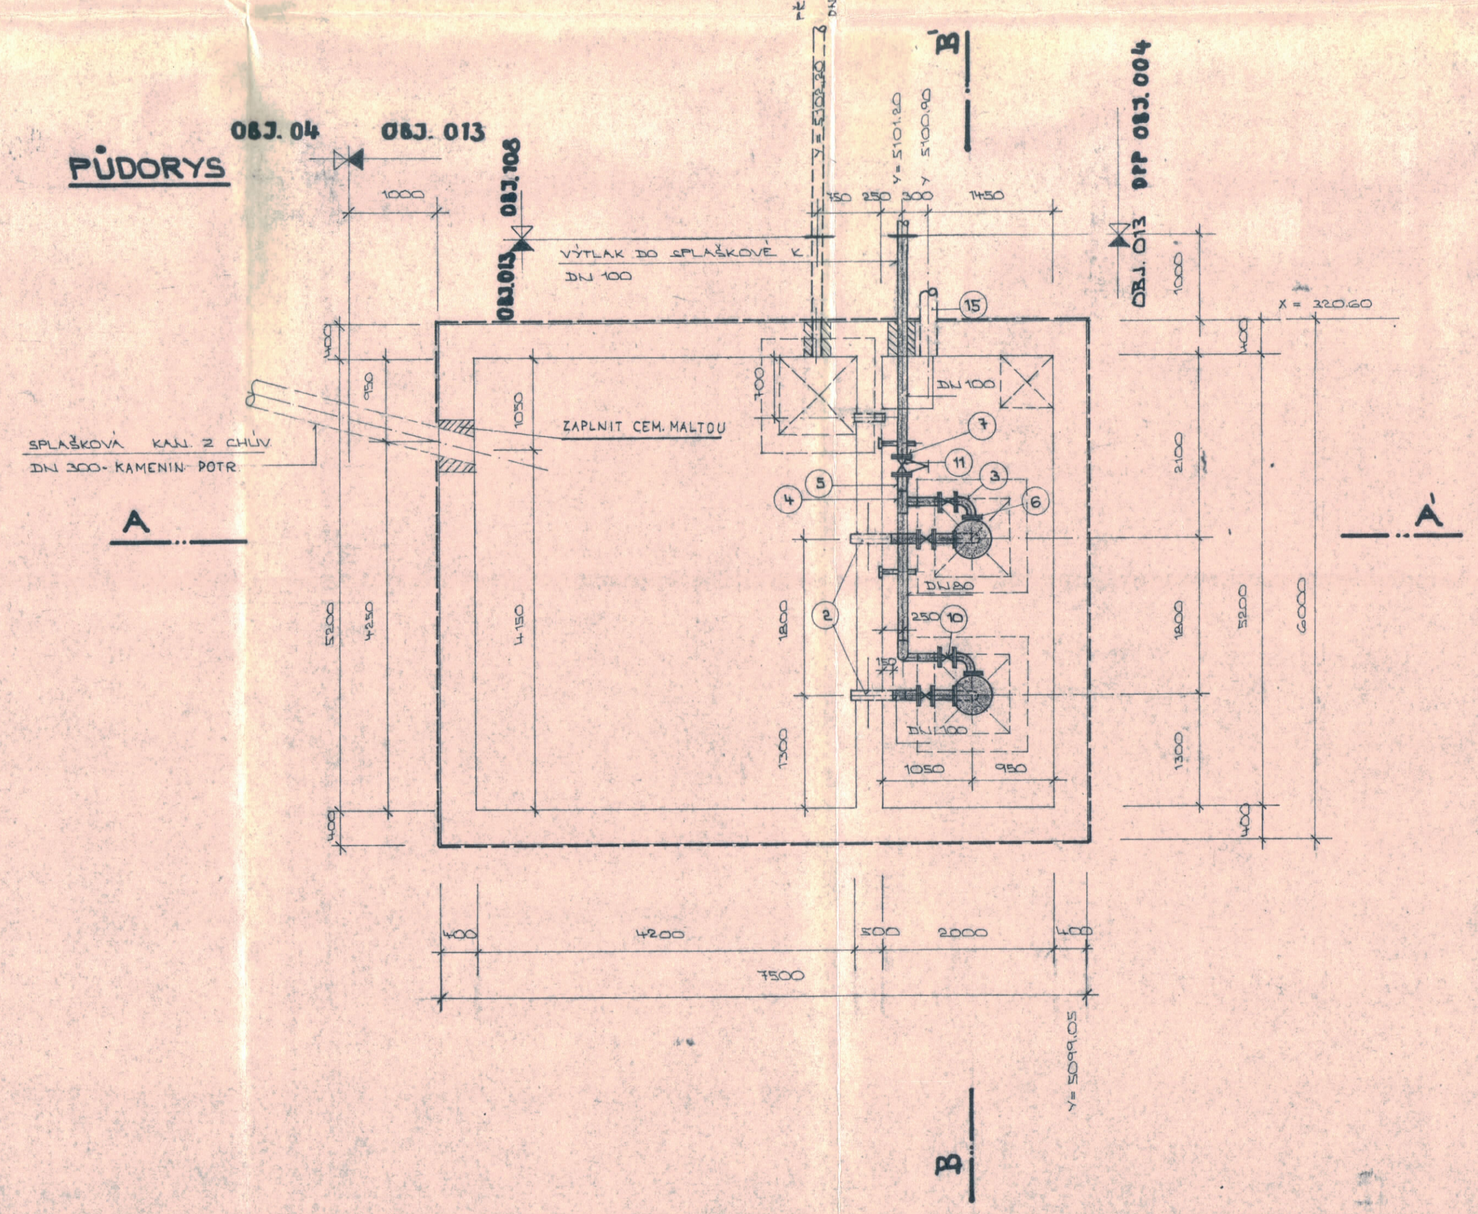

A	KALOVÉ PONORNÉ ČERPADLO 80 - GFHU - 5J		2 KS
1	TRUBKY OCEL. BEZEŠVÉ	ϕ 89 x 3,2	~ 5 m
2	DTTO	ϕ 108 x 4	~ Z 7 - SOUČÁST STÁV. ČÁSTI - 4,5 m
3	TRUBKOVÝ OBLOUK DN 80 : K 90°		5 KS
4	ODBOČKA DN 80/80		1 KS
5	PŘECHOD DN 100/80		1 KS
6	PLOCHÁ PŘIV. PŘÍRUBA DN 80 PN 1,6		6 KS
7	DTTO DN 100 PN 1,6		2 KS
8	PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN 80 . PN 1,6		6 KS
9	DTTO DN 100 : PN 1,6		8 KS
10	ŠOUPÁTKO DN 80 : PN 1,6 ; S 15 111-516		2 KS
11	DTTO, DN 100 : PN 1,6 ; S 15 111-516		3 KS
12	TŘMEN DN 80		1 KS
13	DTTO DN 100		1 KS
14	KONZOLA L 60 x 60 x 6	DL. 400 mm	2 KS
15	Z5 - SOUČÁST STÁV. ČÁSTI		
16	Z6 - SOUČÁST STÁV. ČÁSTI		

VŠECHNY PROSTUPY PŘES STĚNY JSOU ŘEŠENY VE STAV. ČÁSTI

PROJEDNANÁ DOKUMENTACE PP
odbor plánovací přípravy
ÚSP

3

BRNOINVESTA
investorsko inženýrská organizace v Brně
601 10 Brno, Brandlova 1
36

8

Změna		Prov.		Dne		Podpis

Jiné použití dokumentace, než ve smyslu hospodářské smlouvy, může předem písemně povolit jen Hutní projekt Praha, závod Ostrava

Vypracoval	LEŠTINSKÁ	Tech. kontr.	ING. NOVÁK	HUTNÍ PROJEKT ZÁVOD 2 Ostrava, Gottwaldova 118	
Projektant	LEŠTINSKÁ	Ved. útvaru	ING. PRAŽIL		
Proj. O.PS	ING. PRÁŠKOVÁ	T.K. NÁVSTUP	ING. ŠVOHANDOVÁ		
Kraj	JIHOMORAVSKÝ	MNV, ONV	BRNO	Počet A4 8	Stupeň PP
Investor	JZSM BRNO			Datum DUBEN	1985
Stavba obj. PS	SPALOVNA BRNO OBJ. 013 - PŘEČERPÁVACÍ STANICE SPLAŠKŮ ČÁST 02 - ZDRAVOTNĚ TECH. INSTALACE			Č. zak. 9446 - 11 - 8/213	
				HP26-1-9486	
Obsah PŘEČERPÁVACÍ STANICE - STROJNÍ ČÁST				Měřítko 1:50 Kótováno v mm	Č. výkr. 4 3.

mtz 24 75 2303