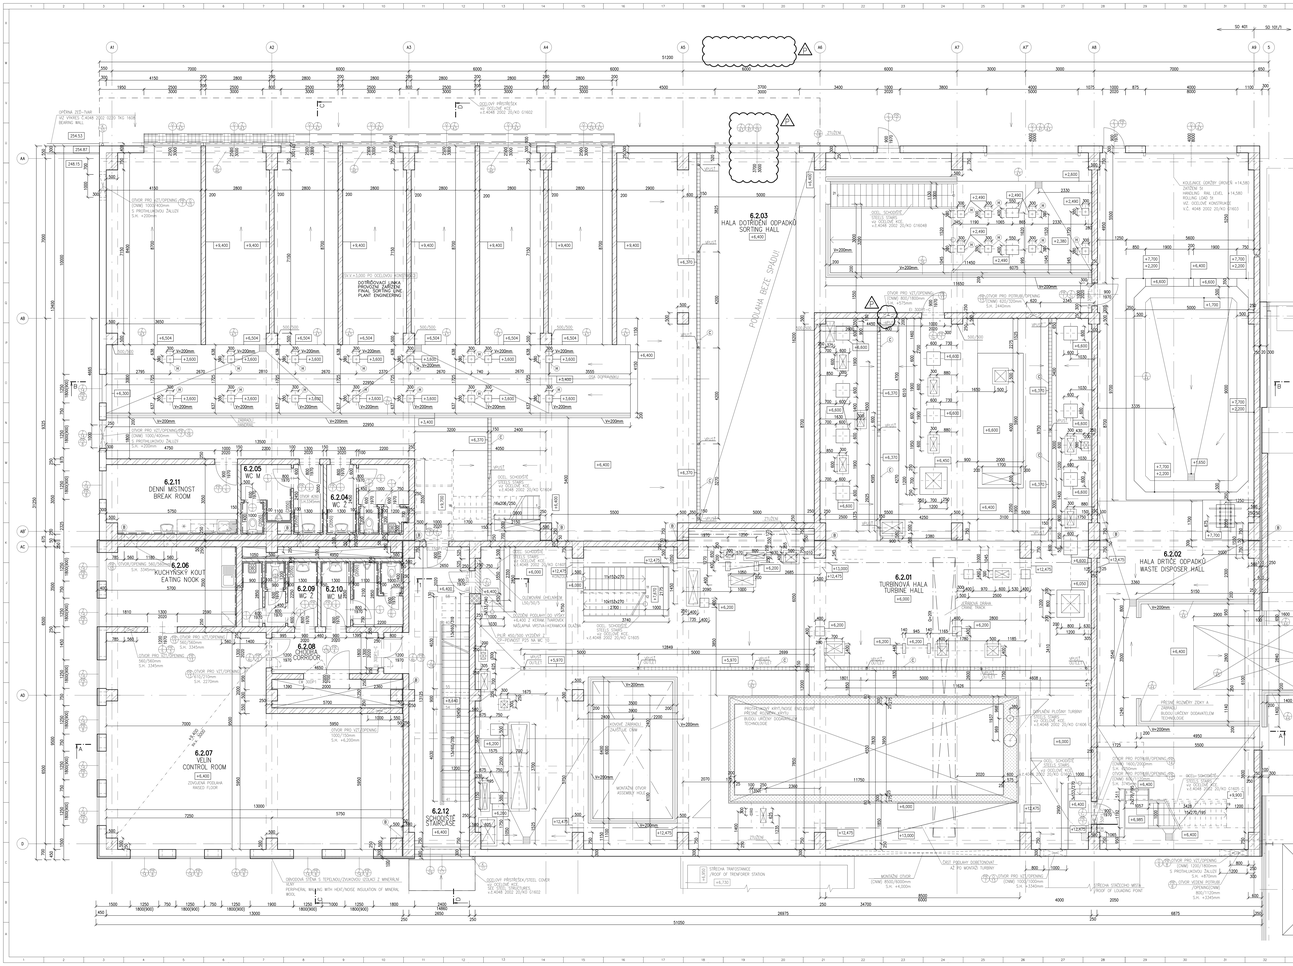

Číslo místn. No.	Název místnosti Description	Plocha místn. Area [m²]	Podlaha Floor	Číslo místn. Room No.	Stěny Walls	Strop Ceiling
6.2.01	TURBÍNOVÁ HALA TURBINE HALL	357,39	VIZ PŘÍP. SYSTÉM PROVOZNÍ SVĚTLÍ SEE FOR LIGHTING SYSTEM	P8	IMPREGNOVATELNÁ OMÍTKA WASHABLE COATING	DO PANELŮ
6.2.02	HALA DRTIČE ODPADKŮ WASTE DISPOSER HALL	222,47	VIZ PŘÍP. SYSTÉM PROVOZNÍ SVĚTLÍ SEE FOR LIGHTING SYSTEM	P8	IMPREGNOVATELNÁ OMÍTKA WASHABLE COATING	DO PANELŮ
6.2.03	HALA DOTŘÍDĚNÍ ODPADKŮ SORTING HALL	595,46	VIZ PŘÍP. SYSTÉM PROVOZNÍ SVĚTLÍ SEE FOR LIGHTING SYSTEM	P8	IMPREGNOVATELNÁ OMÍTKA WASHABLE COATING	DO PANELŮ
6.2.04	WC Ž WOMEN	13,38	KERAMICKÁ DLAŽBA CERAMIC TILES	P4	KER. OBKLAD (2000) CERAMIC LINING	PODHLED SUSPENDED CEIL.
6.2.05	WC M MEN	13,25	KERAMICKÁ DLAŽBA CERAMIC TILES	P4	KER. OBKLAD (2000) CERAMIC LINING	PODHLED SUSPENDED CEIL.
6.2.06	KUCHYŇSKÝ KOUT EATING NOOK	17,29	KERAMICKÁ DLAŽBA CERAMIC TILES	P4	KER. OBKLAD CERAMIC LINING	PODHLED SUSPENDED CEIL.
6.2.07	VELÍN CONTROL ROOM	21,57	STĚRKOVÁ PODLAHA EPOXY SELF-LEVELLING FLOOR	P2	OMÍTKA, MALBA PAINTED	PODHLED SUSPENDED CEIL.
6.2.08	CHODBA CORRIDOR	8,14	KERAMICKÁ DLAŽBA CERAMIC TILES	P4	KER. OBKLAD (2000) CERAMIC LINING	PODHLED SUSPENDED CEIL.
6.2.09	WC M MEN	6,74	KERAMICKÁ DLAŽBA CERAMIC TILES	P4	KER. OBKLAD (2000) CERAMIC LINING	PODHLED SUSPENDED CEIL.
6.2.10	WC Ž WOMEN	10,83	KERAMICKÁ DLAŽBA CERAMIC TILES	P4	KER. OBKLAD (2000) CERAMIC LINING	PODHLED SUSPENDED CEIL.
6.2.11	DENNÍ MÍSTNOST BREAK ROOM	17,29	KERAMICKÁ DLAŽBA CERAMIC TILES	P4	KER. OBKLAD CERAMIC LINING	PODHLED SUSPENDED CEIL.
6.2.12	CHODBA CORRIDOR	34,25	KERAMICKÁ DLAŽBA CERAMIC TILES	P4	OMÍTKA, MALBA PAINTED	BETON. PROV. BETON

LEGENDA MATERIÁLŮ:
LEGENDS OF MATERIAL:

- ŽELV. L PODKLADNÍ ŽI BE C 25, 30 MPa
- ŽELV. L ARMOVANÁ ŽI BE C 25, 30 MPa
- ASFALTOVÝ DŽ GRANULÁT 0/8 MPa
- BETON C 25, 30 MPa
- BETON VÝPLŇ TLOUŠŤKY CELKU DO 0,10 M DO 0,10 M
- JEDNOSVOR SEDIMENTAČNÍ PŘÍČKA S 100mm

- SYSTÉM STAVEB
- VIZ MATERIÁL

POZNÁMKY

A DILATACE VIZ SPOJENÍ STAVEB

B DILATACE – EPS POLYSTYREN MEZI SLOUPY – tl. 50mm
– DILATACE MUTNÁ PROVEDIT I DO PODLAH – tl.50mm
UKONČENÍ DILATACE VIZ. POLOŽKA 14.R.

C VODOROVNÉHO NÁROŽÍ KANALIZAČNÍHO PROVEDENÍ DLE VÝROBNÍ DOKUMENTACE STAVBY

D PŘÍKLOPY NA REVIZNÍ ŠACHTY D ROZMĚROV 600/900mm dvě A D NOSNOSTI 12ton, 600/30 SPECIFIKOVANÝ AŽ PO VÝBĚRU DODAVATELE, POKLOPY

E KOTVENÍ BLOKY BUDOVY REALIZOVÁNY AŽ PO PROVEDENÍ PODLAH

– TEPELNÁ IZOLACE PRO OPLÁŠTĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI BUDOVY BUDE Z MIN. IGAY TL.100mm

– PŘÍČKY SDK(Z JEDU VYŠŠOVÉ KOTOVANY VČ. PODLIT, KTERÉ ČNÍ 30mm A JEDU LOŽENY NA ZMLADOVACÍ 3M BOWKI

– 3D VĚDEN DILATAČNÍCH A PRACOVNÍCH SPAR V BETONOVÝCH KONSTRUKCÍCH BUDE VLOŽEN PODROBNÝCH SEBEVAZLÍ HAS PŘEVANÉ DILATAČNÍ PLECH, DILATACE PODLAHOVÉ DESKY BUDE PROVEDENA DO VÝŠ ALE TLOUŠŤKY

– KEŘENÍ STAVEBNÍ OPRAVY PROSTUPŮ, ZÁVĚRY, REVIZNÍ OTVORY...) ZKOORDINOVAT S VYBRANÝM DODAVATELEM PROFESE

– SKLADBY PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ JSOU NA VÝKRESE Č. 4048 2002 20,R/O CHEM PROVEST V KOMPLETOVÁNÍM PROVEDEM VČETNĚ DILAČNÍ, LOMPAKTÁLNÍ, VOOTŽENÍ

– ZDIVO DOZDĚNÉ KE STAVAJÍCÍM KONSTRUKCÍM JE NUTNO ZŘÍT SO KARTÉ
– SPÁDY PODLAH MIN. 0,5%
– PROSTŘEDÍ/ÍNÍ KCE, A KOTVARY PROVEDIT Z POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE POŽÁRNÍ ZPRÁVY

– ŽALUZIE V OKENOVÝCH STĚNÁCH JSOU SOUČÁSTÍ ZEMOTŘESNÝCH PROFESÍ

– HYDROIZOLACE V MÍSTNOSTECH S VYSPÁDOVÁNÍM PODLAH MUSÍ BÝT VYTAŽENA 20mm NAD ÚROVEŇ PODLAHY
– SPÁD PODLAH MIN. 0,5%

– PODLAHY PROVEDIT DLE PLATNÉ ČSN 74 4505 (DILATACE,ODOLNÉHO SPÁDU, NEROVNOSTÍ ATD.) VE STYKU PODLAHOVÉ ZE DESKY SE SVISLOU KCÍ JE NUTNO VKLÁDAT MINERLÍN PŘÍP. JEDOVATNÍ PÁSY

– ŽÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU– PRO LEPŠÍ PŘILNUTÍ MYCÍCHOVÍ PŘED BETONÁŽÍ SPOJOVACÍ MOSTEK (např. SIKA Mono Top 610)
– MÍSTNÍ PROTOKOLY POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ KCÍCH NUTNO POŽÁRNÍ UTĚSNIT

VIZ. JEDNOTLIVÉ PROFESE

– Systémový obalový SO 401 – Dotřídovací a turbínová hala není součástí dodávky firmy CONSTERRA s.r.o.
– Obalový systém skládá ze podlahy bude provedena stejnorán. tmá průměru 12mm (zoal 1200 tl 6 mesten 40,5 MT 471-152) do hloubky 200mm. Tmy budou umístěny po obvodu celá (krytí 50mm). Vzdálenost tmů zoa 400mm, min. 4ks na jeden sokl.

– ZÁ OBVOD 41 O ROZMĚROV 300/250 – ÚRVEŇOVÉ ZDVOJ. Sok +1,400m
10 O ROZMĚROV 300/250 – VNITŘNÍ ZDVOJ. Sok +1,400m
– PŘED DILAČNÍMI SLOUPOVÝMI ŘÁMU TURBÍNY JE NUTNO OTVOR DOMĚŘIT NA STAVBĚ
– DILATACE A SPÁDY PODLAH JSOU ŘEŠENY VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES

– UPŘESNĚNÍM POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DVEŘÍ
– UPŘESNĚNÍ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK

NOTES

A DILATATION – SEE FOUNDATIONS

B DILATATION– EPS POLYSTYRENE BETWEEN COLUMNS – Th. 50mm
– DILATATION MUST BE ALSO IN FLOOR – Th. 50mm INCLUDING DILATATION Th.50MM
– DILATATION TERMINATION – SEE ITEM 14.R.

C STAINLESS STEEL DRAIN CHANNELS WILL BE SPECIFIED BY CIVIL CONTRACTOR

D SEWE MANHOLE COVERS 600/900MM WITH LOADING CAPACITY 13 TONS WILL BY SPECIFIED AFTER CONTRACTOR SELECTION

E ANCHORING BLOCKS WILL BE CASTED AFTER THE FINISHING OF THE FLOOR

– HEAT INSULATION FOR CLADDING OF ADMINISTRATION PART OF BUILDING – WILL BE MINERAL WOOL Th.100MM

– FLOOR ELEVATIONS ARE SHOWN INCL. GROUTING OF 30MM , PLACED ON REINFORCED CONCRETE FOUNDATION SLAB

– ALL EXPANSION AND WORKING JOINTS IN CONCRETE STRUCTURES WILL BE PROVIDED WITH INSERTED BITUMINOUS NONEMCOMIST STRIP OR EXPANSION PLATE, FLOOR SLAB DILATATION WILL BE PROVIDED ALSO IN FLOOR
– ALL CIVIL ARCHITECTURAL DRAWINGS, SUPPORTINGS, INSPECTION HOLES TO BE COORDINATED WITH SELECTED CONTRACTORS FOR INDIVIDUAL DISCIPLINES

– FLOOR STRUCTURES COMPOSITION – SEE DRAWING NO. 4048 2002 20,R/O OVERALS BE OF COMPLEX EXECUTION, NOT INSTALLATION, LOOKABLE, WATERPROOF
– ADDITIONAL BROKERAGE TO EXISTING STRUCTURES SHALL BE PERFORMED INTO POCKETS
– FLOORS SLOPE MIN. 0,5%
– ARE EXECUTIVED AND SEALED TO BE WITH FIRE RESISTANCE ACC. TO FIRE REPORT

– LOUVERS IN PERIPHERAL WALLING ARE SUBJECT TO INDIVIDUAL DISCIPLINES
– VENTILATION IN ROOMS WITH SUSPED FLOORS SHALL BE EXTENDED 20MM ABOVE FLOOR LEVEL
– FLOOR SLOPE MIN. 0,5%
– FLOORS ARE EXECUTIVED ACC. TO APPLICABLE ČSN 74 4505 (DILATATION, SLOPING, UNEVENNESS, ETC.)

– REINFORCED CONCRETE FLOOR SLAB CONTACT WITH VERTICAL STRUCTURE SHALL BE PROVIDED WITH MINELIN AND/OR ADEQUATE DILATATION
– CONCRETE PLASTING – FOR BETTER ADHESION TO APPLY BEFORE CONCRETING THE BINDING LAYET Dry SIKA Mono Top 610)

– Cladding of unit SO 401 – Sorting and turbine hall is not subject to the scope of delivery of CONSTERRA s.r.o.

– REINFORCED CONCRETE RING BEAMS
V1 – SUS. 300/250 – PERIPHERAL WALLING Sok +9,400m
V2 – SUS. 300/250 – INNER WALLING Sok +9,400m
– PRIOR TO TURBINE FRAME FLASHING PERFORMANCE THE OPENING SIZE MUST BE CHECKED IN FIELD
– specification of ventilation grids

DETAIL LEMOVÁNÍ ŘÁMU TURBÍNY
DETAIL OF TURBINE FRAME FLASHING
M 1:10

ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE TURBÍNY
REINFORCED CONCRETE STRUCTURE OF TURBINE
DODÁVKA TECHNOLOGIE / SUPPLY OF TECHNOLOGICAL PART
DODÁVKA STAVBY / SUPPLY OF CIVIL PART
DODÁVKA TLS / SUPPLY OF TLS
OCELOVÝ PLECH TL.8mm/ CHECKERED PLATE
PŘÍČNÝ VÁLCOVITÝ ZÁSOBNÍK TL.10mm/ CYLINDRICAL TANK
DODÁVKA STAVBY / SUPPLY OF CIVIL PART
DODÁVKA TLS / SUPPLY OF TLS
MONTÁŽNÍ SVAR / FIELD WELD
DODÁVKA STAVBY / SUPPLY OF CIVIL PART
DODÁVKA TLS / SUPPLY OF TLS
MONTÁŽNÍ ŠROUBY M20 / FIELD BOLTS
DODÁVKA STAVBY / SUPPLY OF CIVIL PART
DODÁVKA TLS / SUPPLY OF TLS
MONTÁŽNÍ ŠROUBY M20 / FIELD BOLTS
DODÁVKA TECHNOLOGIE / SUPPLY OF TECHNOLOGICAL PART
DODÁVKA STAVBY / SUPPLY OF CIVIL PART
DODÁVKA TLS / SUPPLY OF TLS
MONTÁŽNÍ SVAR / FIELD WELD
DODÁVKA STAVBY / SUPPLY OF CIVIL PART
DODÁVKA TLS / SUPPLY OF TLS
MONTÁŽNÍ ŠROUBY M20 / FIELD BOLTS
DODÁVKA STAVBY / SUPPLY OF CIVIL PART
DODÁVKA TLS / SUPPLY OF TLS
MONTÁŽNÍ SVAR / FIELD WELD