


Sousední neřešené
prostory-III.



TS

- vypínací prvek TOTAL STOP

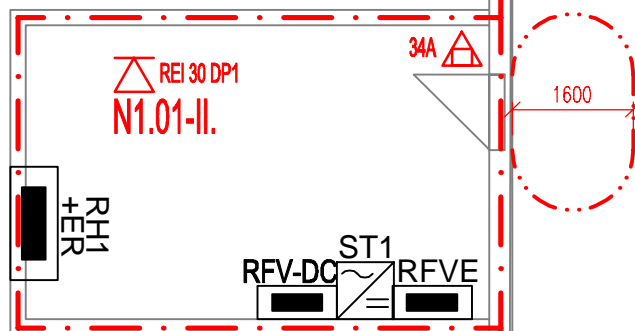

EI 30 DP3 - C2

- požární uzávěr



EI 30 DP1

- požadovaná požární odolnost stropu



21A


- hasicí přístroj práškový

N1.01-III.

- označení požárního úseku a stupeň požární bezpečnosti



- hranice požárního úseku

ZODPOV. DNÝ	RADIM STAVIA	 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	
PROJEKTANT	autorizovaný technik KAIT 1007258		
AUTOR	RADIM STAVIA		
SPOLUPRÁCE	Bc. Michal Krutil		
INVESTOR	SAKO Brno SOLAR a.s., Jedovnická 4247/2, Židenice, 628 00 Brno	M. ÍTKO	1:100
MÍSTO	Úprkova 1932/1a, 621 00 Brno- e kovice	STUPE	DSP
AKCE	ZŠ Úprkova – FVE	DATUM	ZAKÁZKA
VÝKRES	P DORYS 1NP	01/2023	22-12019