KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – DEMOLICE 1:200

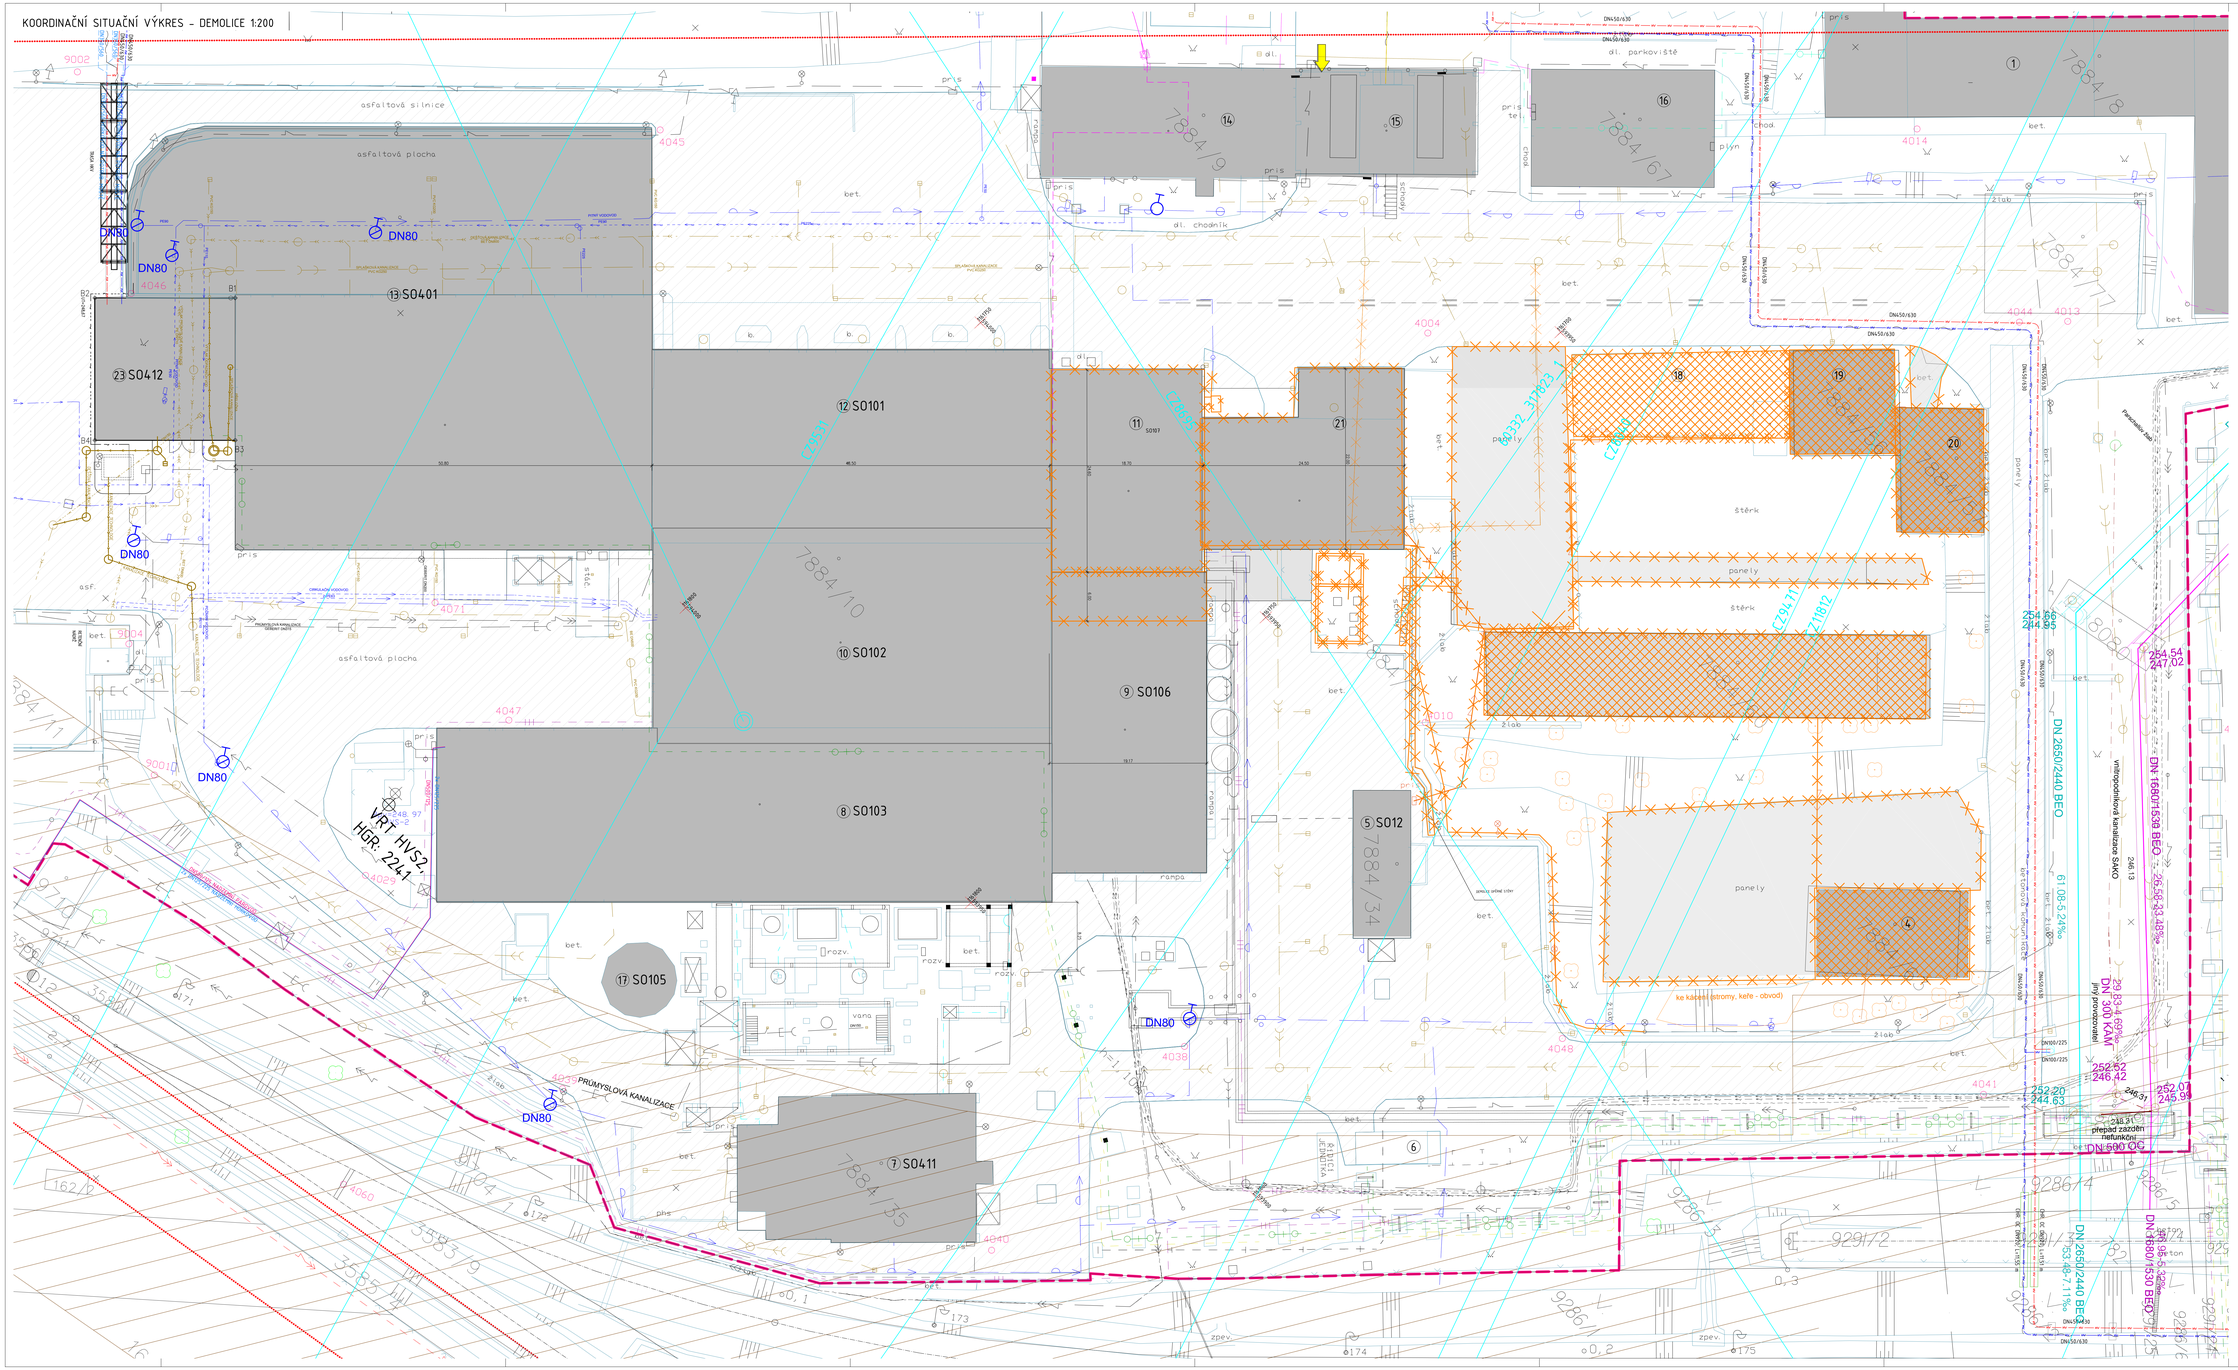

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - STÁVAJÍCÍ

- NADZEMNÍ PLYNOVOD
- VYVEDENÍ EL. VÝKONU
- PODZEMNÍ VEDENÍ 22 KV
- PODZEMNÍ VEDENÍ 1N
- NADZEMNÍ VEDENÍ VVN
- PŘÍPOJKA NN
- VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
- VODOVODNÍ POTRUBÍ PITNÉ VODY
- POŽÁRNÍ A UŽITKOVÝ VODOVOD
- CIRKULAČNÍ VODOVOD
- VODOVOD Z RL VRTU
- PODZEMNÍ TELEFONNÍ VEDENÍ
- NADZEMNÍ TELEFONNÍ VEDENÍ
- OPTIKA – DIAL TELECOM
- OPTIKA NADZEMNÍ – DIAL TEL.- T-Mobile
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- VYTLAČNÉ POTRUBÍ Z RET. NÁDRŽE
- GRAVITAČNÍ POTRUBÍ SLANÝCH VOD
- SIGNALIZAČNÍ KABELY EDN
- OPTICKÝ KABEL TOS SINGLE MODE 24 (PŘÍPADĚ NUTNO OVĚŘIT – VEDEN PŘI VRATKÁCH POTRUBÍ HORKOVODU SAKO-LÍŠEŇ
- POTRUB. KANÁL SPALOVNA – ZETOR
- POPÍLKOVÉ ESTY
- POTRUBÍ ENO PRODUKTU
- POTRUBÍ STLAČENÉHO VZDUCHU
- PAROVOD (NADZEMNÍ)
- POTRUBÍ KONDENZÁTU (NADZEMNÍ)
- POTRUBÍ KONDENZÁTU (PODZEMNÍ)
- TEPLOVOD NADZEMNÍ
- TEPLOVOD PODZEMNÍ
- HORKOVOD TEPLÁRNY BRNO
- OSA HORKOVODU TEPLÁRNY BRNO
- OSA PAROVODU TEPLÁRNY BRNO
- HORKOVOD SAKO-LÍŠEŇ PŘÍVOD
- HORKOVOD SAKO-LÍŠEŇ VRAT (DLE GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ)
- OCELOVÁ OHRÁNIČKA DN 920
- KOLEKTOR
- VODOVODNÍ ŘAD DN 500
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- EL.VEDENÍ 2 X 22 KV BRNO-ŽERNOVICE
- EL.VEDENÍ-ZÁLOŽNÍ 2 X 22 KV
- OSA KOLEJE VLEČKY
- OCHRANNÉ PÁSMO VLEČKY
- OCHRANNÉ PÁSMO EL. VEDENÍ
- T-Mobile PROVOZNÍ SPOJE, NUTNO KOORDINOVAT S UMÍSTĚNÍM ŘÁŘAŠŮ (ABY NEDOŠLO KE KOLIZI, PK SPLI CZNKA JE NUTNÉ PŘELOŽIT

V AREÁLU JSOU INSTALOVÁNA ZAŘÍZENÍ PROBLÉMŮ SÍTĚ

LEGENDA ZNAČENÍ

- DEMOLICE OBJEKTŮ ZAPSANÝCH V KN, DŘÍVĚJŠÍ SAMOSTATNÉ DOKUMENTACE
- DEMOLICE STÁV. AREÁLOVÝCH KOMUNIKACÍ (KOMUNIKACE, PŘÍSTŘEŠKY) ŘEŠENO SAMOSTATNOU DOKUMENTACÍ
- DEMOLICE ČÁSTI OBJEKTU (SOUČÁST PŘÍSTAVBY)
- DEMOLICE STÁV. AREÁLOVÝCH KOMUNIKACÍ (SOUČÁST PŘÍSTAVBY)
- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- STÁVAJÍCÍ VNITROAREÁLOVÉ KOMUNIKAČNÍ PLOCHY
- OBANCE AREÁLU
- AREÁLOVÝ VJEZD
- BUĎNÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO AREÁLU
- KATASTR NEMOVITOSTÍ
- ZELEŇ URČENÁ KE KÁCENÍ

SEZNAM PROVOZNÍCH SOUBORŮ

PS 101 PŘÍJEM ODPADU
PS 103 ŠKVÁRKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
PS 106 TRAFOSTANICE
PS 110 VNĚJŠÍ NAPÁJECÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY
PS 406 TURBOSKUPINA / PS 503
PS 405 NOVÁ ROZVODNA 6/0,4 KV
PS 406 ASŘTP
PS 407 PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU
PS 410 PROVOZNÍ ROZVOD SLABOPROUDU
PS 430 HORKOVODNÍ VÝMĚNÍKOVÁ STANICE
PS 501 ZÁSOBNÍK ODPADU
PS 503 KOTELNA K1
PS 504 TURBOSKUPINA TG2
PS 505 SPOJOVACÍ POTRUBÍ PRO K1
PS 506 ROZVODNA VN/NN K1
PS 511 ČIŠTĚNÍ SPALIN PRO K1
PS 512 SYSTÉM ROZDVOVÉHO CHLAZENÍ

SEZNAM OBJEKTŮ

- KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ DUR

NOVÉ OBJEKTY PŘÍSTAVBY JSOU OZNAČENÉ SO 5XX, STÁVAJÍCÍ OBJEKTY MAJÍ AREÁLOVÉ OZNAČENÍ OBJEKTŮ, PŘÍPADNĚ JSOU DOPLNĚNY O STÁVAJÍCÍ OZNAČENÍ SO XXX A BUDOU UPRAVOVÁNY.

SO 501 - ROZŠÍŘENÍ HALY ZÁSOBNÍKU ODPADŮ (součástí objektu je i demolice stávajícího objektu (15) SO 107 - BUDOVA ÚKOV-VÝMĚNÍKOVÁ STANICE, na jejíž severní bude stát přístavba SO 505
SO 502 - HALA KOTELNY, ČIŠTĚNÍ SPALIN K1 A STROJOVNY (součástí objektu je i demolice stávajícího objektu (3) ÚDRŽBA - ŠATNY, na jejíž severní bude stát přístavba SO 503
SO 507 - NOSNÁ OK SPALINOVODŮ
SO 512 - DROBNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO TECHNOLOGII
SO 513 - POTRUBNÍ MOST A ENERGOKANÁL
SO 001 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
SO 002 - HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
SO 003 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
SO 004 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
SO 006 - VNĚJŠÍ ROZVODY PITNÉ VODY
SO 023 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
SO 025 - VNITROAREÁLOVÁ KOMUNIKACE
SO 028 - SADOVÉ ÚPRAVY
SO 029 - PARKOVIŠTĚ
(5) SO 106 - BUDOVA TRAFOSTANICE A ROZVODNY
(6) SO 101 - HALA ZÁSOBNÍKU ODPADŮ
(13) SO 401 - DOTŘÍĎOVACÍ A TURBÍNOVÁ HALA (včetně celoplošného zastřešení před třídící linkou)

- KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ DUR

(1) LIKVIS
(2) SKLAD OLEJŮ
(3) 4x SKLAD-2x MTZ,NITNÍ MATERIÁL, ÚDRŽBA (DEMOLICE OBJEKTU) *
(4) PLEDOVÁ BUDOVA-SKLAD (DEMOLICE OBJEKTU)*
(5) SO 12 SOLÁRFIKACE
(6) VÝMĚNÍKOVÁ STANICE
(7) SO 411 - ČIŠTĚNÍ SPALIN
(8) SO 103 HALA ODŠKVÁŘOVÁNÍ
(9) SO 102 HALA KOTELNY
(10) BUDOVA SOCIÁLNÍ A SPRÁVNÍ
(11) VÁHOVNA
(12) ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
(13) STÁVAJÍCÍ KOMÍN
(14) ZASTŘEŠENÁ PLOCHA – UHLÍK (DEMOLICE OBJEKTU)*
(15) SKLAD TEMPEROVANÝ – MTZ (DEMOLICE OBJEKTU)*
(16) SKLAD TEMPEROVANÝ – (ÚDRŽBA (DEMOLICE OBJEKTU)*
(17) SO 472 HORKOVODNÍ VÝMĚNÍKOVÁ STANICE (HVS)
SO 008 VNĚJŠÍ ROZVODY POŽÁRNÍ VODY
* ŘEŠENO SAMOSTATNOU DOKUMENTACÍ

POZNÁMKY

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ ZHOTOVITEL ZAJISTIT VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A JEJICH OZNAČENÍ.
V MÍSTĚ PŘEKOPLÁDÁNÍTÍM SÍTÍ MUSÍ BÝT PROVÁDĚN POUZE RUČNÍ ÚKOP
- V MÍSTĚ PŘELOŽEK NEBO NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDE PROVEDENA ÚPRAVA POVRCHU A SKLADBY PODLOŽÍ DLE PROJEKTU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ BUDOU PROVEDENY DLE PROJEKTU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- VZHLEDEM K UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH A NAVRHOVANÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V AREÁLU SAKO, a.s. NEJSOU TATO OCHRANNÁ PÁSMA V SITUACI VYZNAČENA

0,000 = 248,150 m n. m. (Bpv)

REVIZE				
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚNY	PRÁVO	PODPIS
1				
2				
3				
4				
5				

INVESTOR: SAKO Brno, a.s. Jedovnická 424/7/2, 628 00 Brno	SAKO
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: TENZA, a.s. Svatopetrská 35/7, 633 00 Brno	Tenza

STAVBA: Odpadové hospodářství Brno II – Linka K1		HL. INŽ.: Ing. Přemysl Ktill, Ph.D.	
		VYPRACOVAL: Ing. Aleš Paul	
ČÁST: C SITUAČNÍ VÝKRESY		KONTROLOVAL: Ing. Josef Kučírek	
		DATUM: 16/03/2021	ČÍSLO PARÉ
NÁZEV VÝKRESU: C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – DEMOLICE		KÓD ČÁSTI PD:	
		MĚŘÍTKO: 1:200	
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: Z19113	KÓD: DUR	ČÍSLO VÝKRESU: Z19113-DUR-C-004	REVIZE: 0

TENZA VÝKRES JE VLASTNICTVÍM fy. TENZA, a.s. A NESMÍ BÝT POSKYTNUT TŘETÍM STRANÁM BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU MAJITELE NEBO ZÁKLADĚ JINÝCH ZPŮSOBEM