KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - NOVÝ STAV 1:200

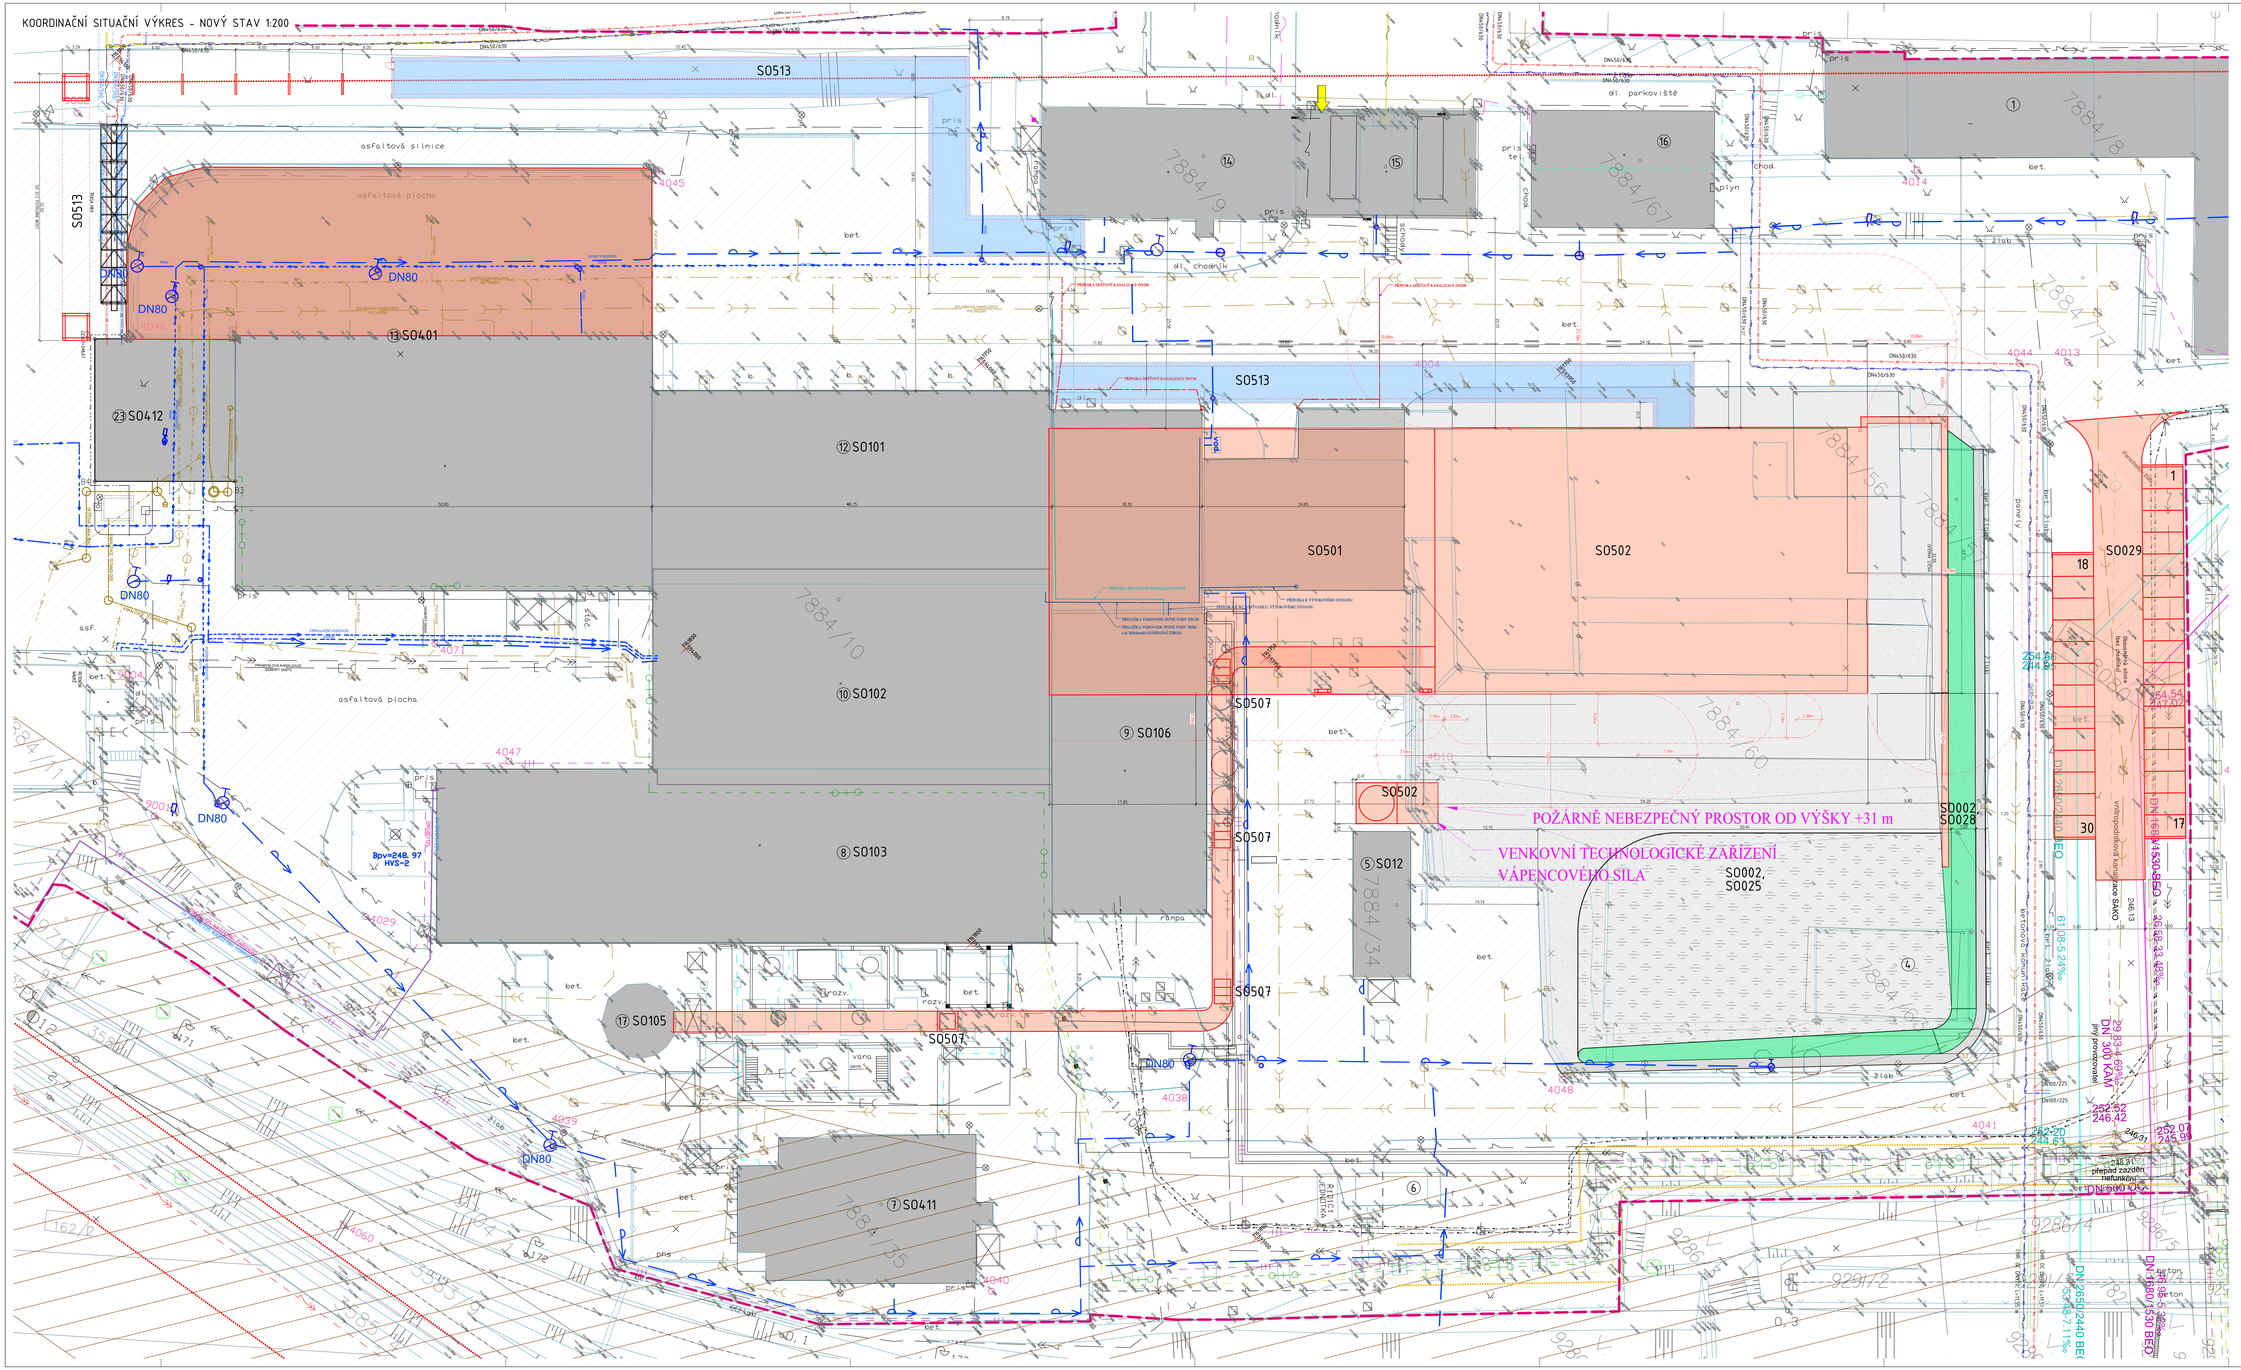

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - STÁVAJÍCÍ

- NADZEMNÍ PLYNOVOD
- VYVEDENÍ EL. VÝKONU
- PODZEMNÍ VEDENÍ 22 KV
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN
- NADZEMNÍ VEDENÍ VVN
- PŘÍPOJKA NN
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- VODOVODNÍ POTRUBÍ PITNÉ VODY
- POŽÁRNÍ A UŽITKOVÝ VODOVOD
- CIRKULAČNÍ VODOVOD
- VODOVOD Z HL. VRTU
- PODZEMNÍ TELEFONNÍ VEDENÍ
- NADZEMNÍ TELEFONNÍ VEDENÍ
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- VÝTLAČNÉ POTRUBÍ Z RET. NÁDRŽE
- GRAVITAČNÍ POTRUBÍ SLANÉHO VOD
- OPTICKÝ KABEL TSB SINGLE MODE 24 (PŘÍPADĚ NUTNO OVĚŘIT - VEDEN PŘI VRATNÉM POTRUBÍ HORKOVODU SAKO-LÍŠEŇ
- POTRUB. KANÁL SPALOVNA - ZETOR
- POPÍLKOVÉ CESTY
- POTRUBÍ ENO PRODUKTU
- POTRUBÍ STLAČENÉHO VZDUCHU
- PAROVOD (NADZEMNÍ)
- POTRUBÍ KONDENZÁTU (NADZEMNÍ)
- POTRUBÍ KONDENZÁTU (PODZEMNÍ)
- TEPLOVOD NADZEMNÍ
- TEPLOVOD PODZEMNÍ
- HORKOVOD TEPLÁRNY BRNO
- OSA HORKOVODU TEPLÁRNY BRNO
- OSA PAROVODU TEPLÁRNY BRNO
- HORKOVOD SAKO-LÍŠEŇ PŘÍVOD
- HORKOVOD SAKO-LÍŠEŇ VRAT (BLE GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ)
- ODELOVÁ CHRÁNIČKA DN 920
- KOLEKTOR
- VODOVODNÍ ŘAD DN 500
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- EL.VEDENÍ Z X 22 KV BRNO-ŽERNOVICE
- EL.VEDENÍ-ZÁLOŽNÍ Z X 22 KV
- OSA KOLEJE VLEČKY
- OCHRANNÉ PÁSMO VLEČKY
- OCHRANNÉ PÁSMO EL. VEDENÍ
- OCHRANNÉ PÁSMO TEPLOVODU

V AREÁLU JSOU INSTALOVÁNA ZAŘÍZENÍ MOBILNÍ SÍTĚ

LEGENDA ZNAČENÍ

- NOVĚ NAVRHOVANÉ OBJEKTY, PS
- NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍ ZELENĚ
- NOVÉ CHODNÍKY
- NOVÁ ŠTĚRKOVÁ PLOCHA
- NOVĚ UPRAVENÉ ZELENĚ PLOCHY, SVAHOVÁNÍ TERÉNU
- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- STÁVAJÍCÍ VNITROAREÁLOVÉ KOMUNIKAČNÍ PLOCHY
- HRANICE AREÁLU
- AREÁLOVÝ VJEZD
- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO AREÁLU
- KATASTR NEMOVITOSTÍ
- HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU
- NOVĚ NAVRŽENÉ PODZEMNÍ OBJEKTY PRO VEDENÍ INŽ. SÍTÍ

SEZNAM PROVOZNÍCH SOUBORŮ

PS 101 PŘÍJEM ODPADU
PS 103 ŠKVÁRKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
PS 106 TRAFOSTANICE
PS 110 VNĚJŠÍ NAPÁJECÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY
PS L04 TURBOSKUPINA / PS 503
PS L05 NOVÁ ROZVODNA 6/0,4 KV
PS L06 ASŘTP
PS L09 PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU
PS L10 PROVOZNÍ ROZVOD SLABOPROUDU
PS L12 HORKOVODNÍ VÝMĚNÍKOVÁ STANICE
PS 501 ZÁSOBNÍK ODPADU
PS 502 KOTELNA K1
PS 504 TURBOSKUPINA TG2
PS 505 SPOJOVACÍ POTRUBÍ PRO K1
PS 506 ROZVODNA VN/NN K1
PS 511 ČIŠTĚNÍ SPALIN PRO K1
PS 512 SYSTÉM NOUZOVÉHO OHLAZENÍ

SEZNAM OBJEKTŮ

- KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ DUR

NOVÉ OBJEKTY PŘÍSTAVBY JSOU OZNAČENÉ SO 5XX, STÁVAJÍCÍ OBJEKTY MAJÍ AREÁLOVÉ OZNAČENÍ OBJEKTŮ, PŘÍPADNĚ JSOU DOPLNĚNY O STÁVAJÍCÍ OZNAČENÍ SO XXX A BUDOU UPRAVOVÁNY.

SO 501 - ROZŠÍŘENÍ HALY ZÁSOBNÍKU ODPADŮ (součástí objektu je i demolice stávajícího objektu ⑪ SO 107 - BUDOVA CHOV.VÝMĚNÍKOVÉ STANICE, na jejíž místě bude stát přístavba SO 501)
SO 502 - HALA KOTELNY, ČIŠTĚNÍ SPALIN K1 A STROJOVNY (součástí objektu je i demolice stávajícího objektu ⑬ ÚDRŽBA - ŠATNY, na jejíž místě bude stát přístavba SO 502)
SO 503 - NOSNÁ OK SPALINOVODŮ
SO 510 - DROBNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO TECHNOLOGII
SO 513 - POTRUBNÍ MOST A ENERGOKANÁL
SO 001 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
SO 002 - HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
SO 003 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
SO 004 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
SO 006 - VNĚJŠÍ ROZVODY PITNÉ VODY
SO 023 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 025 - VNITROZÁVODNÍ KOMUNIKACE
SO 028 - SADOVÉ ÚPRAVY
SO 029 - PARKOVIŠTĚ
⑨ SO 106 - BUDOVA TRAFOSTANICE A ROZVODNY
⑫ SO 101 - HALA ZÁSOBNÍKŮ ODPADŮ
⑭ SO 401 - DISTŘIĎOVACÍ A TURBÍNOVÁ HALA (vč.ztvrdlé celoplošného zastřešení před třídicí linkou)

- KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ DUR

① LKUS
② SKLAD OLEJŮ
③ SKLAD (v MTZ)(TEMP. MATERIÁL, ÚDRŽBA (DEMOLICE OBJEKTU)*
④ PLEDNÍVÁ BUDOVA-SKLAD (DEMOLICE OBJEKTU)*
⑤ SO 12 SOLÁRNÍ KACE
⑥ VÝMĚNÍKOVÁ STANICE
⑦ SO 411 - ČIŠTĚNÍ SPALIN
⑧ SO 103 HALA OČISKÁVÁNÍ
⑩ SO 102 HALA KOTELNY
⑪ BUDOVA SOCIÁLNÍ A SPRÁVNÍ
⑫ VÁHOVNA
⑬ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
⑮ STÁVAJÍCÍ KOMÍN
⑯ ZASTŘEŠENÁ PLOCHA - UHLÍK (DEMOLICE OBJEKTU)*
⑰ SKLAD TEMPEROVANÝ - MTZ (DEMOLICE OBJEKTU)*
⑱ SKLAD TEMPEROVANÝ - ÚDRŽBA (DEMOLICE OBJEKTU)*
⑲ SO 412 HORKOVODNÍ VÝMĚNÍKOVÁ STANICE (HVS)
SO 008 - VNĚJŠÍ ROZVODY POŽÁRNÍ VODY
* ŘEŠENO SAMOSTATNOU DOKUMENTACÍ

POZNÁMKY

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ ZHOTOVITEL ZAJISTIT VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A JEJICH OZNAČENÍ V MÍSTĚ PŘEPOKLÁDANÝCH SÍTÍ MUSÍ BÝT PROVÁDĚN POUZE RUČNÍ ODKOP
- V MÍSTĚ PŘÍCHLÍVU NEBO KŘÍŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDE PROVEDENA ÚPRAVA POVRCHU A SKLADBY PODLOŽÍ DLE PROJEKTU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ BUDOU PROVEDENY DLE PROJEKTU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

0,000 = 248,150 m n. m. (Bpv)

REVIZE				
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚNY	ZMĚNU	KOMPS.
1				
2				
3				
4				

INVESTOR: SAKO Brno, a.s. Jedovnická 424/7/2, 628 00 Brno

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: TENZA, a.s. Svatopetrská 35/7, 602 00 Brno

STAVBA: Odpadové hospodářství Brno II - Linka K1

ČÁST: C SITUAČNÍ VÝKRESY

NÁZEV VÝKRESU: C.4 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - NOVÝ STAV

HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Přemysl Kšír, Ph.D.
VYPRACOVAL	Ing. Aleš Paul
KONTROLOVAL	Ing. Josef Kučírek
DATUM	16/12/2020
ČÍSLO PARÉ	
KÓD ČÁSTI PD	
MĚŘÍTKO	1:200
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	Z19113
KÓD ČÁSTI	DUR
ČÍSLO VÝKRESU	Z19113-DUR-C-005
REVIZE	

TENTO VÝKRES JE VLASTNICTVÍM firmy TENZA, a.s. A NESMÍ BÝT POSKYTNUT TŘETÍM STRANÁM BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU MAJITELE NEBO OBDRŽÍ JINÝM ZPŮSOBEM