


DSO 011.1 HORKOVOD

SCHÉMA ZAPOJENÍ - PŘÍPOJKA TEPLA

HORKOVOD

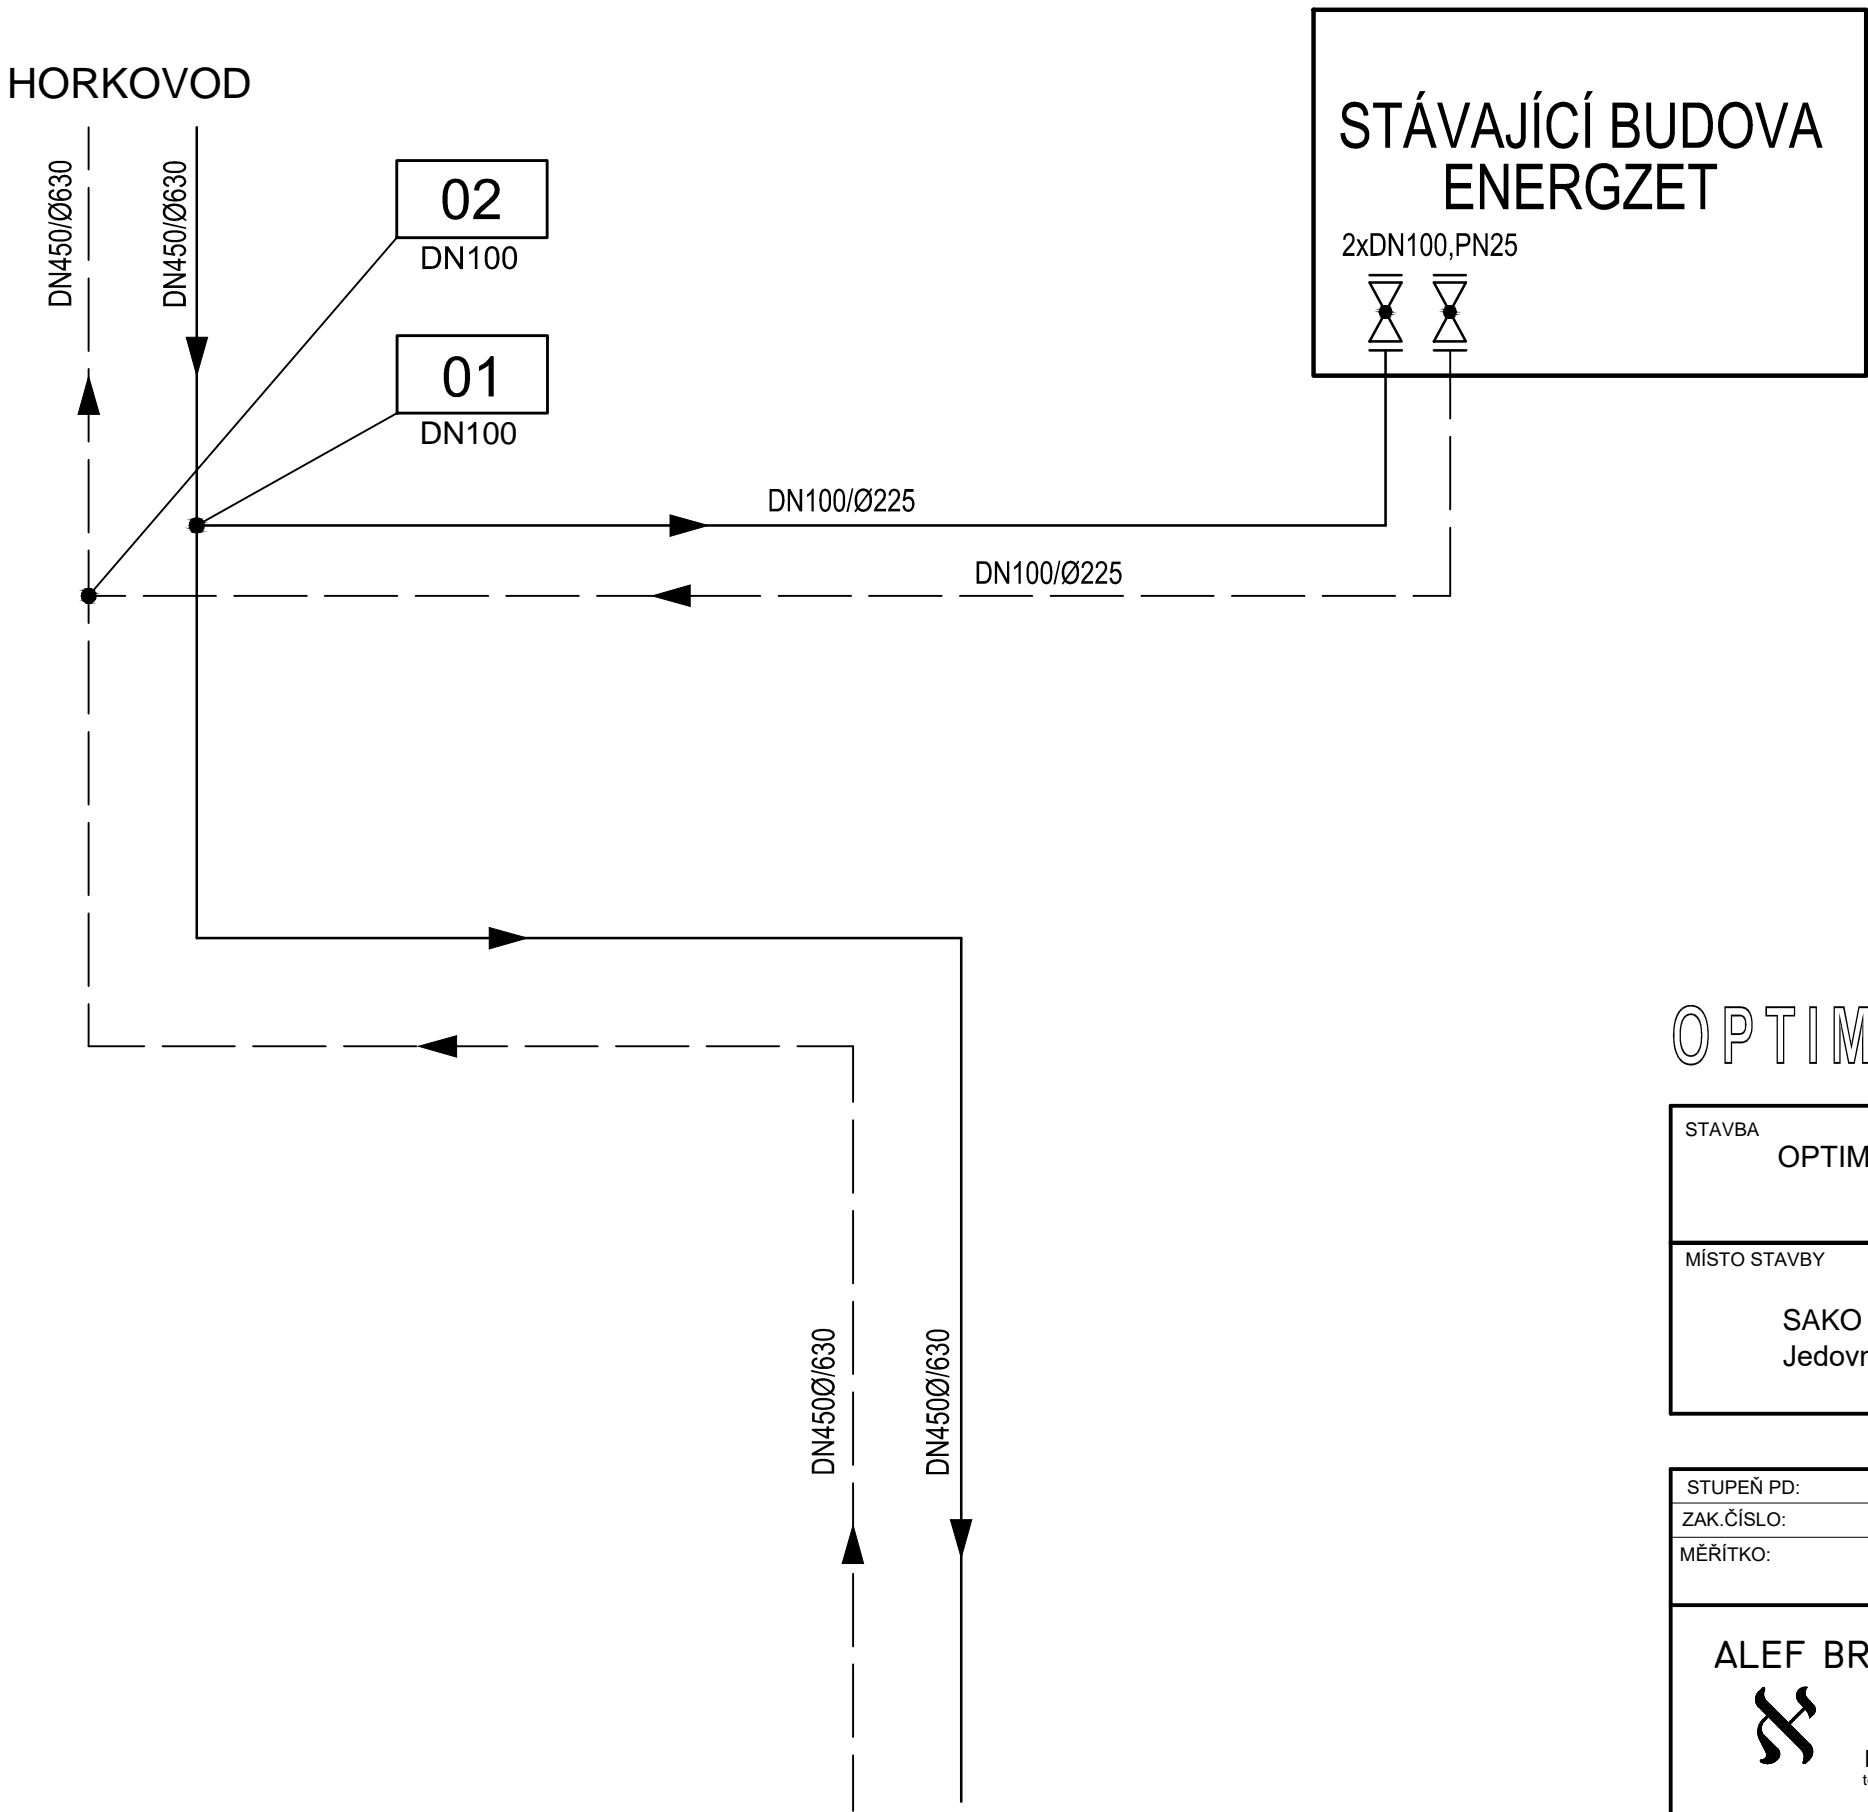


- LEGENDA:
- 01

PŘIPOJOVACÍ MÍSTO
- 02

PŘIPOJOVACÍ MÍSTO

OPTIMALIZACE POMOCNÝCH PROVOZŮ[®]

STAVBA		OPTIMALIZACE POMOCNÝCH PROVOZŮ			INVESTOR STAVBY			SAKO Brno, a.s. Jedovnická 4247/2 628 00 Brno		Č. VYHOTOVENÍ		
												
MÍSTO STAVBY		SAKO Brno, a.s. Jedovnická 4247/2, Brno			JMÉNO					REVIZE ČÍSLO		
					DATUM							
					PODPIS							
						PROJEKTANT	KONTROLOVAL					

STUPEŇ PD:	DPS	JMÉNO	Babáčková	Ing. Z. Mališka	Ing. P.Otépková
ZAK.ČÍSLO:	21-03-01	DATUM	07/2021	07/2021	07/2021
MĚŘÍTKO:	-	PODPIS			
			PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VED. PROJEKTANT
ALEF BRNO spol. s r.o. Smetanova 3 602 00 BRNO IČO: 469 81 594 tel./fax: 00420 541249171 e-mail: info@alefbrno.cz		NÁZEV VÝKR. DSO 011.1 HORKOVOD SCHÉMA ZAPOJENÍ - PŘÍPOJKA TEPLA			
		ČÍSLO VÝKR. 21-03-01-DSO011.1-00-006			ČÁST: D.1