


DSO 006.5 PŘÍPOJKA VODOVODU OBJEKTU SO 541
PŘÍČNÝ ŘEZ


ULOŽENÍ POTRUBÍ M 1:25
S PŘÍPOJKOU SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

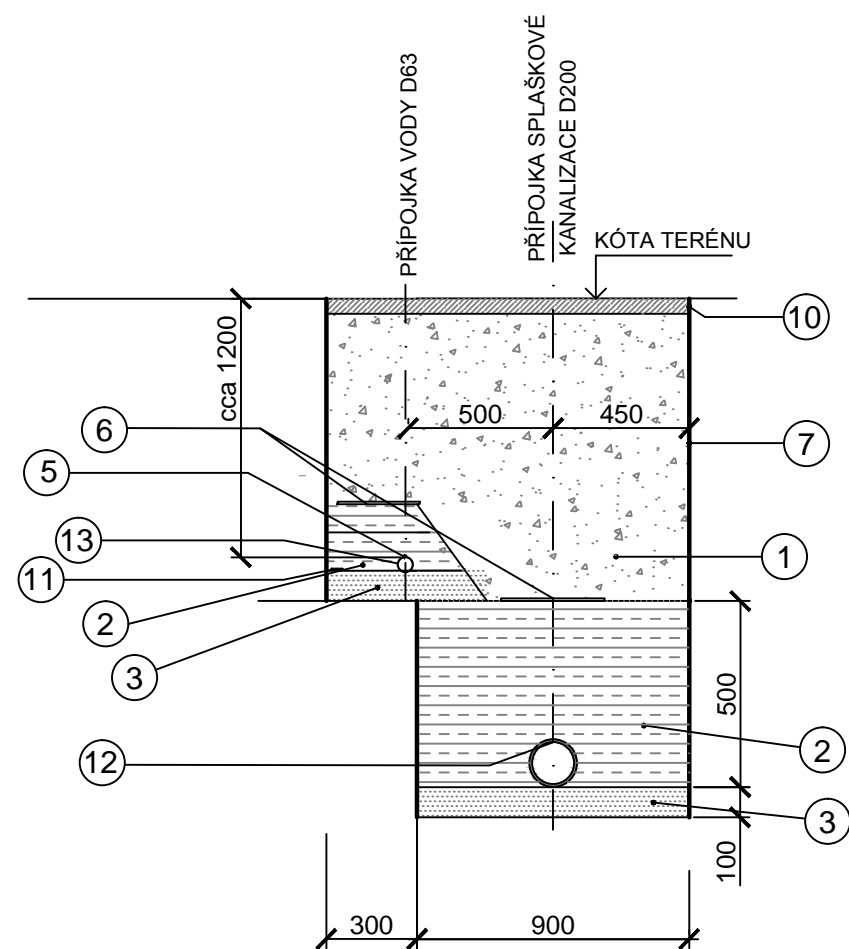

LEGENDA

- 1 ZÁSYP - VHODNÁ ZEMINA HUTNĚNO PO VRSTVÁCH 150 MM
- 2 HUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ - 400 MM - ŠTĚRKOPÍSEK S MAX. ZRNEM 16 MM (PODÍL FRAKCE 8-16 MM MAX. 10 %), HUTNĚNO NA 95 % PS PO VRSTVÁCH 150 MM
- 3 HUTNĚNÝ PODSYP POTRUBÍ - ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE 0-16 MM (PODÍL FRAKCE 8-16 MM MAX. 10 %)
- 4 POTRUBÍ PE 100 RC,Dxt = 110X10 mm , SDR 11
- 5 IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CYY 6 MM²
- 6 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE
- 7 PAŽENÍ RÝHY
- 9 KONSTRUKCE CHODNÍKU
- 10 OHUMUSOVÁNÍ, OSETÍ
- 11 PÁSEK FeZn 30/3,5 mm
- 12 KANALIZACE POTRUBÍ D200 SN 10
- 13 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE100RC 63x5,8 mm

ULOŽENÍ POTRUBÍ M 1:25
SAMOSTATNĚ V PAŽENÉ RÝZE

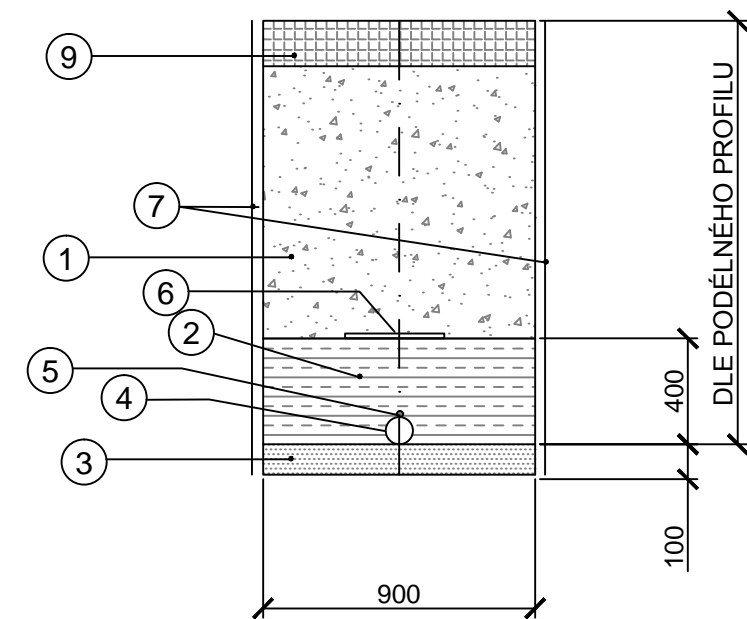

OPTIMALIZACE POMOCNÝCH PROVOZŮ[®]

STAVBA	OPTIMALIZACE POMOCNÝCH PROVOZŮ			INVESTOR STAVBY	SAKO Brno, a.s. Jedovnická 4247/2 628 00 Brno		Č. VYHOTOVENÍ
MÍSTO STAVBY	SAKO Brno, a.s. Jedovnická 4247/2, Brno			JMÉNO			REVIZE ČÍSLO
				DATUM			
				PODPIS			
					PROJEKTANT	KONTROLOVAL	

STUPEŇ PD:	DPS	JMÉNO	Ing. I. Novotná	Ing. J. Novotný	Ing. P. Otépková
ZAK.ČÍSLO:	21-03-01	DATUM	07/2021	07/2021	07/2021
MĚŘÍTKO:	1:25	PODPIS			
			PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VED. PROJEKTANT
ALEF BRNO spol. s r.o. Smetanova 3 602 00 BRNO IČO: 469 81 594 tel./fax: 00420 541249171 e-mail: info@alefbrno.cz		NÁZEV VÝKR. DSO 006.5 PŘÍPOJKA VODOVODU OBJ SO 541 PŘÍČNÝ ŘEZ			
		ČÍSLO VÝKR. 21-03-01-DSO006.5-00-006			ČÁST: D.1