


KANAL. SPLAŠKOVÁ - VZOR. ŘEZ

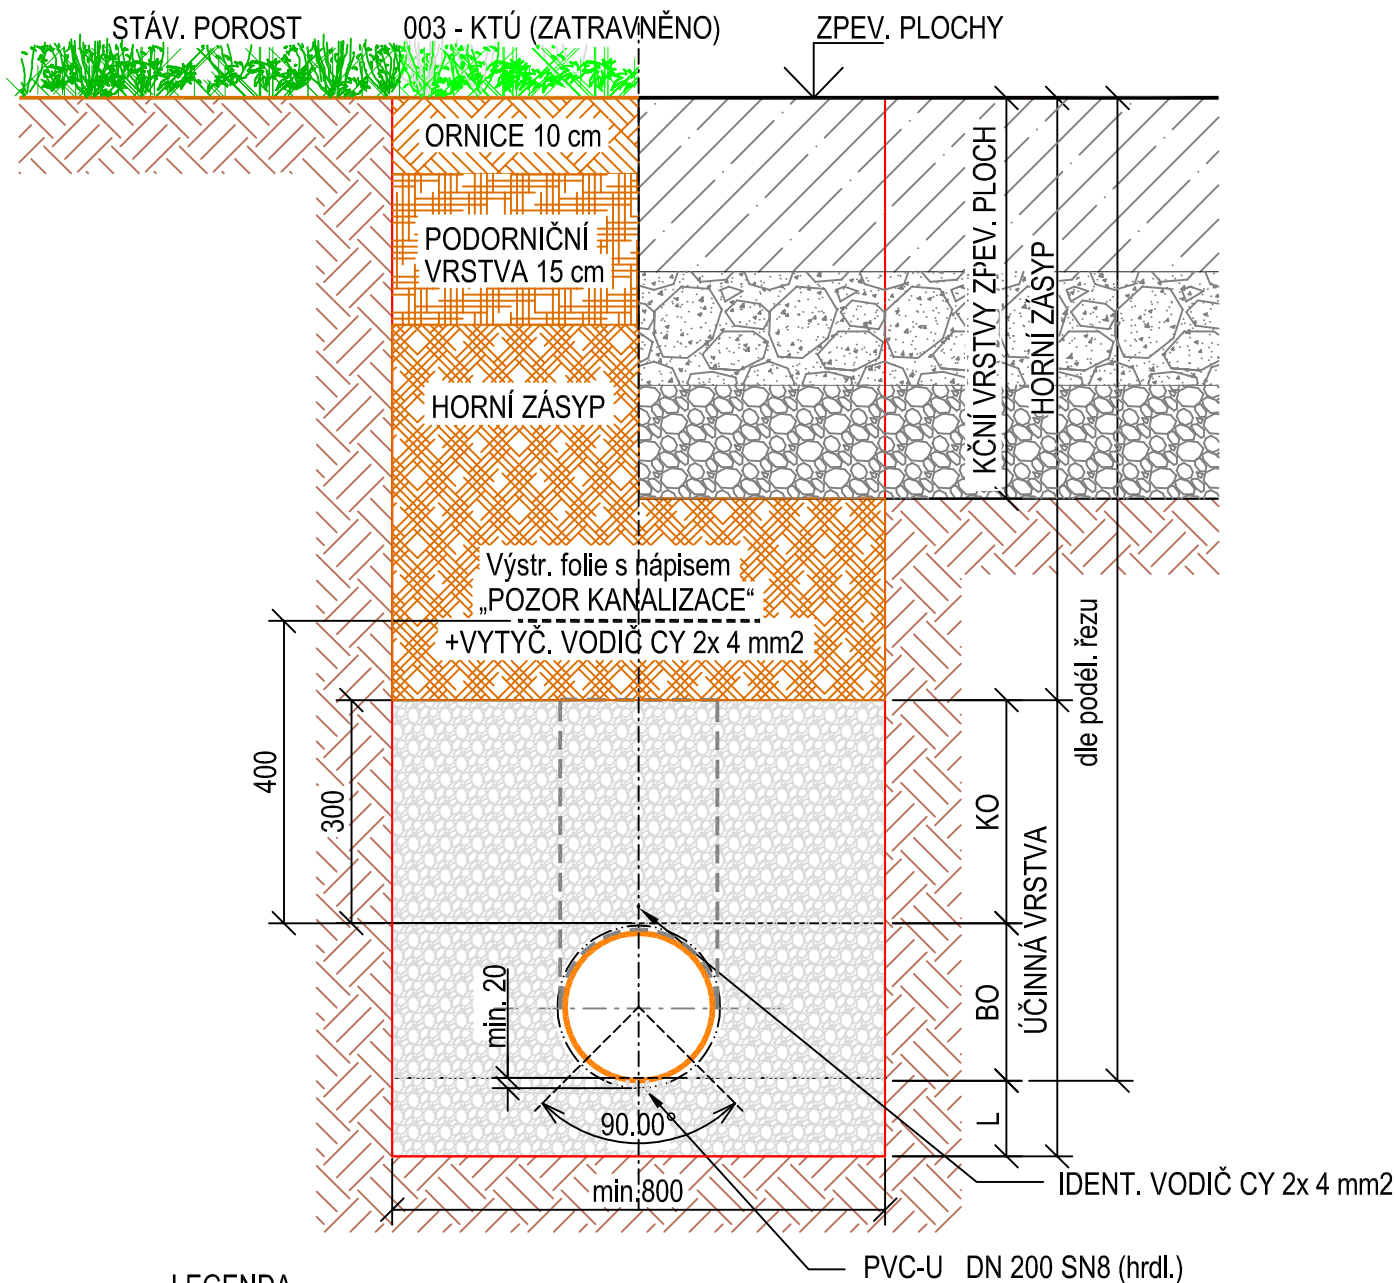

LEGENDA

L - LOŽE POTR. = HUTNĚNÝ ŠTP fr. 0 -16 mm, min. tl. 100 mm
(BEZ OSTROHRANNÝCH ČÁSTIC)

KO - KRYCÍ OBSYP = HUTNĚNÝ ŠTP fr. 0 -16 mm, min. tl. 150 mm
(BEZ OSTROHRANNÝCH ČÁSTIC)

BO - BOČNÍ ZÁSYP = HUTNĚNÝ ŠTP fr. 0 -16 mm
(BEZ OSTROHRANNÝCH ČÁSTIC)

PROSTOR ZÁSYPU BEZ HUTNĚNÍ

**BUDOU RESPEKTOVÁNA VEŠKERÁ VYJÁDRĚNÍ, POŽADAVKY A PODMÍNKY SPRÁVCŮ
VEDENÍ INŽ. SÍTÍ. PŘI UKLÁDÁNÍ VEDENÍ INŽ. SÍTÍ JE NUTNÉ DODRŽET USTANOVENÍ
ČSN 736005 - PROSTOROVÉ VEDENÍ A VEDENÍ TECH. VYBAVENÍ.**

ULOŽENÍ POTRUBÍ, ZÁSYP A HUTNĚNÍ DLE ČSN EN 1610



spol. s r. o.
Svitavská 576/46
614 00 Brno

KRAJ: JIHMORAVSKÝ

ÚMČ: BRNO - ŽIDENICE

INVESTOR: SAKO, a. s.

AKCE: SSO SAKO a.s. - KANALIZACE

OBJEKT: 002 PŘÍPOJKA KANAL. SPLAŠKOVÉ

NÁZEV PŘÍLOHY:

ULOŽENÍ POTRUBÍ - VZOROVÝ ŘEZ

FORMÁT:	1A4
MĚŘÍTKO:	1:10
ÚČEL:	DÚR+DSP
DATUM:	03/2020
ČÍSLO ZAKÁZKY:	2/20/P
ZODP. PROJEKTANT:	ING. ORSÁG
VYPRACOVAL:	ING. STOKLÁSEK
KRESLIL:	ACAD LT 2006
KONTROLOVAL:	ING. JEDLIČKA

Č. PŘÍLOHY:

002/4