


KANAL. DEŠŤOVÁ - VZOR. ŘEZ

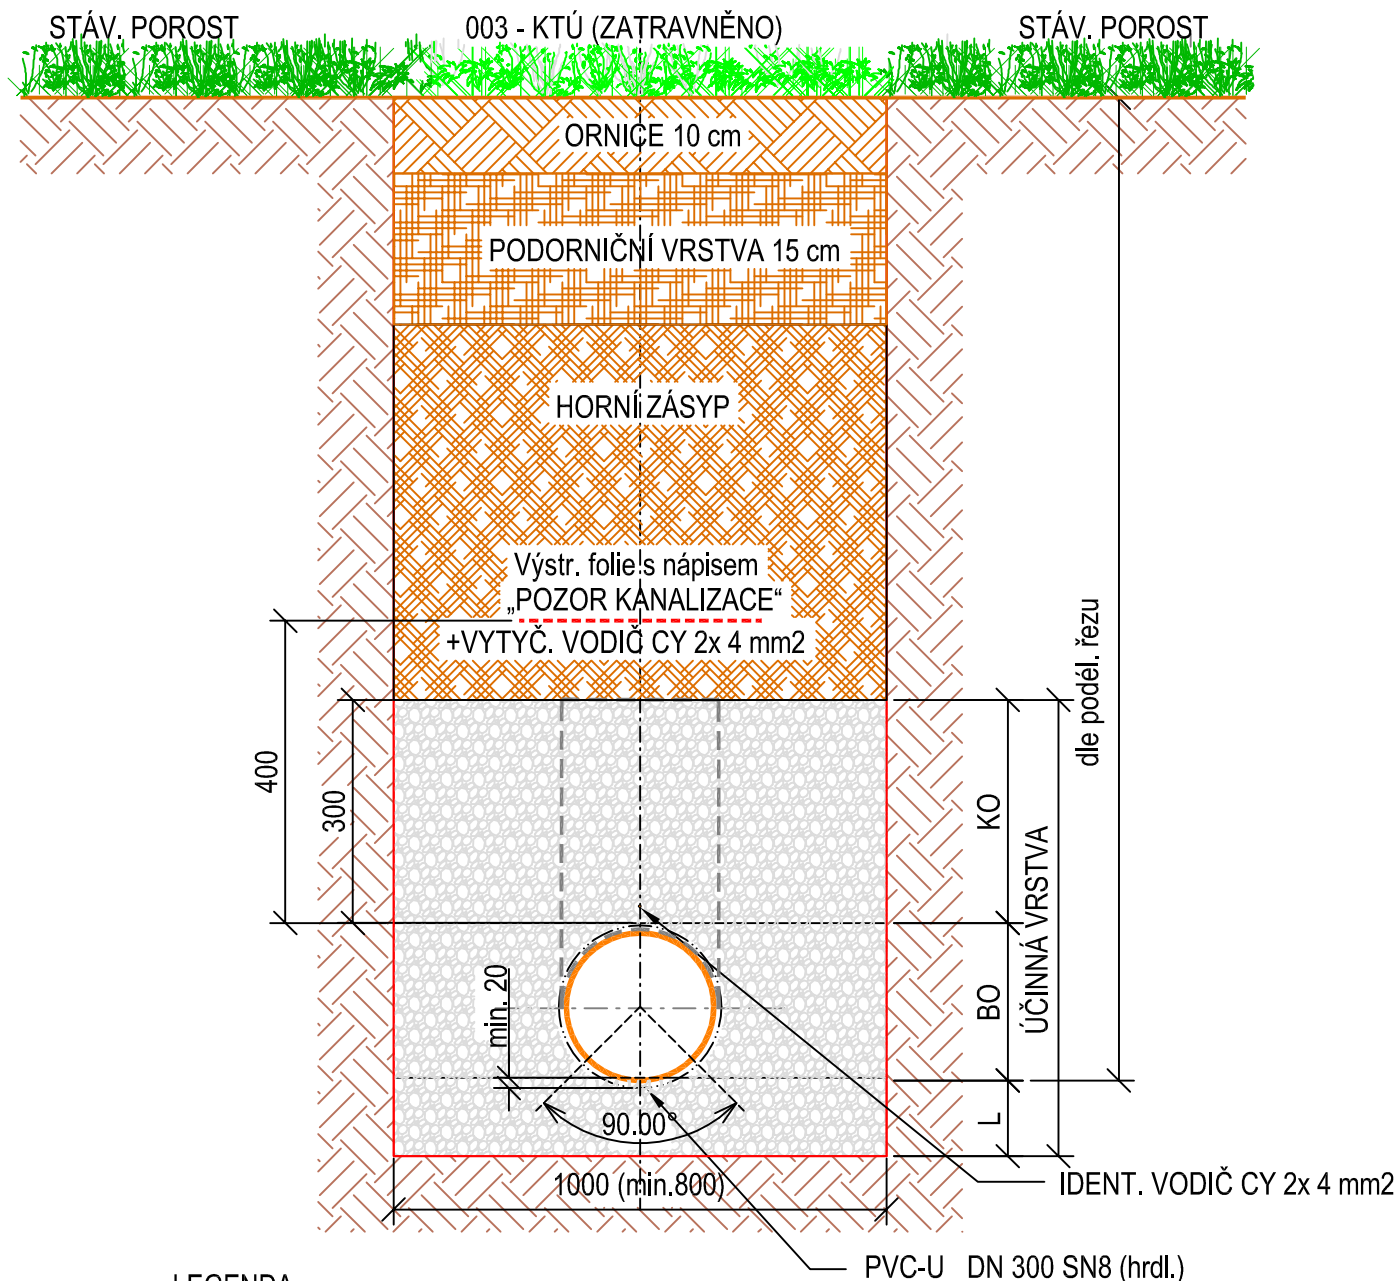

LEGENDA

- L - LOŽE POTR. = HUTNĚNÝ ŠTP fr. 0 -16 mm, min. tl. 100 mm (BEZ OSTROHRANNÝCH ČÁSTIC) KO - KRYCÍ OBSYP = HUTNĚNÝ ŠTP fr. 0 -16 mm, min. tl. 150 mm (BEZ OSTROHRANNÝCH ČÁSTIC)
- BO - BOČNÍ ZÁSYP = HUTNĚNÝ ŠTP fr. 0 -16 mm (BEZ OSTROHRANNÝCH ČÁSTIC) [] PROSTOR ZÁSYPU BEZ HUTNĚNÍ

BUDOU RESPEKTOVÁNA VEŠKERÁ VYJÁDRĚNÍ, POŽADAVKY A PODMÍNKY SPRÁVCŮ VEDENÍ INŽ. SÍTÍ. PŘI UKLÁDÁNÍ VEDENÍ INŽ. SÍTÍ JE NUTNÉ DODRŽET USTANOVENÍ ČSN 736005 - PROSTOROVÉ VEDENÍ A VEDENÍ TECH. VYBAVENÍ.

ULOŽENÍ POTRUBÍ, ZÁSYP A HUTNĚNÍ DLE ČSN EN 1610

		FORMÁT:	1A4
spol. s r. o. Svitavská 576/46 614 00 Brno		MĚŘÍTKO:	1:10
KRAJ: JIHO-MORAVSKÝ ÚMČ: BRNO - ŽIDENICE		ÚČEL:	DÚR+DSP
INVESTOR: SAKO, a. s.		DATUM:	03/2020
AKCE: SSO SAKO a.s. - KANALIZACE		ČÍSLO ZAKÁZKY:	2/20/P
OBJEKT: 001 PŘÍPOJKA KANAL. DEŠŤOVÉ		ZODP. PROJEKTANT:	ING. ORSÁG
NÁZEV PŘÍLOHY: ULOŽENÍ POTRUBÍ - VZOR. ŘEZ		VYPRACOVAL:	ING. STOKLÁSEK
		KRESLIL:	ACAD LT 2006
		KONTROLOVAL:	ING. JEDLIČKA
		Č. PŘÍLOHY:	001/6