


*) NUR BEI BEDARF
1) VERRIEGELUNG LS ELEKTRISCH EIN BEI MANUELLER BETÄTIGUNG DES DREISTELLUNGSSCHALTERS
2) DARGESTELLT MIT LS EIN, BLOCKIERUNG DURCH ABSCHLIEßVORRICHTUNG ABZWEIG IST WIRKSAM

ALLE NICHT BEZEICHNETEN LEITUNGEN H07V-K 1,5 BK

Zustand		Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr./Ers.f./Ers.d.	EM MS O GIS SWF PR OP SE	Siemens AG		806-5472.5A LEISTUNGSSCHALTER 3A 2F GR. HILFSSCHALTER Stromlaufplan		LEISTUNGSSCHALTER APD +		S1 Blatt 1- 1 Bl.
---------	--	----------	-------	------	------	----------------------	--------------------------	------------	--	--	--	----------------------------	--	-------------------------

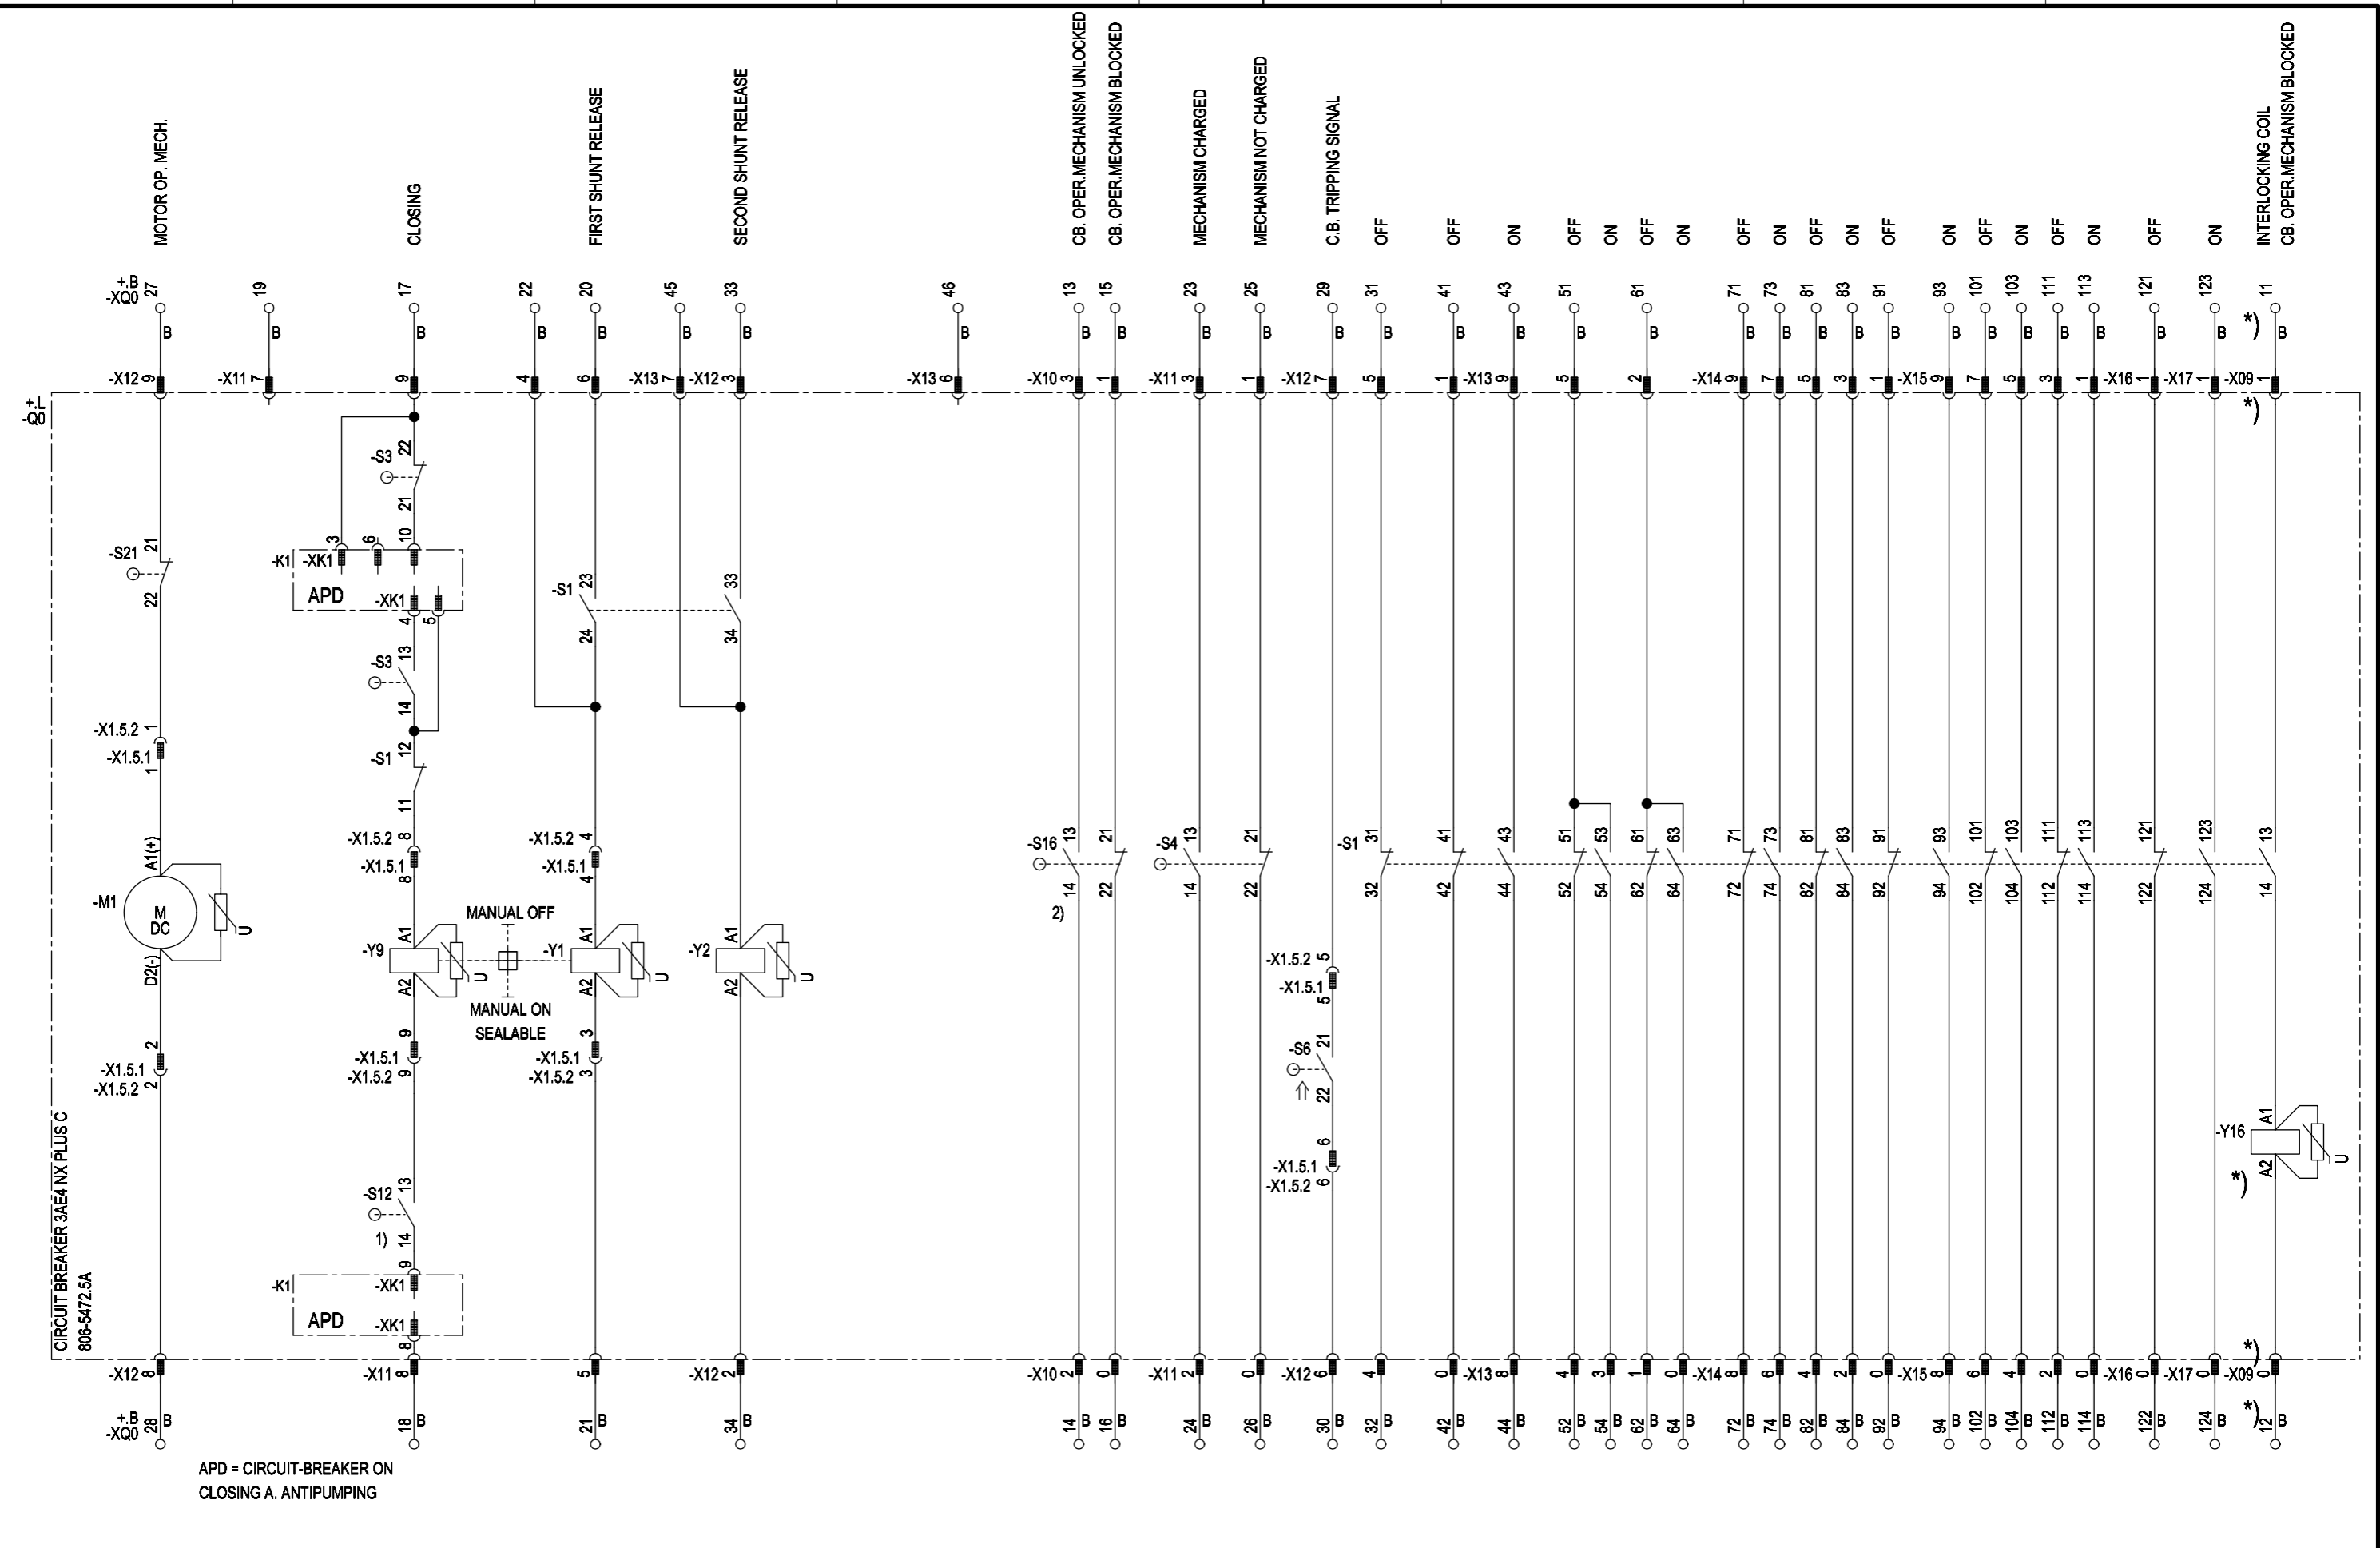

*) ONLY ON DEMAND
1) INTERLOCKING OF ELECTRICAL CLOSING OF THE CB IN CASE OF MANUAL OPERATION OF THE THREE-POSITION SWITCH
2) REPRESENTED WITH CB CLOSED, BLOCKING BY FEEDER LOCKING DEVICE EFFECTIVE

ALL UNIDENTIFIED WIRES H07V-K 1,5 BK

				Date	10.09.2020	TEMPLATES FOR NXPLUS C SWITCHGEAR	Siemens AG	806-5472.5A CIRCUIT BREAKER 3A 2F + LONG AUX. SWITCH		CIRCUIT BREAKER APD		
				Drawn						+		S1
				Appr.								Sheet 1-
Revision	Modification	Date	Name	Norm		Orig./Prep.for/Prep.by	EM MS O GIS SWF PR OP SE	Circuit diagram		--S6		1 Sh.

