



FVE 121,73 kWp
259 ks FV panelů

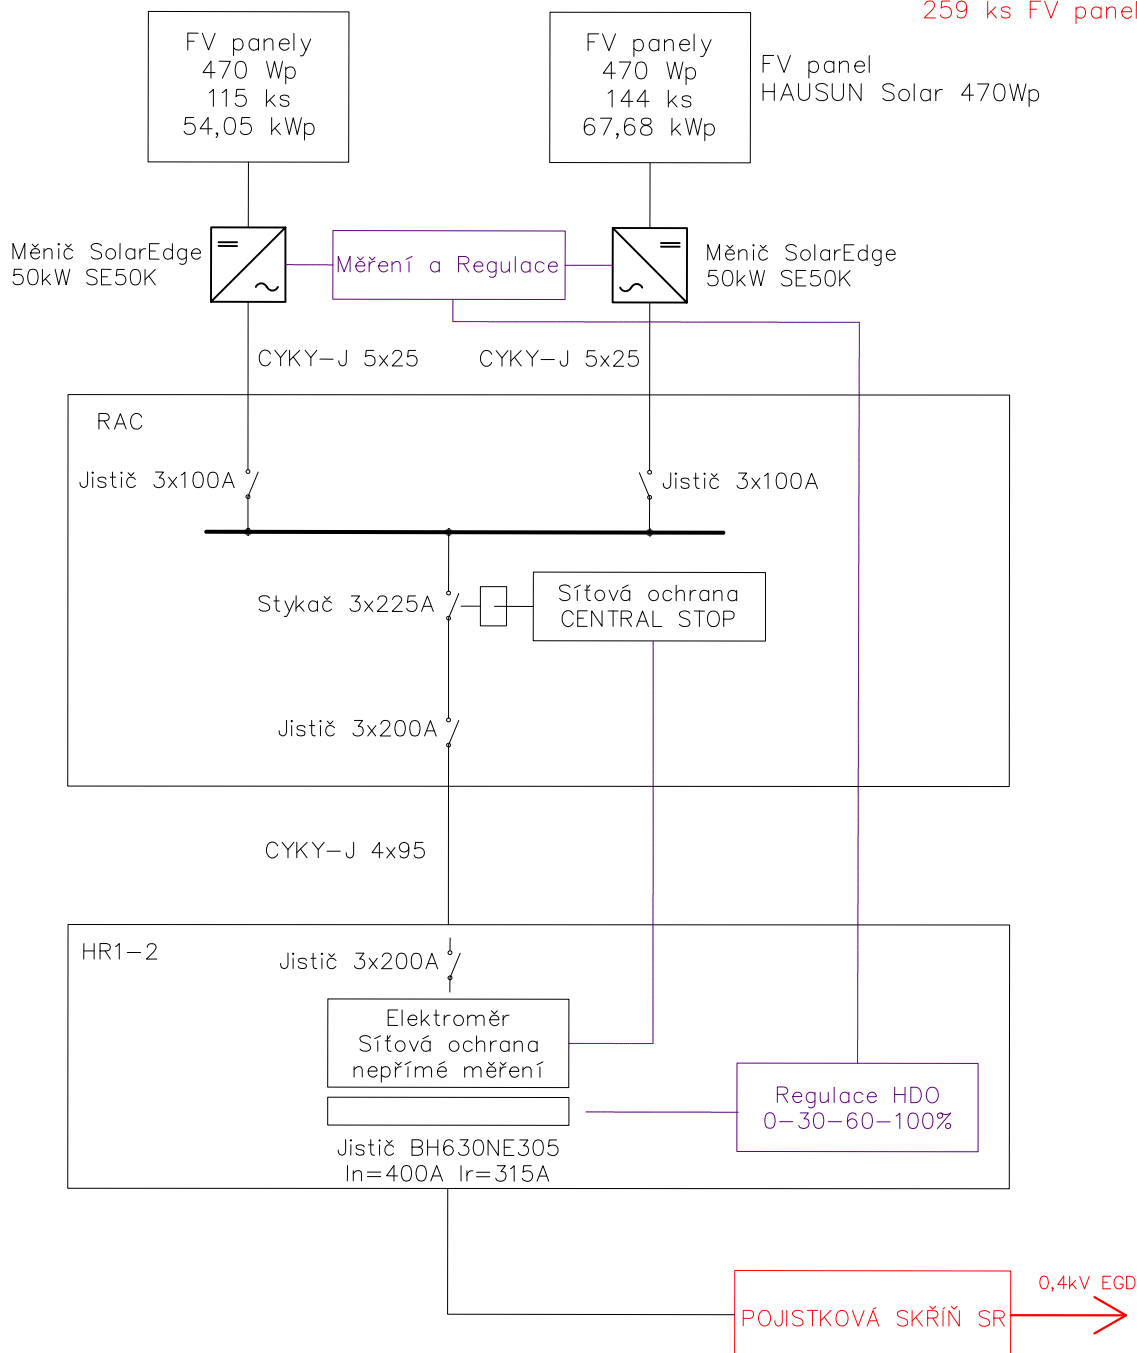

Rozvodná souprava: 3NPE stř. 230/400V, 50Hz, TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem: samočinným odpojením vadné části zdroje dle ±SN 33 2000-4-41 nadproudovým prvkem

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	 Údolní 599/37 602 00 Brno IČ: 282 88 165	
Ing.Rudolf Císař	Ing.arch.Hana Rubešová		
INVESTOR: SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/2, Židenice 628 00 Brno			
NÁZEV AKCE: Projektová dokumentace pro realizaci fotovoltaické elektrárny na střeše objektu Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 932/37, INSTALACE FVE			
		DATUM	12/21
		STUPEŇ	DSP
		ZAK. ČÍSLO	21-300-004
VÝKRES: JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
		-	D2.01-02