


**PŘÍSTAVBA ZASTŘEŠENÍ MANIPULAČNÍ PLOCHY
K OBJEKTU DOTŘÍBOVACÍ A TURBÍNOVÉ HALY
V AREÁLU SAKO BRNO, A.S., JEDOVNICKÁ 2, 628 00 BRNO**

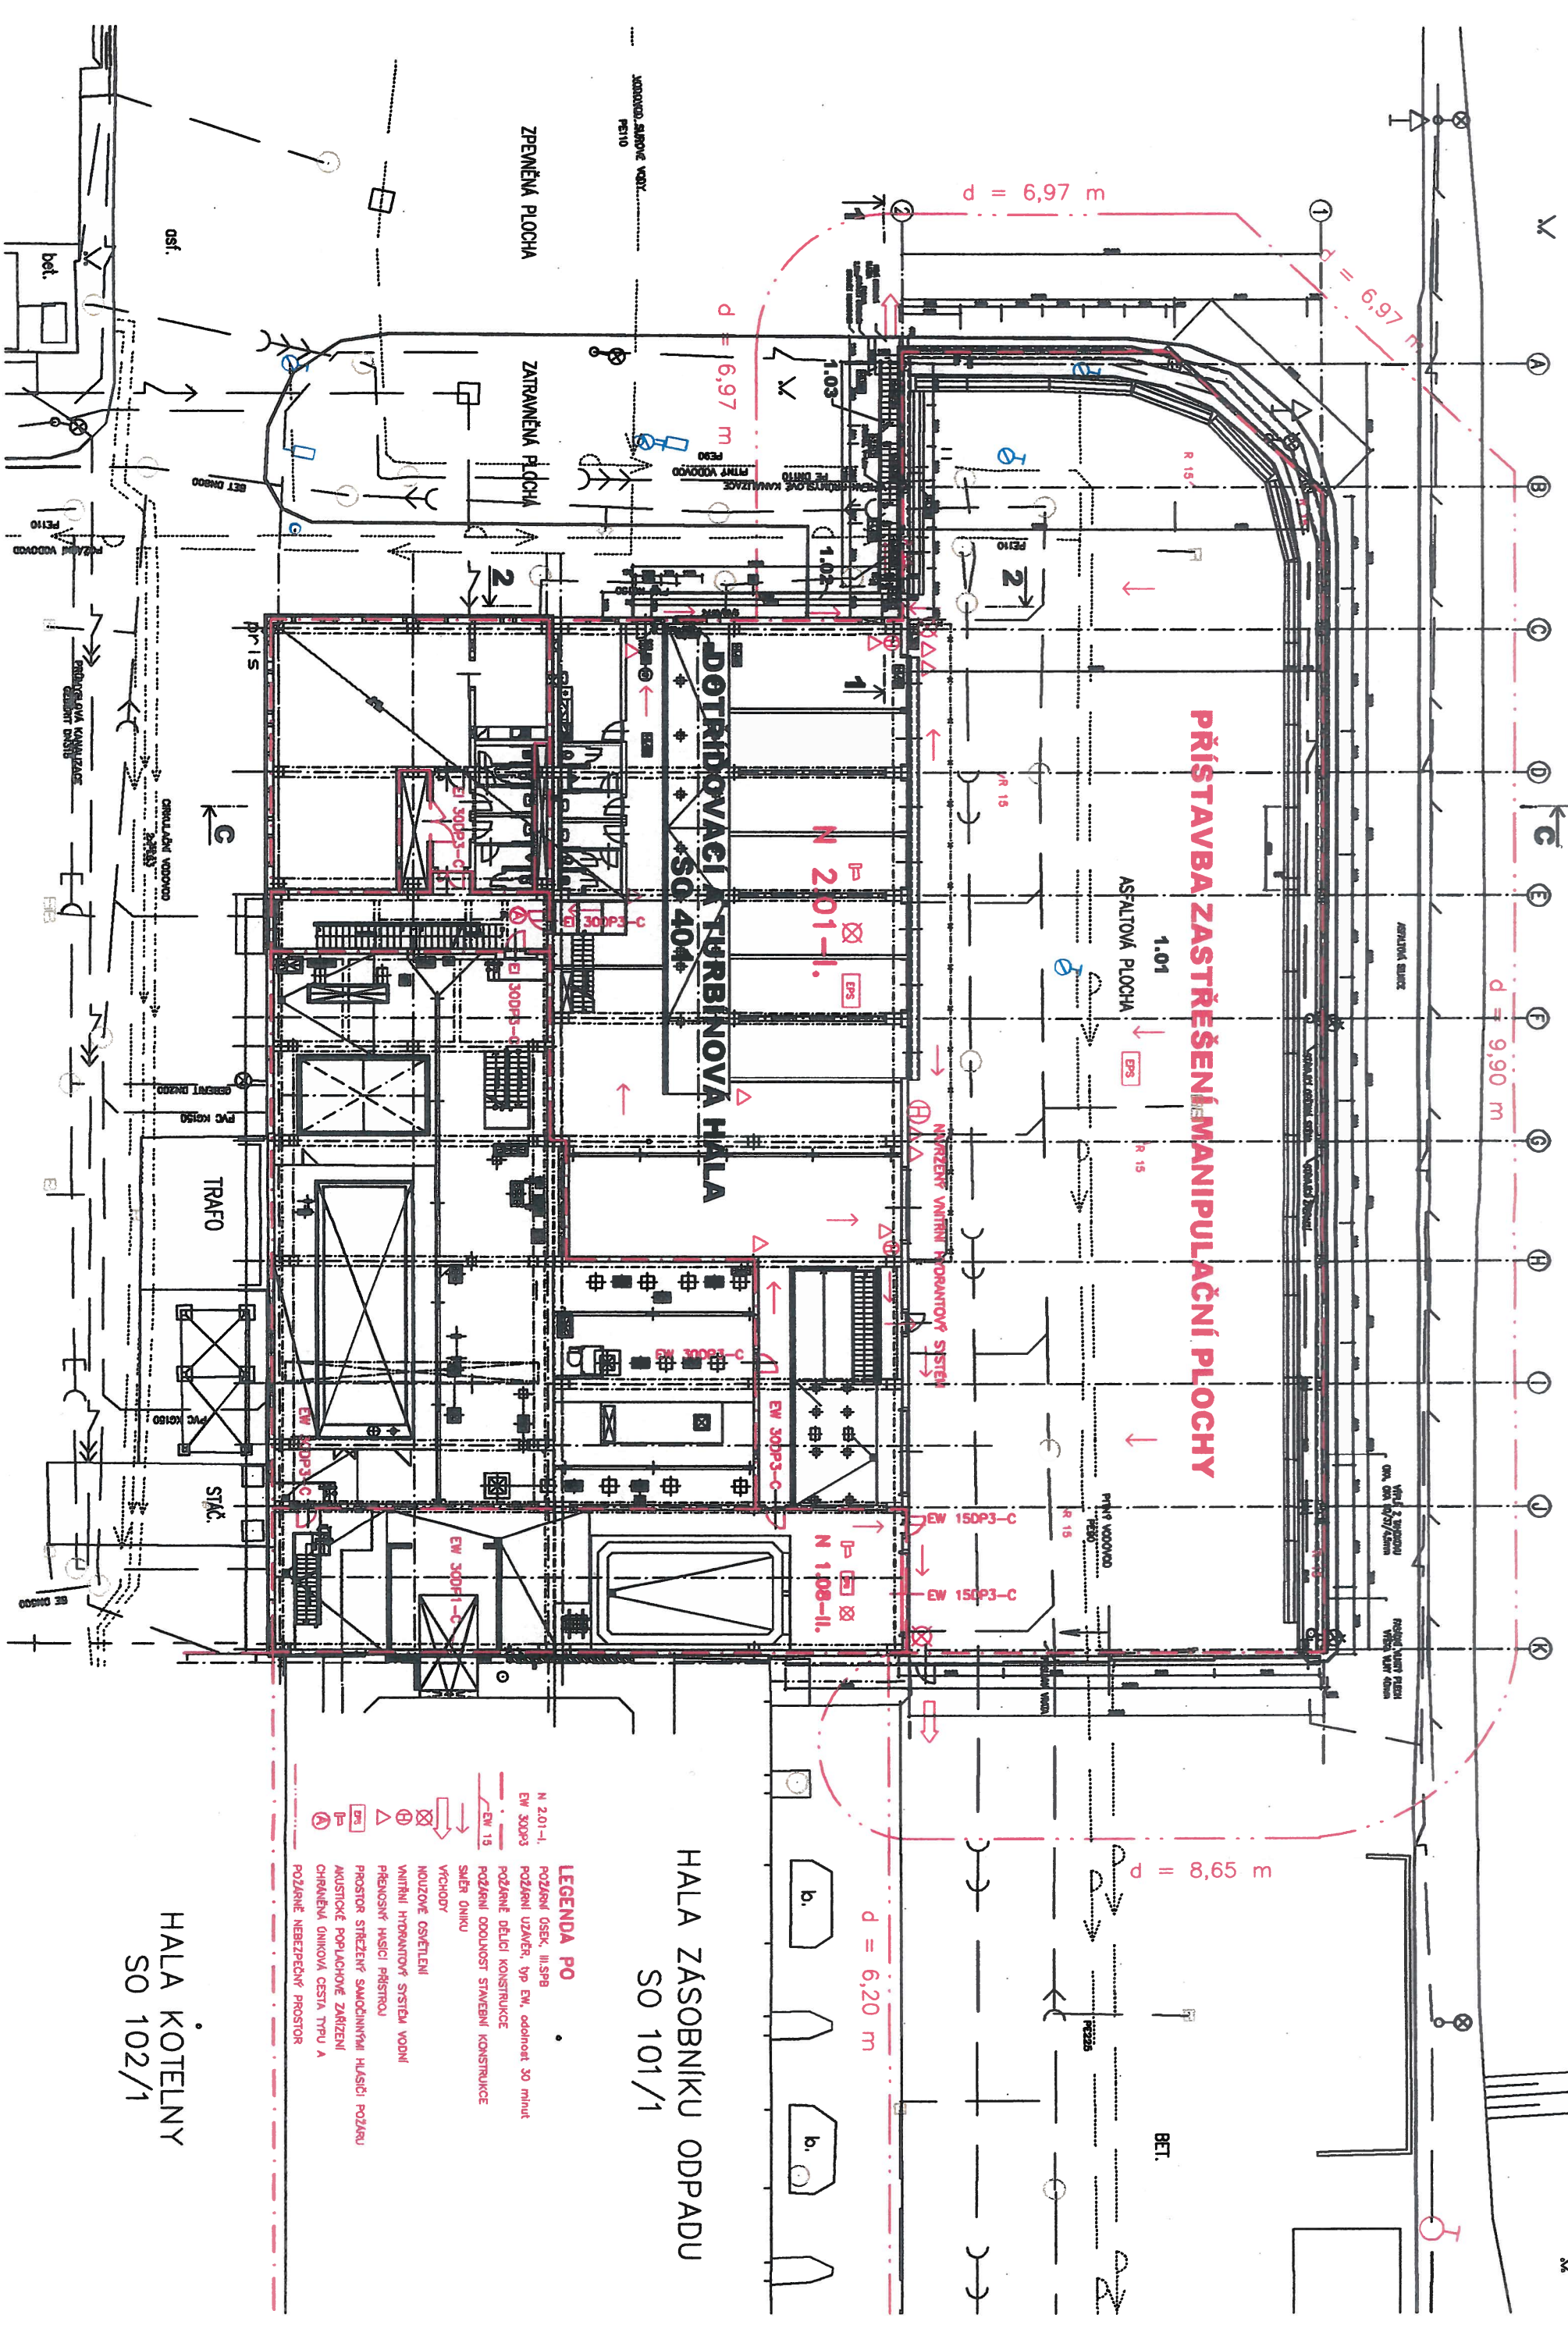

HALA ZÁSOBNIKU ODPADU
SO 101/1

HALA KOTELNY
SO 102/1

Diagram illustrating the layout of a fire alarm system. The central corridor is labeled "PROSTOR STŘEŽENÝ SAMOČINNÝMI HLASIČI POŽÁRU". The rooms are labeled "POŽÁRNÍ UZÁVĚRY, BYT E.M., oddělení 30 míst". The fire alarm control panel is labeled "POŽÁRNÍ DĚLIČI KONSTRUKCE". The fire alarm control panel is labeled "POŽÁRNÍ DOPRAVNOU STAVENÍ KONSTRUKCE".