



ČELNÍ POHLED ZAVŘENÉ DVEŘE

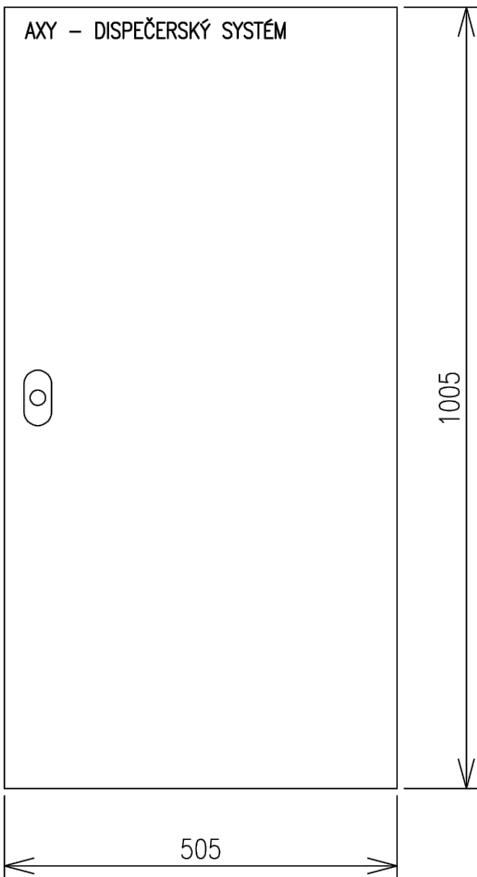

ČELNÍ POHLED OTEVŘENÉ DVEŘE

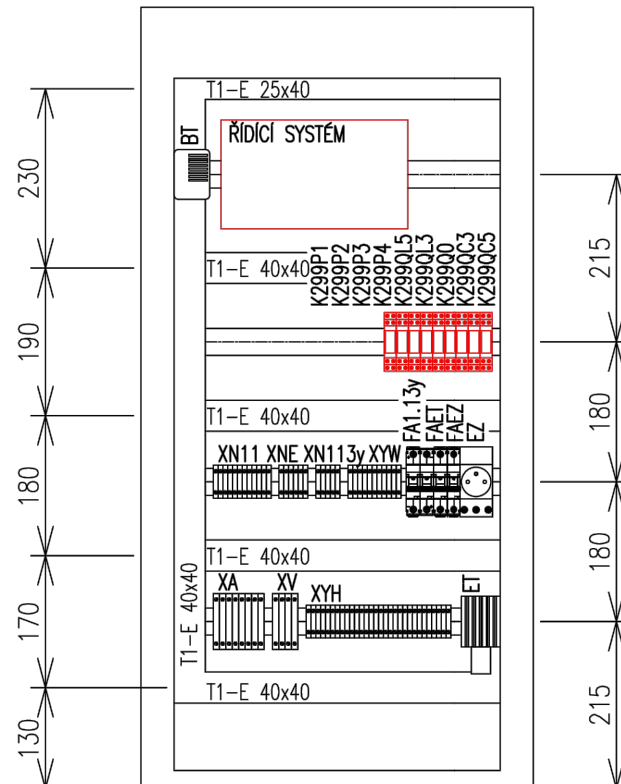

JISTIČE A ZÁSUVKA OEZ:

FAEZ:

1ks - LTN-10C-1 - 41655

FAET:

1ks - LPN-2B-1 - 33867

FA1.13y:

1ks - LTN-UC-6C-2 - 41863

EZ:

1ks - ZSE-03 - 37290

TERMOSTAT A TOPENÍ SCHRACK:

BT:

1ks - FLZ510 - IUK08561

ET:

1ks - FLH045 - IUK08342

TERMOSTAT A TOPENÍ UMÍSTIT NA BOK ROZVÁDĚČE DO PROTILEHLÝCH ROHŮ.

SVORKY PHOENIX CONTACT

XNE, XN11:

16ks - UT 4 - 3044102

2ks - D-UT 2,5/10 - 3047028

2ks - FSB 4-6 - 3030255

3ks - FSB 2-6 - 3030336

2ks - UBE/D - 0800307

XA, XV:

12ks - URTK/S - 0311087

2ks - D-URTK - 0310020

1ks - EB 10-8 - 0202138

1ks - EB 2-8 - 0202154

4ks - SB 2 RTK/S - 0311236

2ks - UBE/D - 0800307

XYW, XN113y, XYH:

46ks - UT 4-MT-P/P - 3046171

1ks - FBS 5-6 - 3030349

3ks - UBE/D - 0800307

2,3m - KABELOVÝ ŽLAB T1-E 40x40

0,4m - KABELOVÝ ŽLAB T1-E 25x40

1,5m - DIN LIŠTA 35x15

1ks - KONCOVÝ (DVEŘNÍ) SPÍNAČ

**ZAŘÍZENÍ OZNAČENÉ ČERVENĚ**

**BUDE DODÁNO SPOLEČNOSTÍ EG.D.**

**PŘÍKON TOHOTO ZAŘÍZENÍ NEPŘESÁHNE**

**100W A JEHO ZTRÁTOVÝ TEPELNÝ VÝKON**

**NEPŘESÁHNE 40W.**

LEGENDA:

PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÝ ROZVÁDĚČ 1005x505x300 mm (VxŠxH)  
PŘEDNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE  
MONTÁŽNÍ PANEL 890x420  
KRYTÍ: IP44/20  
NÁTĚR: ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ  
DĚLENÍ: -  
PŘÍVODY: ZDOLA  
VÝVODY: DOLŮ

JMENOVITÁ NAPĚTÍ A DRUHY SÍTÍ: MĚŘICÍ NAPĚTÍ -3~50Hz 100V/TT  
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ -1NPE~50Hz 230V/TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:  
100V, 50Hz - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE/TT  
230V, 50Hz - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE/TN-S

|            |         |         |            |                          |                          |  |                        |          |
|------------|---------|---------|------------|--------------------------|--------------------------|--|------------------------|----------|
| Č. ZAKÁZKY | Z021038 | DATUM   | 12/2022    | NÁZEV ZAKÁZKY            | MAGUS INTERNATIONAL a.s. | NÁZEV VÝKRESU                            | PROV.SOUB.: FVE        |          |
| STUPEŇ PD  | DPS     | VYPR.   | ING.PETRIČ | FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA | Brno - Pohankova 8       | D - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU       | ČÁST: E                |          |
| FORMÁT     | A3      | KONTR.  | ING.PETRIČ | POLIKLINIKA LESNÁ        | Česká Republika          | D1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB-ELEKTRO | ARCHIVNÍ ČÍSLO         | LIST 1   |
| MĚŘITKO    | -       | SCHVÁL. | ING.PAŘIL  |                          |                          | D1.4.6 - AXY ROZVADĚČ DŘ                 | Z021038/-5-PS-E010/R00 | CELKEM 2 |

